
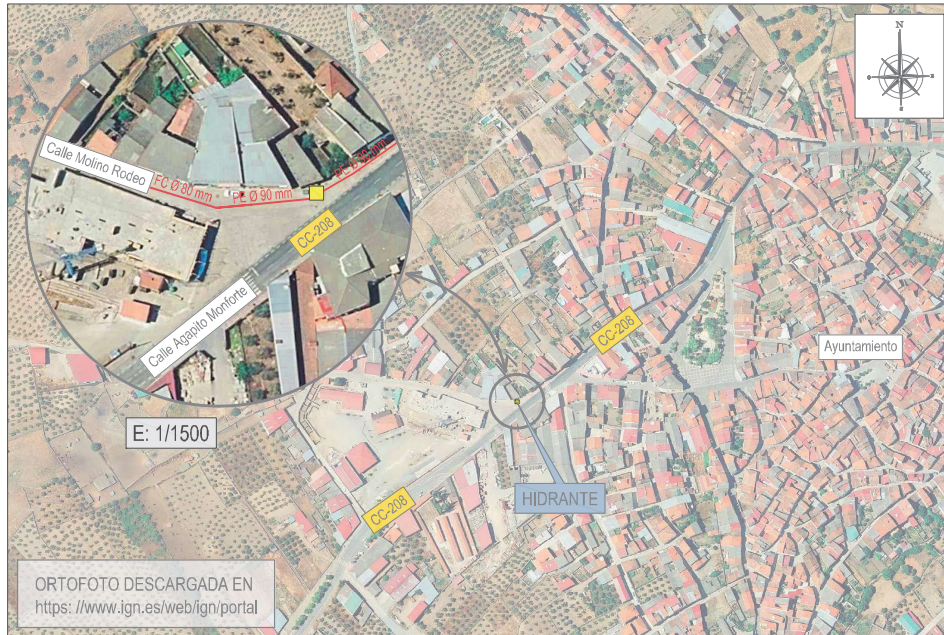



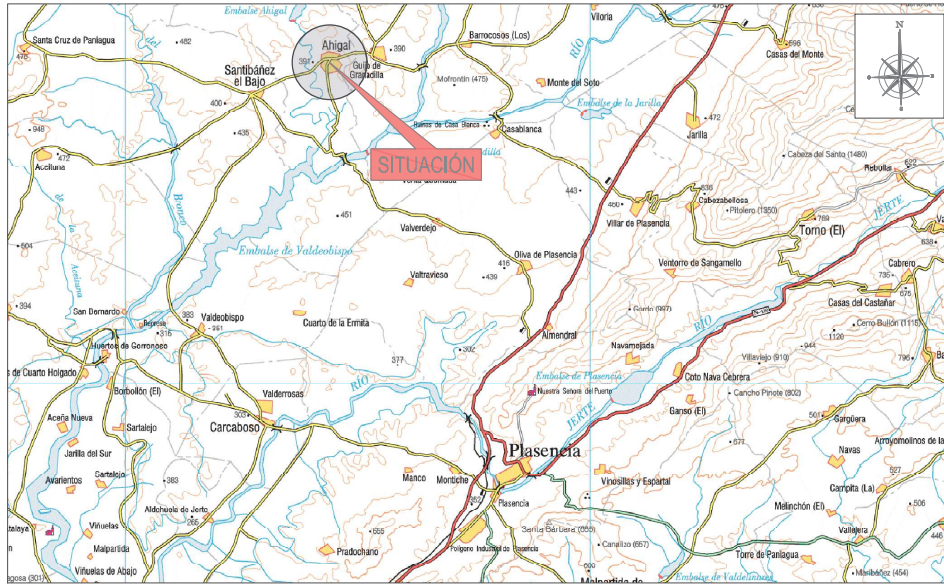


EMPLAZAMIENTO

E: 1/5000

ESQUEMA DE ACTUACIÓN

Escala: 1/15

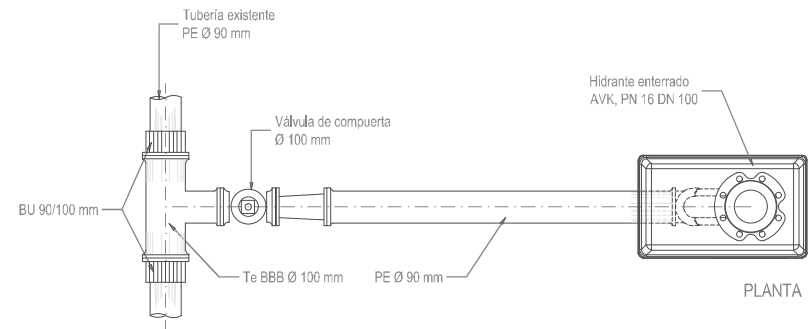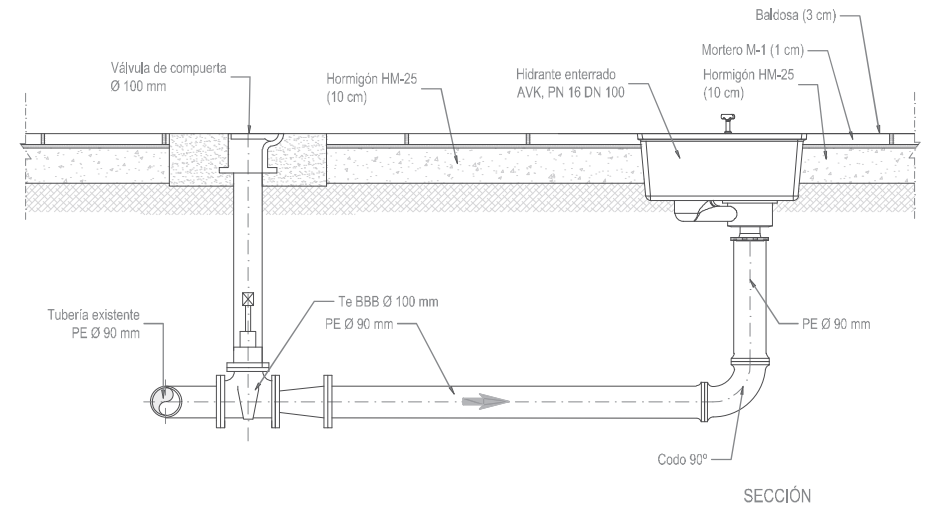

INGENIERO TÉCNICO DE O.P.

David CASERO RODRIGUEZ

INSTALACIÓN DE HIDRANTES CONTRA INCENDIOS
EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA (Cáceres)

DIPUTACIÓN DE CACERES
Servicio de Ingeniería

PLANO DE: AHIGAL
SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO, ESQUEMA DE ACTUACIÓN


PLAN:
OBRA Nº: 2025/028/001

FECHA: A la fecha de la firma electrónica

ESCALA: S/PLANO

PLANO Nº:
1

DESPIECE DE HIDRANTE ENTERRADO AVK PN16 DN100

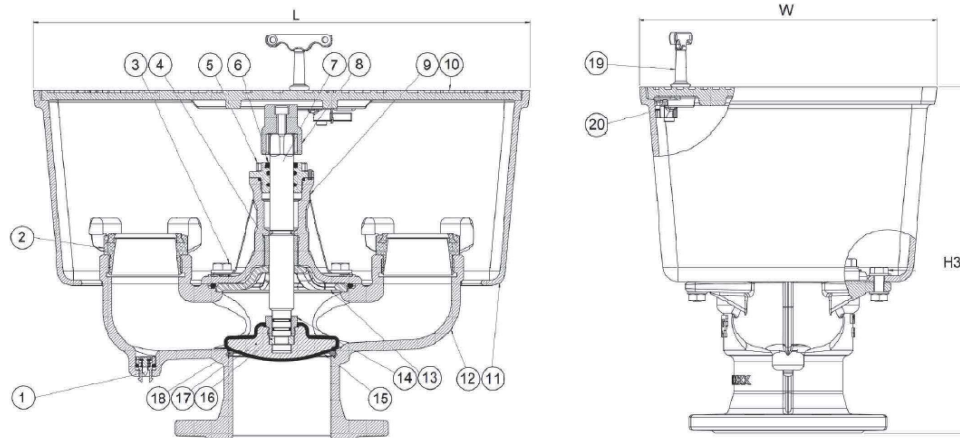


Despiece:

1. Válvula de drenaje	PA 6.6	11. Arqueta	Fundición dúctil GJS-500-7
2. Racores	Aluminio	12. Cuerpo	Fundición dúctil GJS-500-7
3. Tornillo	Acero inoxidable A2	13. Cartucho de la tuerca	Acero inoxidable AISI 430
4. Tuerca del eje	Latón CW602N (CZ132)	14. Tuerca	Latón CW602N (CZ132)
5. Tuerca sellado del eje	Latón CW614N	15. Revestimiento caucho	Caucho EPDM
6. Sellado superior	Caucho NBR	16. Casquillo	Latón, RDZ C69300, bajo contenido en plomo
7. Eje	Acero inoxidable 1.4104	17. Obturador	Fundición dúctil GJS-500-7
8. Capuchón	Fundición dúctil GJS-500-7	18. Aro de cierre	Bronce CC499K
9. Tapa	Fundición dúctil GJS-500-7	19. Llave	Fundición gris, GJL-250 (GG-25)
10. Tapa	Fundición dúctil GJS-500-7	20. Cierre	Latón CW602N (CZ132)


HIDRANTE ENTERRADO AVK PN16 DN100



DETALLE DE DADO DE SUJECIÓN DE T

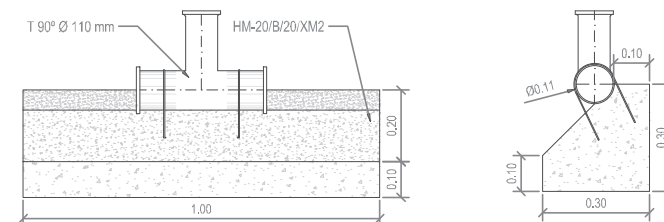

DETALLE DE DADO DE SUJECIÓN DE CODO

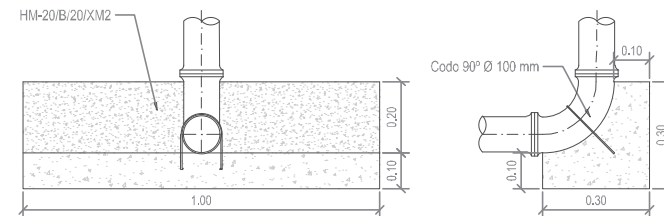

INGENIERO TÉCNICO DE O.P.

David CASERO RODRIGUEZ

INSTALACIÓN DE HIDRANTES CONTRA INCENDIOS
EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA (Cáceres)



Servicio de Ingeniería

PLANO DE:

AHIGAL. DETALLES

PLANO Nº:


2

PLAN:

OBRA Nº: 2025/028/001

FECHA: A la fecha de la firma electrónica

ESCALA: S/E


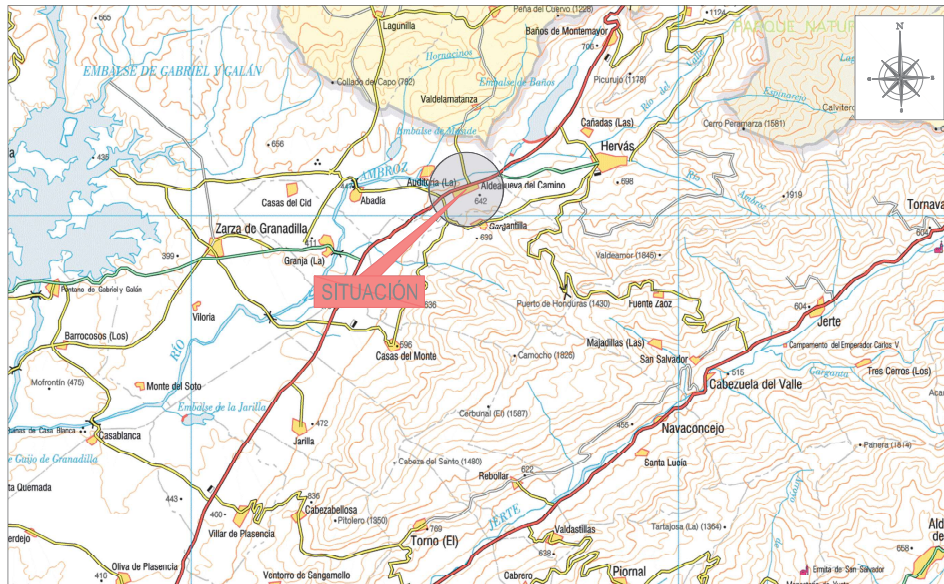


EMPLAZAMIENTO

E: 1/5000

ESQUEMA DE ACTUACIÓN

Escala: 1/15

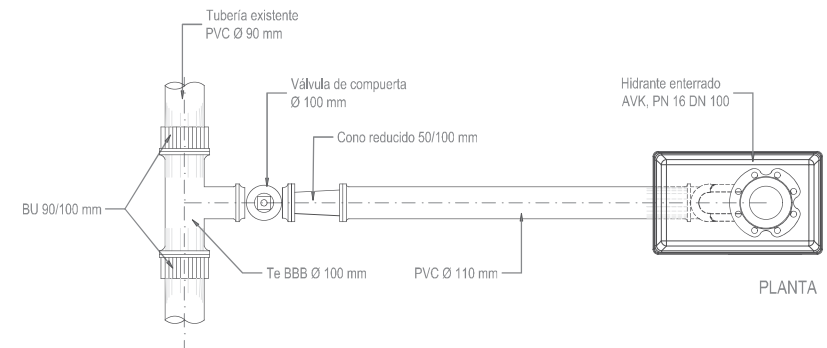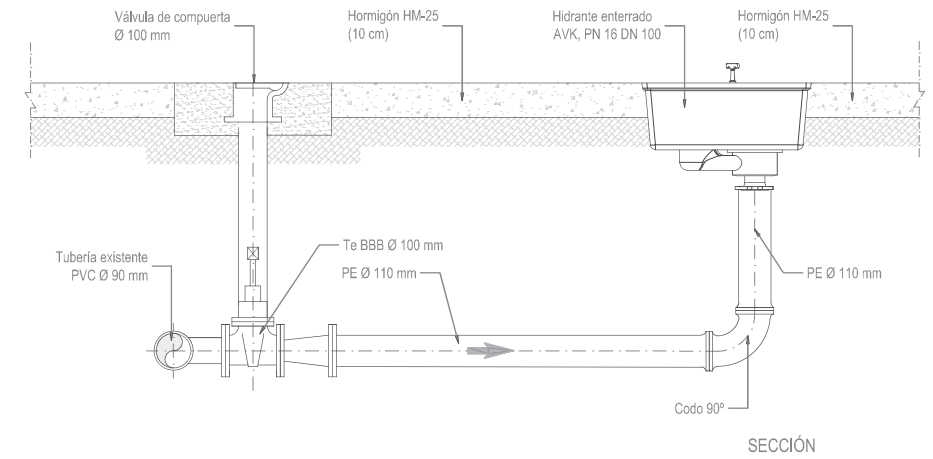

INGENIERO TÉCNICO DE O.P.

David CASERO RODRIGUEZ

INSTALACIÓN DE HIDRANTES CONTRA INCENDIOS
EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA (Cáceres)



PLANO DE: ALDEANUEVA DEL CAMINO
SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO, ESQUEMA DE ACTUACIÓN

PLAN:


OBRA N°: 2025/028/001

FECHA: A la fecha de la firma electrónica

ESCALA: S/PLANO

PLANO N°:
1

DESPIECE DE HIDRANTE ENTERRADO AVK PN16 DN100

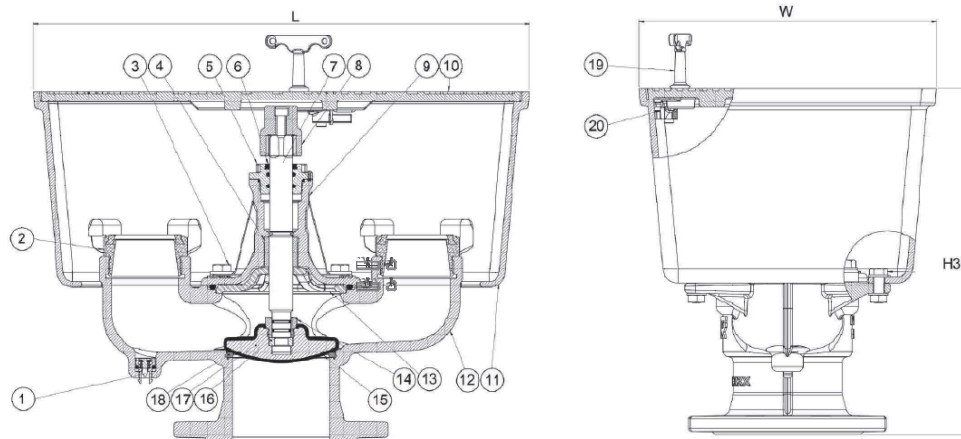


Despiece:

1. Válvula de drenaje	PA 6.6	11. Arqueta	Fundición dúctil GJS-500-7
2. Racores	Aluminio	12. Cuerpo	Fundición dúctil GJS-500-7
3. Tornillo	Acero inoxidable A2	13. Cartucho de la tuerca	Acero inoxidable AISI 430
4. Tuerca del eje	Latón CW602N (CZ132)	14. Tuerca	Latón CW602N (CZ132)
5. Tuerca sellado del eje	Latón CW614N	15. Revestimiento caucho	Caucho EPDM
6. Sellado superior	Caucho NBR	16. Casquillo	Latón, RDZ C69300, bajo contenido en plomo
7. Eje	Acero inoxidable 1.4104	17. Obturador	Fundición dúctil GJS-500-7
8. Capuchón	Fundición dúctil GJS-500-7	18. Aro de cierre	Bronce CC499K
9. Tapa	Fundición dúctil GJS-500-7	19. Llave	Fundición gris, GJL-250 (GG-25)
10. Tapa	Fundición dúctil GJS-500-7	20. Cierre	Latón CW602N (CZ132)


HIDRANTE ENTERRADO AVK PN16 DN100



DETALLE DE DADO DE SUJECIÓN DE T

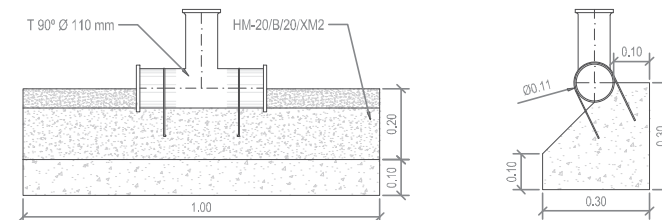

DETALLE DE DADO DE SUJECIÓN DE CODO

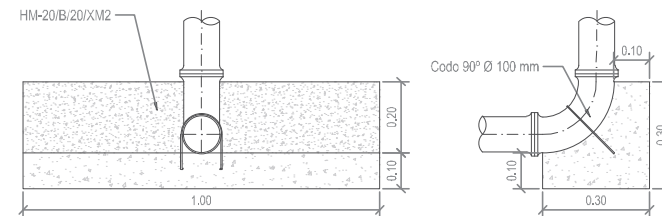

INGENIERO TÉCNICO DE O.P.

David CASERO RODRIGUEZ

INSTALACIÓN DE HIDRANTES CONTRA INCENDIOS
EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA (Cáceres)



Servicio de Ingeniería

PLANO DE:

ALDEANUEVA DEL CAMINO. DETALLES

PLAN:



OBRA N°: 2025/028/001

FECHA: A la fecha de la firma electrónica

ESCALA: S/E

PLANO N°:

2

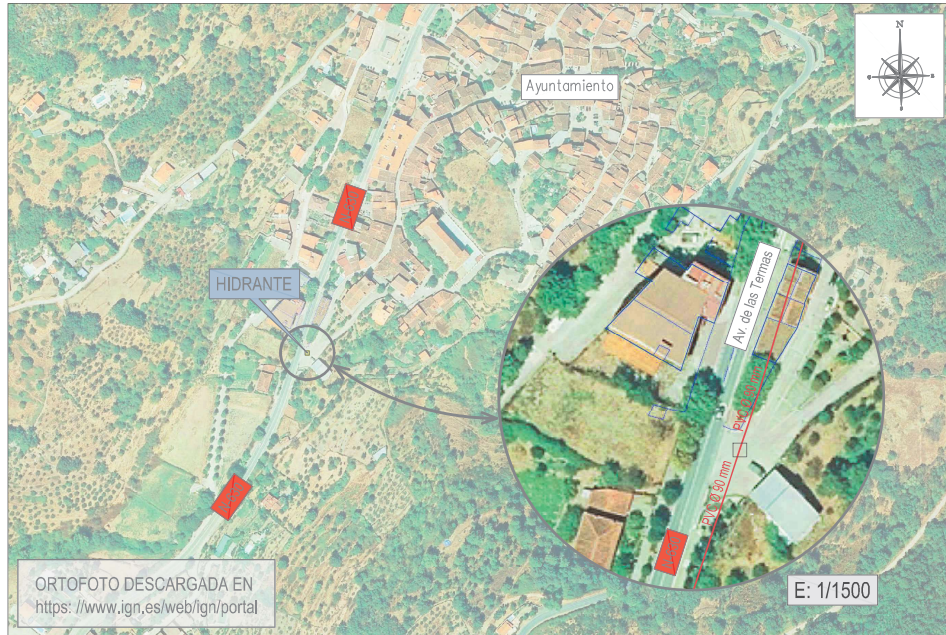
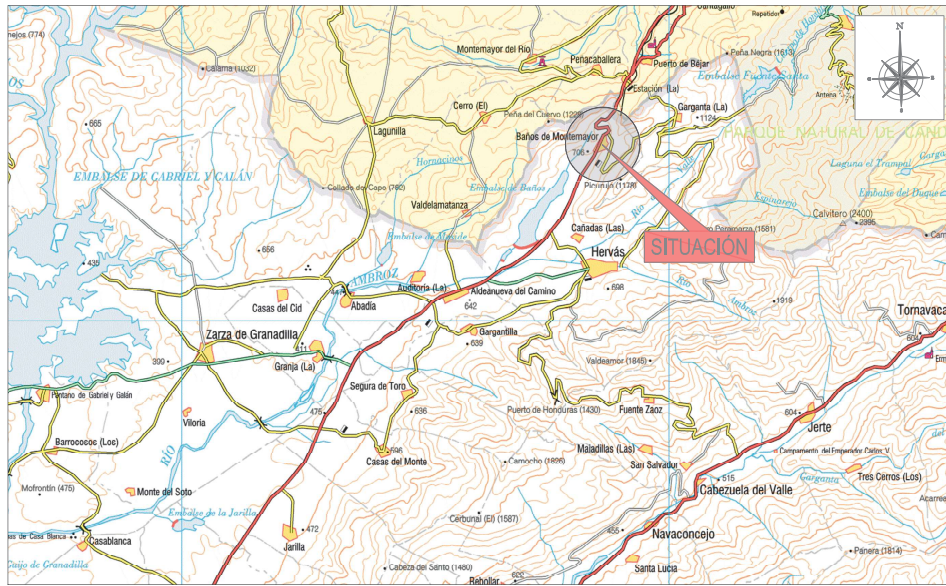


EMPLAZAMIENTO

E: 1/5000

ESQUEMA DE ACTUACIÓN

Escala: 1/15

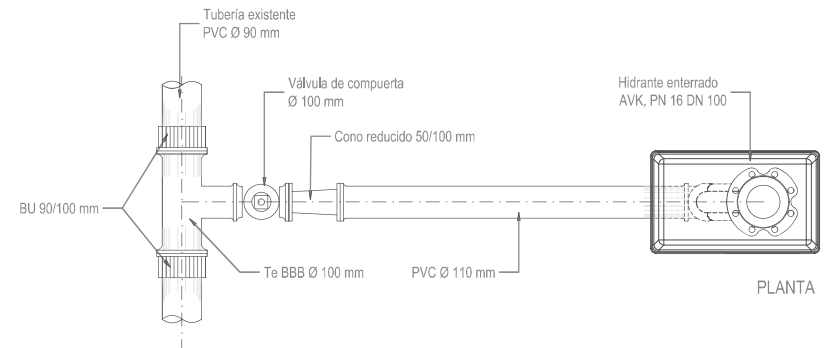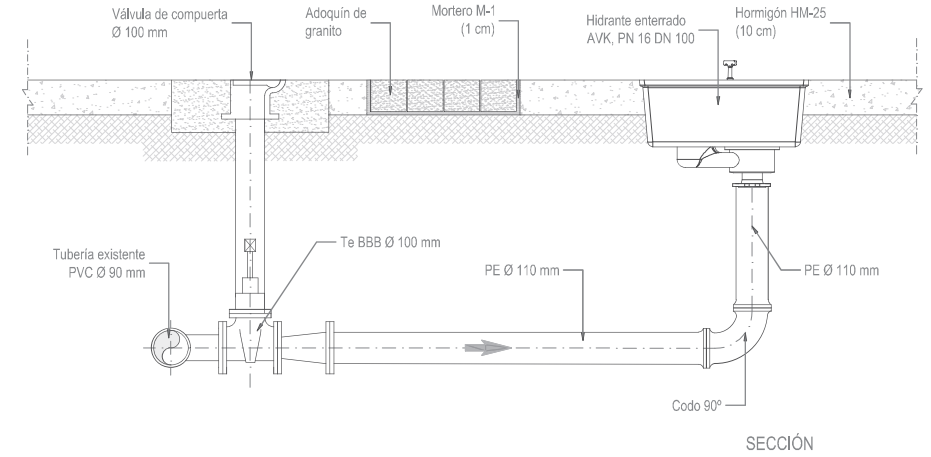


INSTALACIÓN DE HIDRANTES CONTRA INCENDIOS
EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA (Cáceres)

DIPUTACIÓN DE CACERES
Servicio de Ingeniería

PLANO DE: BAÑOS DE MONTEMAYOR
SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO, ESQUEMA DE ACTUACIÓN
PLAN:
OBRA N°: 2025/028/001
FECHA: A la fecha de la firma electrónica
ESCALA: S/PLANO

PLANO N°:
1

DESPIECE DE HIDRANTE ENTERRADO AVK PN16 DN100

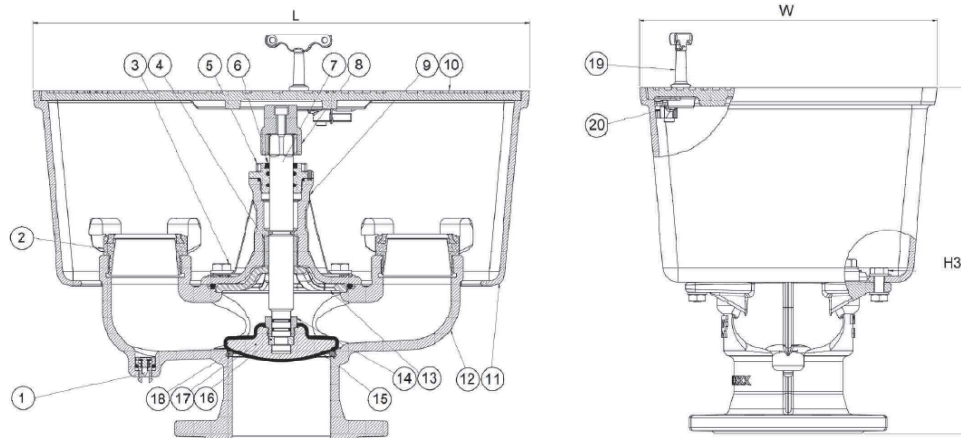


Despiece:

1. Válvula de drenaje	PA 6.6	11. Arqueta	Fundición dúctil GJS-500-7
2. Racores	Aluminio	12. Cuerpo	Fundición dúctil GJS-500-7
3. Tornillo	Acero inoxidable A2	13. Cartucho de la tuerca	Acero inoxidable AISI 430
4. Tuerca del eje	Latón CW602N (CZ132)	14. Tuerca	Latón CW602N (CZ132)
5. Tuerca sellado del eje	Latón CW614N	15. Revestimiento caucho	Caucho EPDM
6. Sellado superior	Caucho NBR	16. Casquillo	Latón, RDZ C69300, bajo contenido en plomo
7. Eje	Acero inoxidable 1.4104	17. Obturador	Fundición dúctil GJS-500-7
8. Capuchón	Fundición dúctil GJS-500-7	18. Aro de cierre	Bronce CC499K
9. Tapa	Fundición dúctil GJS-500-7	19. Llave	Fundición gris, GJL-250 (GG-25)
10. Tapa	Fundición dúctil GJS-500-7	20. Cierre	Latón CW602N (CZ132)


HIDRANTE ENTERRADO AVK PN16 DN100



DETALLE DE DADO DE SUJECIÓN DE T

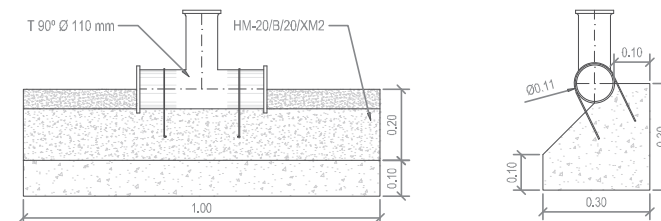

DETALLE DE DADO DE SUJECIÓN DE CODO

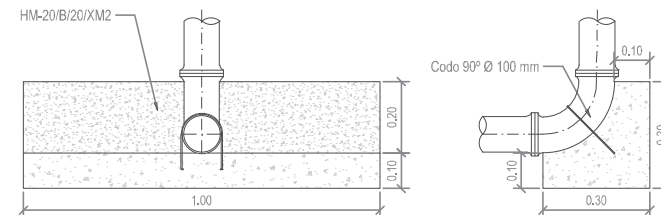

INGENIERO TÉCNICO DE O.P.

David CASERO RODRIGUEZ

INSTALACIÓN DE HIDRANTES CONTRA INCENDIOS
EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA (Cáceres)



Servicio de Ingeniería

PLANO DE:

BAÑOS DE MONTEMAYOR. DETALLES

PLAN:



OBRA N°: 2025/028/001

FECHA: A la fecha de la firma electrónica

ESCALA: S/E

PLANO N°:

2

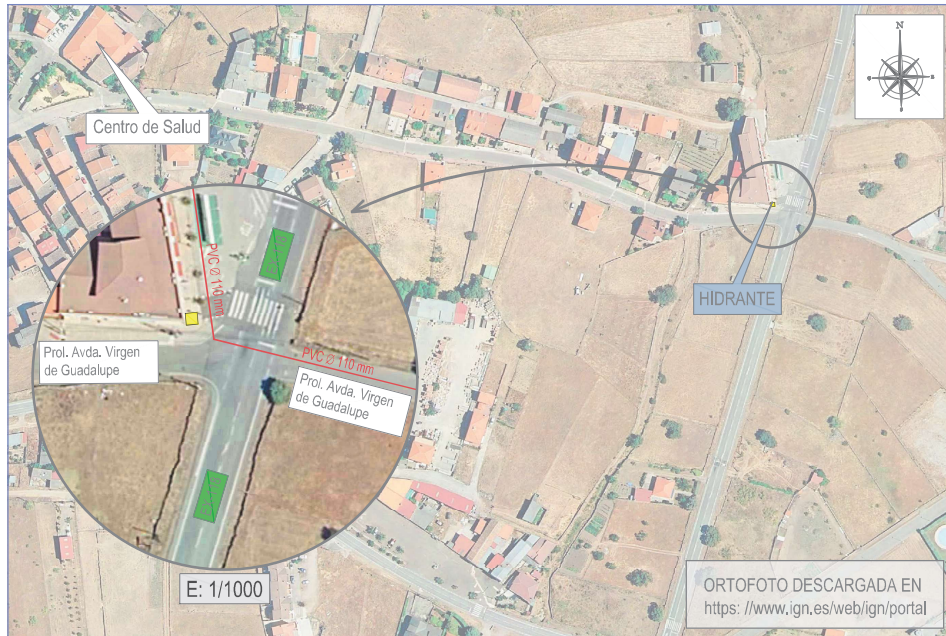
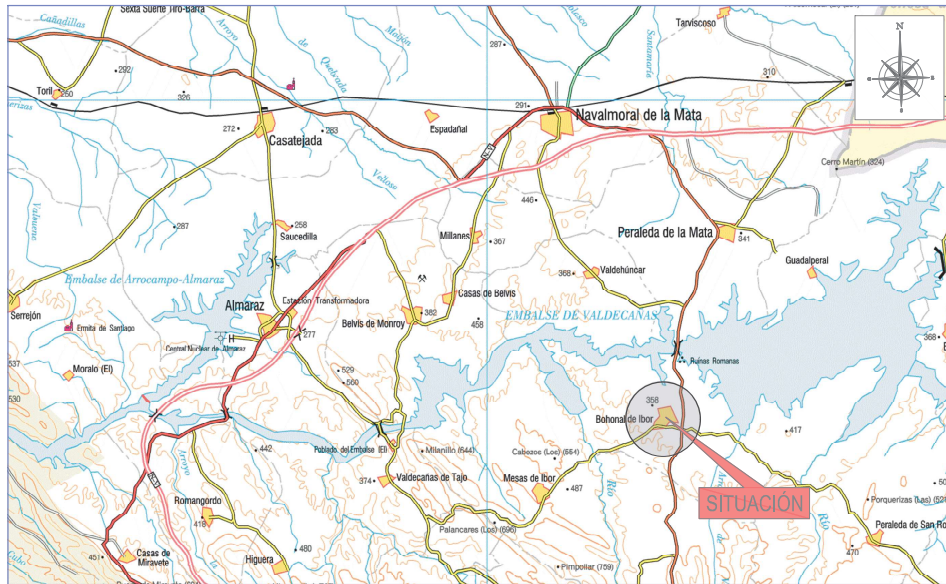


EMPLAZAMIENTO

E: 1/3000

ESQUEMA DE ACTUACIÓN

Escala: 1/15

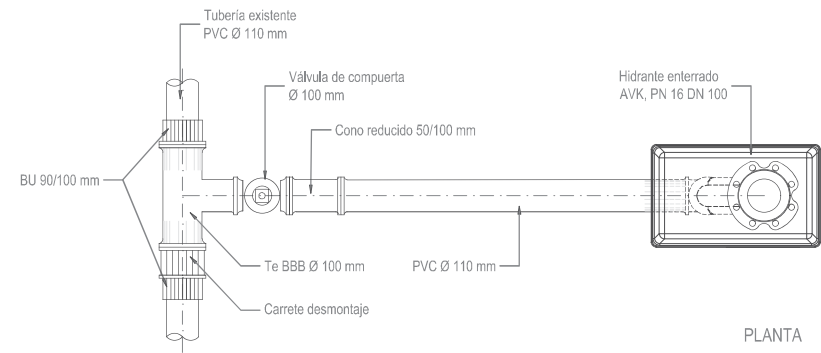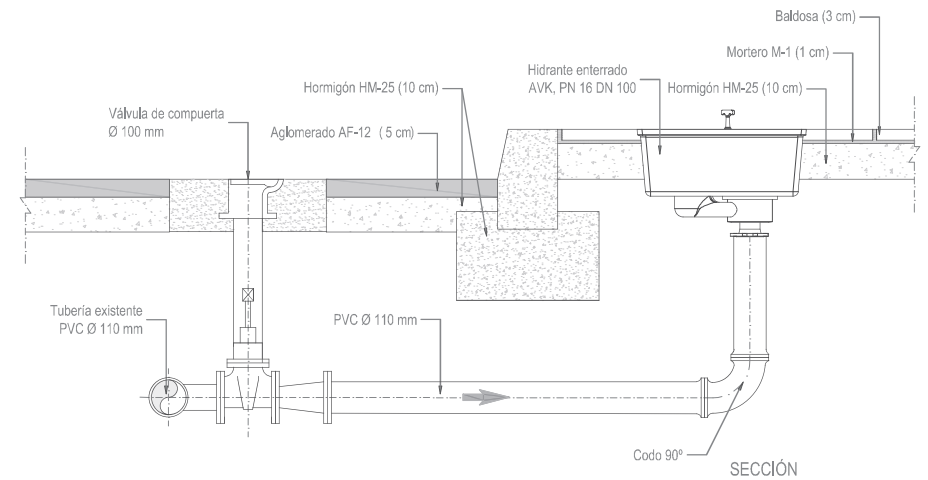

INGENIERO TÉCNICO DE O.P.

David CASERO RODRIGUEZ


INSTALACIÓN DE HIDRANTES CONTRA INCENDIOS
EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA (Cáceres)



PLANO DE: BOHONAL DE IBOR
SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO, ESQUEMA DE ACTUACIÓN
PLAN:
OBRA N°: 2025/028/001
FECHA: A la fecha de la firma electrónica
ESCALA: S/PLANO

PLANO N°:
1

DESPIECE DE HIDRANTE ENTERRADO AVK PN16 DN100

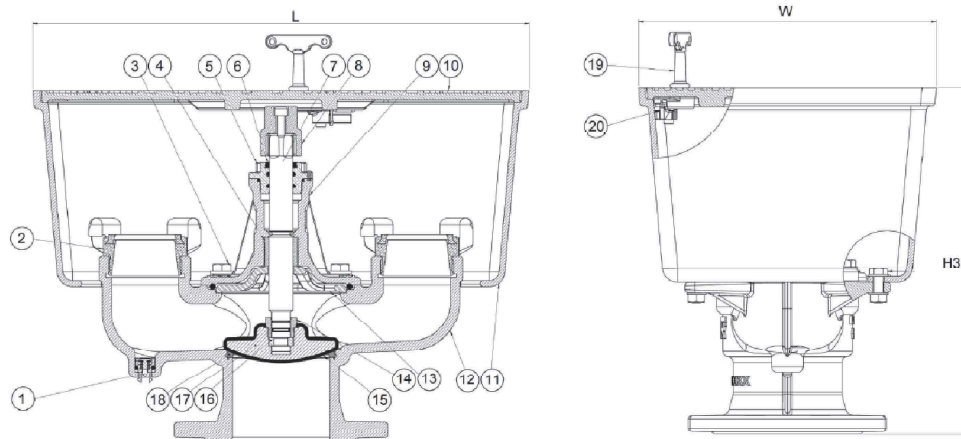


Despiece:

1. Válvula de drenaje	PA 6.6	11. Arqueta	Fundición dúctil GJS-500-7
2. Racores	Aluminio	12. Cuerpo	Fundición dúctil GJS-500-7
3. Tornillo	Acero inoxidable A2	13. Cartucho de la tuerca	Acero inoxidable AISI 430
4. Tuerca del eje	Latón CW602N (CZ132)	14. Tuerca	Latón CW602N (CZ132)
5. Tuerca sellado del eje	Latón CW614N	15. Revestimiento caucho	Caucho EPDM
6. Sellado superior	Caucho NBR	16. Casquillo	Latón, RDZ C69300, bajo contenido en plomo
7. Eje	Acero inoxidable 1.4104	17. Obturador	Fundición dúctil GJS-500-7
8. Capuchón	Fundición dúctil GJS-500-7	18. Aro de cierre	Bronce CC499K
9. Tapa	Fundición dúctil GJS-500-7	19. Llave	Fundición gris, G.II.-250 (GG-25)
10. Tapa	Fundición dúctil GJS-500-7	20. Cierre	Latón CW602N (CZ132)


HIDRANTE ENTERRADO AVK PN16 DN100



DETALLE DE DADO DE SUJECIÓN DE T

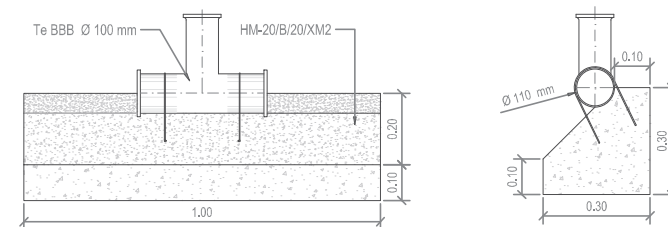

DETALLE DE DADO DE SUJECIÓN DE CODO

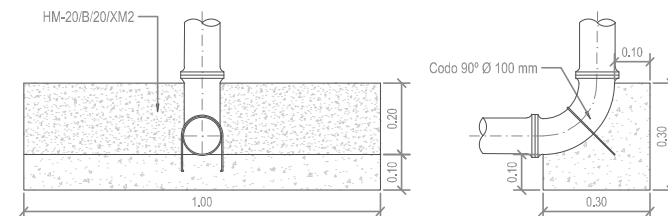

INGENIERO TÉCNICO DE O.P.

David CASERO RODRIGUEZ

INSTALACIÓN DE HIDRANTES CONTRA INCENDIOS
EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA (Cáceres)



Servicio de Ingeniería

PLANO DE:

BOHONAL DE IBOR, DETALLES

PLAN:


OBRA N°: 2025/028/001

FECHA: A la fecha de la firma electrónica

ESCALA: S/E

PLANO N°:

2


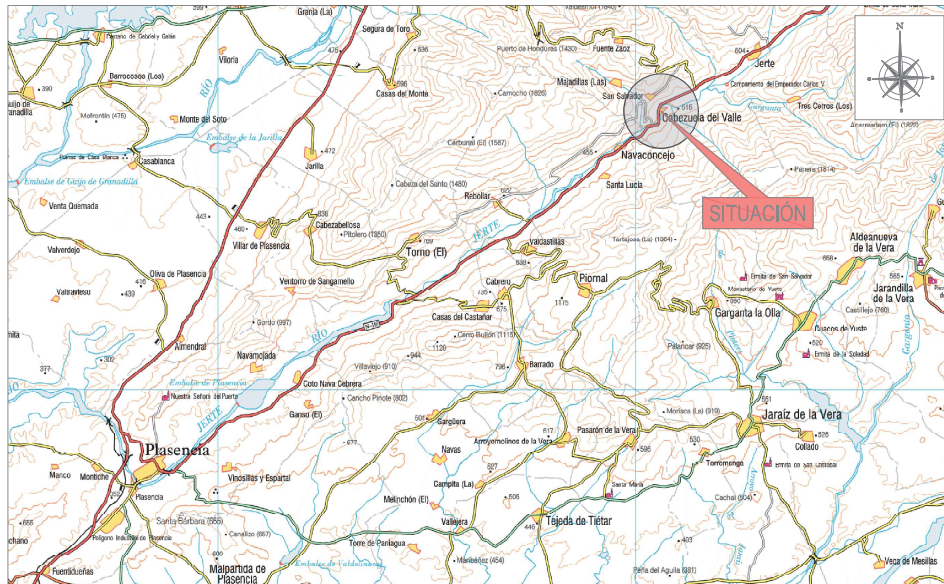


EMPLAZAMIENTO

E: 1/5000

ESQUEMA DE ACTUACIÓN

Escala: 1/15

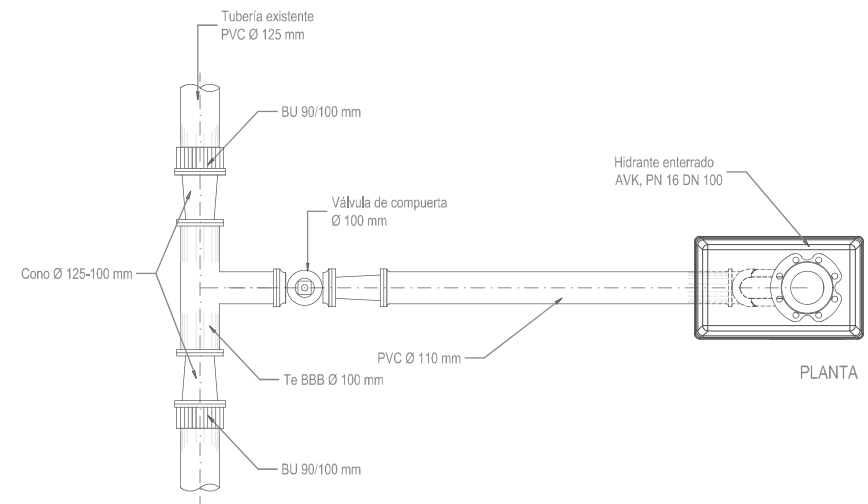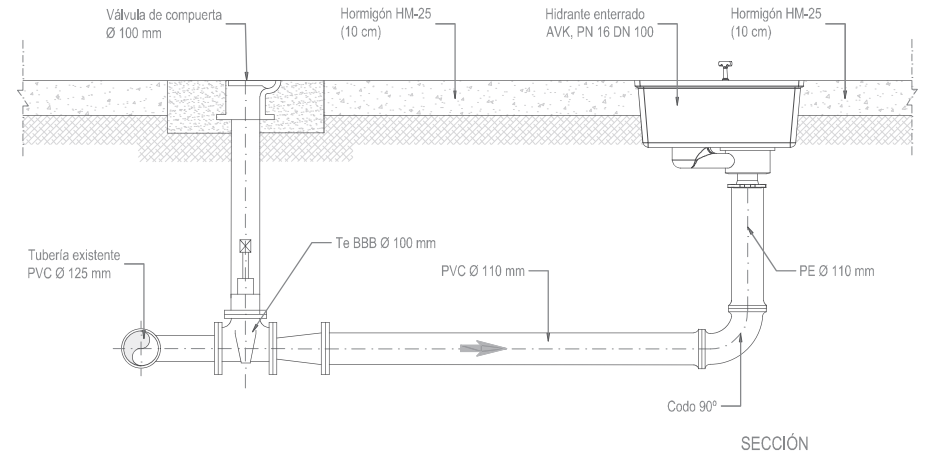

INGENIERO TÉCNICO DE O.P.

David CASERO RODRIGUEZ

INSTALACIÓN DE HIDRANTES CONTRA INCENDIOS
EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA (Cáceres)

DIPUTACIÓN DE CACERES
Servicio de Ingeniería

PLANO DE: CABEZUELA DEL VALLE
SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO, ESQUEMA DE ACTUACIÓN


PLAN:
OBRA N°: 2025/028/001

FECHA: A la fecha de la firma electrónica

ESCALA: S/PLANO

PLANO N°:
1

DESPIECE DE HIDRANTE ENTERRADO AVK PN16 DN100

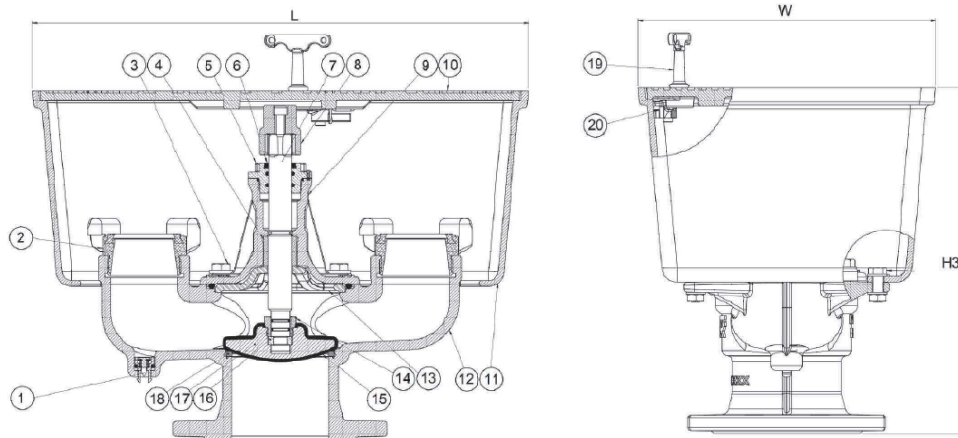


Despiece:

1. Válvula de drenaje	PA 6.6	11. Arqueta	Fundición dúctil GJS-500-7
2. Racores	Aluminio	12. Cuerpo	Fundición dúctil GJS-500-7
3. Tornillo	Acero inoxidable A2	13. Cartucho de la tuerca	Acero inoxidable AISI 430
4. Tuerca del eje	Latón CW602N (CZ132)	14. Tuerca	Latón CW602N (CZ132)
5. Tuerca sellado del eje	Latón CW614N	15. Revestimiento caucho	Caucho EPDM
6. Sellado superior	Caucho NBR	16. Casquillo	Latón, RDZ C69300, bajo contenido en plomo
7. Eje	Acero inoxidable 1.4104	17. Obturador	Fundición dúctil GJS-500-7
8. Capuchón	Fundición dúctil GJS-500-7	18. Aro de cierre	Bronce CC499K
9. Tapa	Fundición dúctil GJS-500-7	19. Llave	Fundición gris, GJL-250 (GG-25)
10. Tapa	Fundición dúctil GJS-500-7	20. Cierre	Latón CW602N (CZ132)


HIDRANTE ENTERRADO AVK PN16 DN100



DETALLE DE DADO DE SUJECIÓN DE T

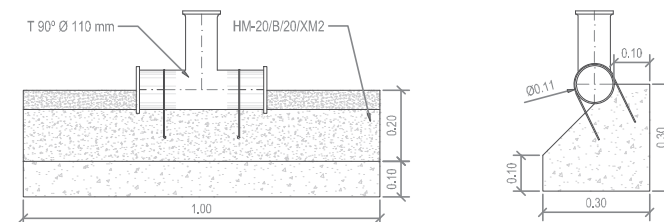

DETALLE DE DADO DE SUJECIÓN DE CODO

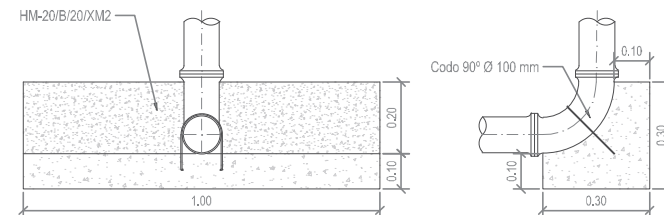

INGENIERO TÉCNICO DE O.P.

David CASERO RODRIGUEZ

INSTALACIÓN DE HIDRANTES CONTRA INCENDIOS
EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA (Cáceres)



Servicio de Ingeniería

PLANO DE:

CABEZUELA DEL VALLE. DETALLES

PLAN:


OBRA N°: 2025/028/001

FECHA: A la fecha de la firma electrónica

ESCALA: S/E

PLANO N°:

2


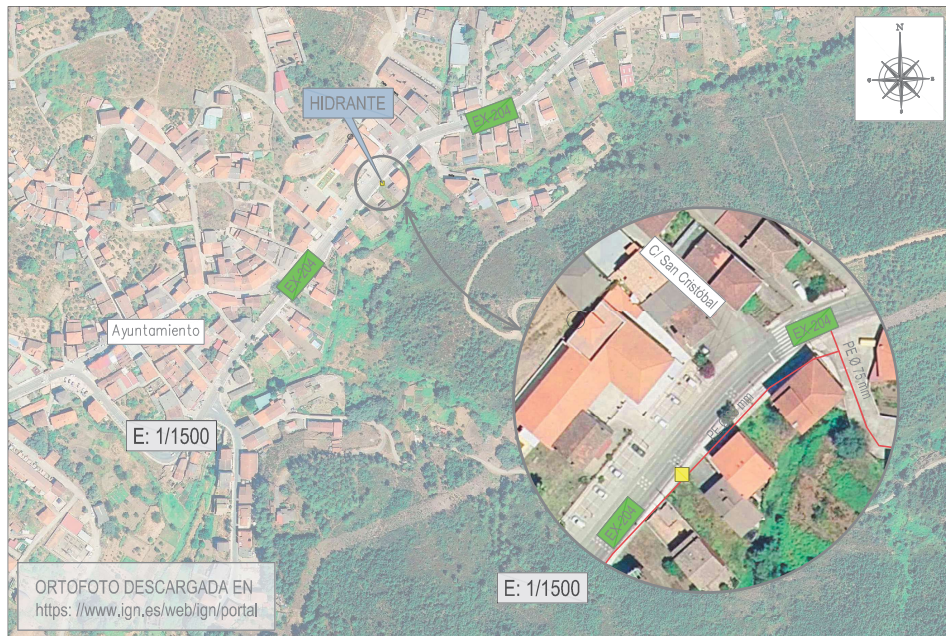


EMPLAZAMIENTO

E: 1/5000

ESQUEMA DE ACTUACIÓN

Escala: 1/15

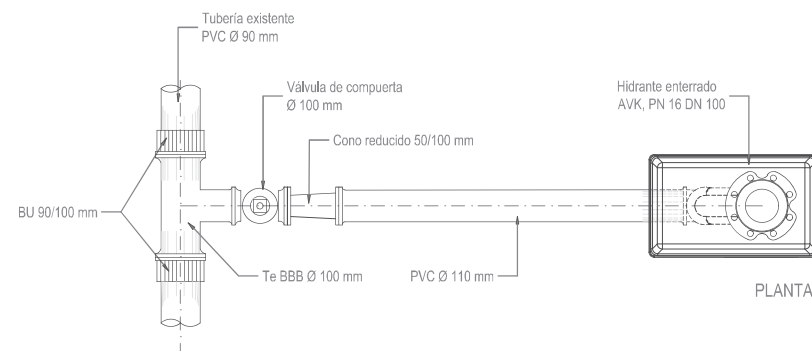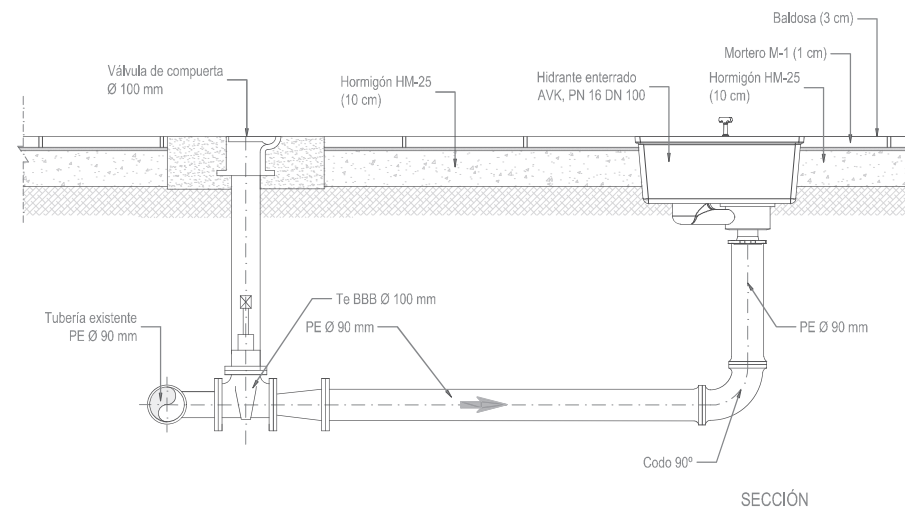

INGENIERO TÉCNICO DE O.P.

David CASERO RODRIGUEZ

INSTALACIÓN DE HIDRANTES CONTRA INCENDIOS
EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA (Cáceres)



PLANO DE: CAMINOMORISCO
SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO, ESQUEMA DE ACTUACIÓN


PLAN:
OBRA N°: 2025/028/001

FECHA: A la fecha de la firma electrónica

ESCALA: S/PLANO

PLANO N°:
1

DESPIECE DE HIDRANTE ENTERRADO AVK PN16 DN100

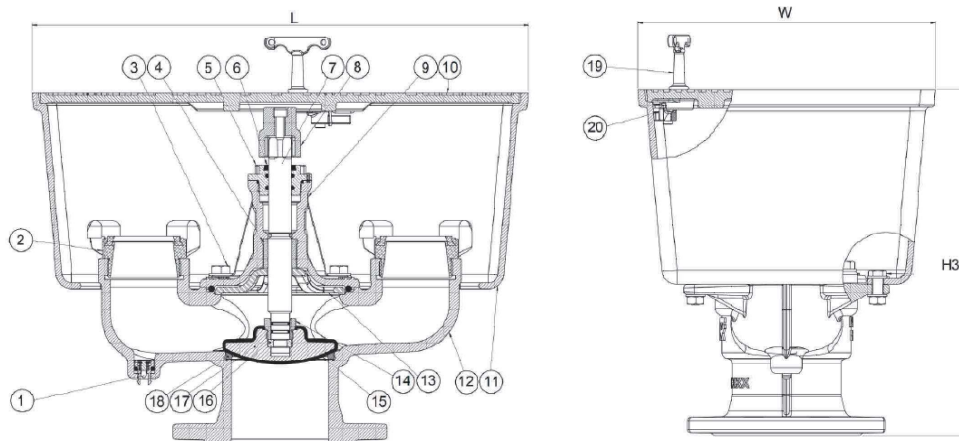


Despiece:

1. Válvula de drenaje	PA 6.6	11. Arqueta	Fundición dúctil GJS-500-7
2. Racores	Aluminio	12. Cuerpo	Fundición dúctil GJS-500-7
3. Tornillo	Acero inoxidable A2	13. Cartucho de la tuerca	Acero inoxidable AISI 430
4. Tuerca del eje	Latón CW602N (CZ132)	14. Tuerca	Latón CW602N (CZ132)
5. Tuerca sellado del eje	Latón CW614N	15. Revestimiento caucho	Caucho EPDM
6. Sellado superior	Caucho NBR	16. Casquillo	Latón, RDZ C69300, bajo contenido en plomo
7. Eje	Acero inoxidable 1.4104	17. Obturador	Fundición dúctil GJS-500-7
8. Capuchón	Fundición dúctil GJS-500-7	18. Aro de cierre	Bronce CC499K
9. Tapa	Fundición dúctil GJS-500-7	19. Llave	Fundición gris, G.JL-250 (GG-25)
10. Tapa	Fundición dúctil GJS-500-7	20. Cierre	Latón CW602N (CZ132)


HIDRANTE ENTERRADO AVK PN16 DN100



DETALLE DE DADO DE SUJECIÓN DE T

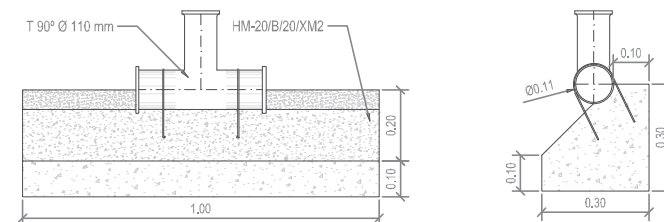

DETALLE DE DADO DE SUJECIÓN DE CODO

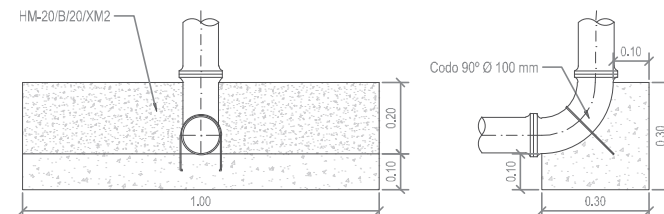

INGENIERO TÉCNICO DE O.P.

David CASERO RODRIGUEZ

INSTALACIÓN DE HIDRANTES CONTRA INCENDIOS
EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA (Cáceres)



Servicio de Ingeniería

PLANO DE:

CAMINOMORISCO. DETALLES

PLAN:

OBRA N°: 2025/028/001

FECHA: A la fecha de la firma electrónica

ESCALA: S/E

PLANO N°:

2





EMPLAZAMIENTO

E: 1/3000

ESQUEMA DE ACTUACIÓN

Escala: 1/15

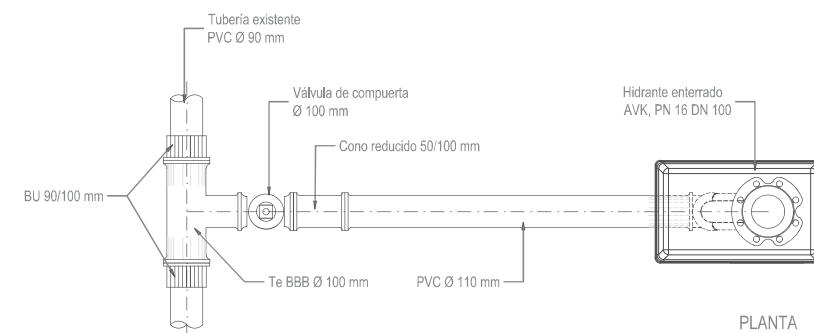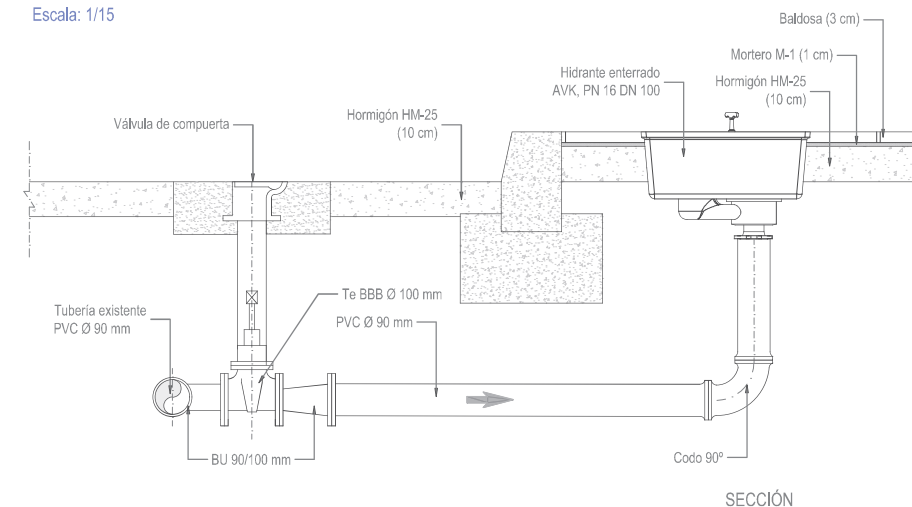

INGENIERO TÉCNICO DE O.P.

David CASERO RODRIGUEZ

INSTALACIÓN DE HIDRANTES CONTRA INCENDIOS
EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA (Cáceres)

DIPUTACIÓN DE CÁCERES
Servicio de Ingeniería

PLANO DE: CARCABOSO
SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO, ESQUEMA DE ACTUACIÓN


PLAN:
OBRA N°: 2025/028/001

FECHA: A la fecha de la firma electrónica

ESCALA: S/PLANO

PLANO N°:
1

DESPIECE DE HIDRANTE ENTERRADO AVK PN16 DN100

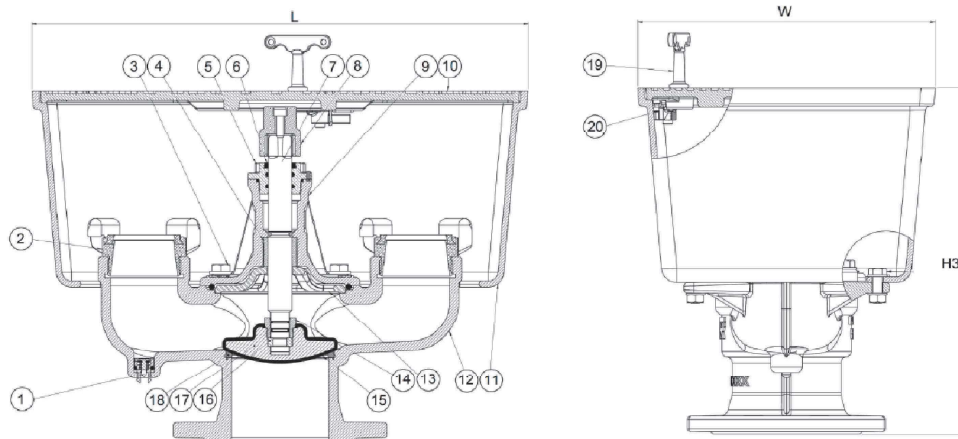


Despiece:

1. Válvula de drenaje	PA 6.6	11. Arqueta	Fundición dúctil GJS-500-7
2. Racores	Aluminio	12. Cuerpo	Fundición dúctil GJS-500-7
3. Tornillo	Acero inoxidable A2	13. Cartucho de la tuerca	Acero inoxidable AISI 430
4. Tuerca del eje	Latón CW602N (CZ132)	14. Tuerca	Latón CW602N (CZ132)
5. Tuerca sellado del eje	Latón CW614N	15. Revestimiento caucho	Caucho EPDM
6. Sellado superior	Caucho NBR	16. Casquillo	Latón, RDZ C69300, bajo contenido en plomo
7. Eje	Acero inoxidable 1.4104	17. Obturador	Fundición dúctil GJS-500-7
8. Capuchón	Fundición dúctil GJS-500-7	18. Aro de cierre	Bronce CC499K
9. Tapa	Fundición dúctil GJS-500-7	19. Llave	Fundición gris, GJL-250 (GG-25)
10. Tapa	Fundición dúctil GJS-500-7	20. Cierre	Latón CW602N (CZ132)


HIDRANTE ENTERRADO AVK PN16 DN100



DETALLE DE DADO DE SUJECIÓN DE T

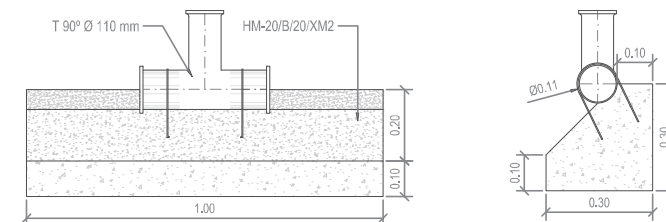

DETALLE DE DADO DE SUJECIÓN DE CODO

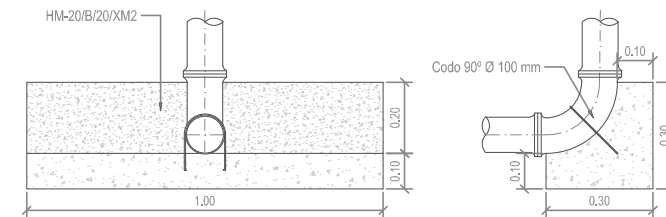

INGENIERO TÉCNICO DE O.P.

David CASERO RODRIGUEZ

INSTALACIÓN DE HIDRANTES CONTRA INCENDIOS
EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA (Cáceres)



PLANO DE:

CARCABOSO. DETALLES

PLAN:



OBRA N°: 2025/028/001

FECHA: A la fecha de la firma electrónica

ESCALA: S/E

PLANO N°:

2

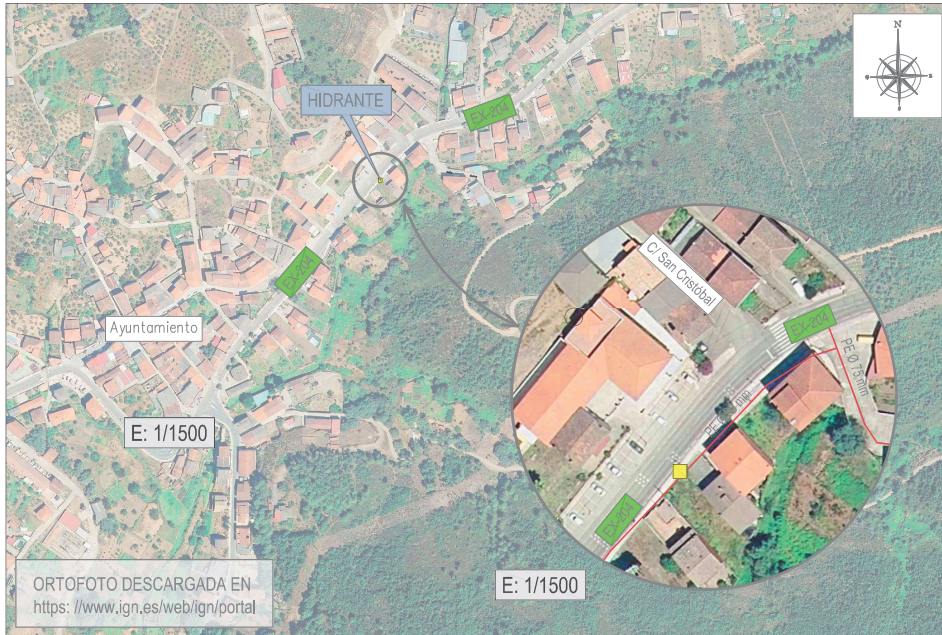
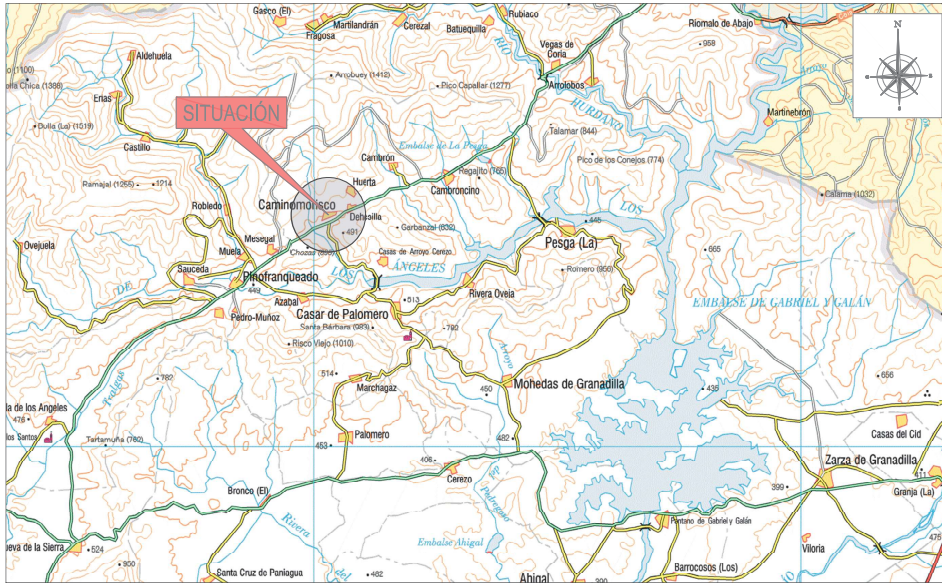


EMPLAZAMIENTO

E: 1/5000

ESQUEMA DE ACTUACIÓN

Escala: 1/15

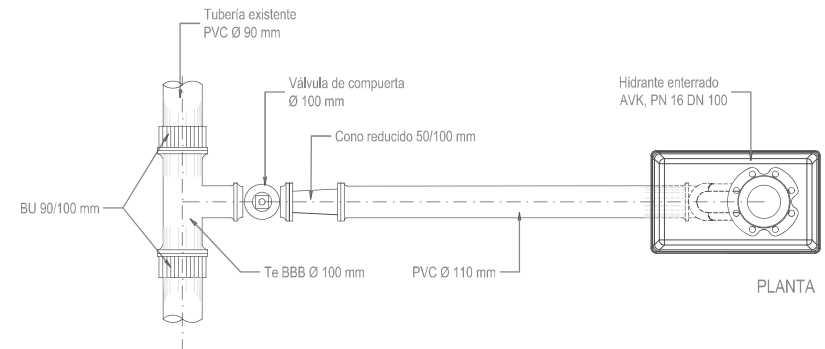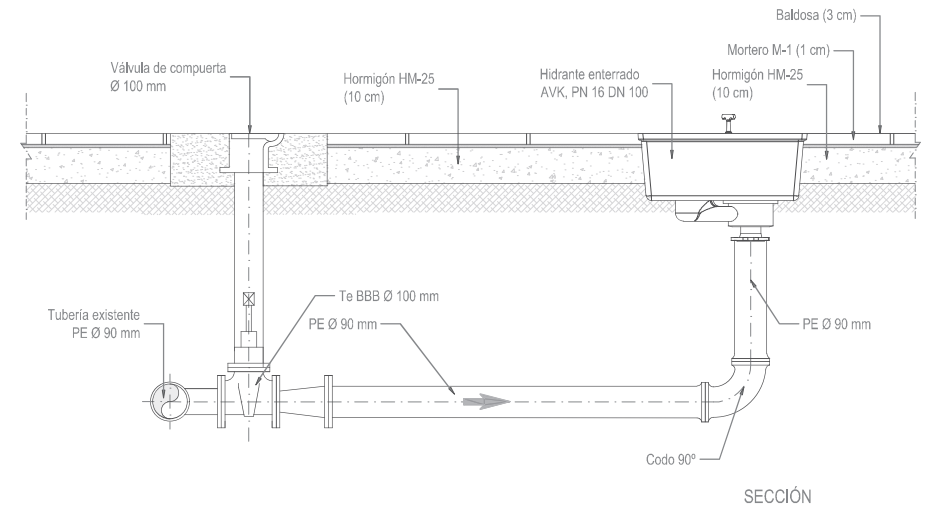

INGENIERO TÉCNICO DE O.P.


David CASERO RODRIGUEZ

INSTALACIÓN DE HIDRANTES CONTRA INCENDIOS
EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA (Cáceres)

DIPUTACIÓN DE CÁCERES
Servicio de Ingeniería

PLANO DE: CAMINOMORISCO
SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO, ESQUEMA DE ACTUACIÓN
PLAN:
OBRA N°: 2025/028/001
FECHA: A la fecha de la firma electrónica
ESCALA: S/PLANO

PLANO N°:
1

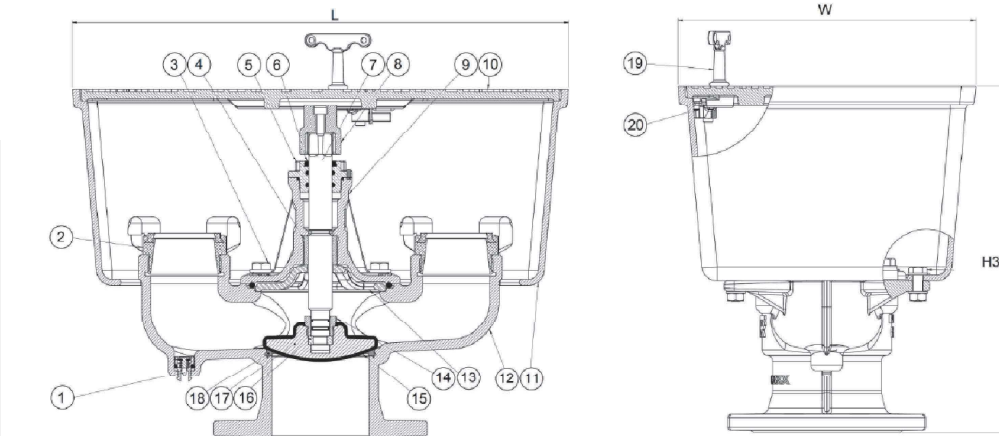


Despiece:

1. Válvula de drenaje	PA 6.6	11. Arqueta	Fundición dúctil GJS-500-7
2. Racores	Aluminio	12. Cuerpo	Fundición dúctil GJS-500-7
3. Tornillo	Acero inoxidable A2	13. Cartucho de la tuerca	Acero inoxidable AISI 430
4. Tuerca del eje	Latón CW602N (CZ132)	14. Tuerca	Latón CW602N (CZ132)
5. Tuerca sellado del eje	Latón CW614N	15. Revestimiento caucho	Caucho EPDM
6. Sellado superior	Caucho NBR	16. Casquillo	Latón, RDZ C69300, bajo contenido en plomo
7. Eje	Acero inoxidable 1.4104	17. Oblurador	Fundición dúctil GJS-500-7
8. Capuchón	Fundición dúctil GJS-500-7	18. Aro de cierre	Bronce CC499K
9. Tapa	Fundición dúctil GJS-500-7	19. Llave	Fundición gris. GJL-250 (GG-25)
10. Tapa	Fundición dúctil GJS-500-7	20. Cierre	Latón CW602N (CZ132)


HIDRANTE ENTERRADO AVK PN16 DN100



DETALLE DE DADO DE SUJECIÓN DE T

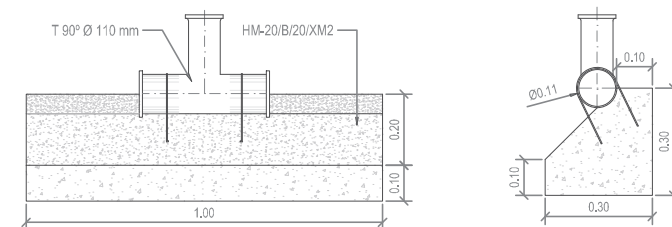

DETALLE DE DADO DE SUJECIÓN DE CODO

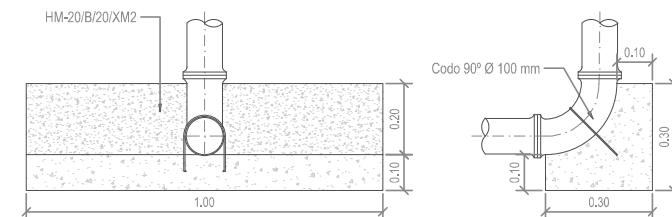

INGENIERO TÉCNICO DE O.P.

David CASERO RODRIGUEZ


INSTALACIÓN DE HIDRANTES CONTRA INCENDIOS
EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA (Cáceres)

 **DIPUTACIÓN DE CÁCERES**
Servicio de Ingeniería

PLANO DE: CASAS DEL CASTAÑAR, DETALLES
PLAN:
OBRA Nº: 2025/028/001
FECHA: A la fecha de la firma electrónica
ESCALA: S/E

PLANO Nº:
2

DESPIECE DE HIDRANTE ENTERRADO AVK PN16 DN100

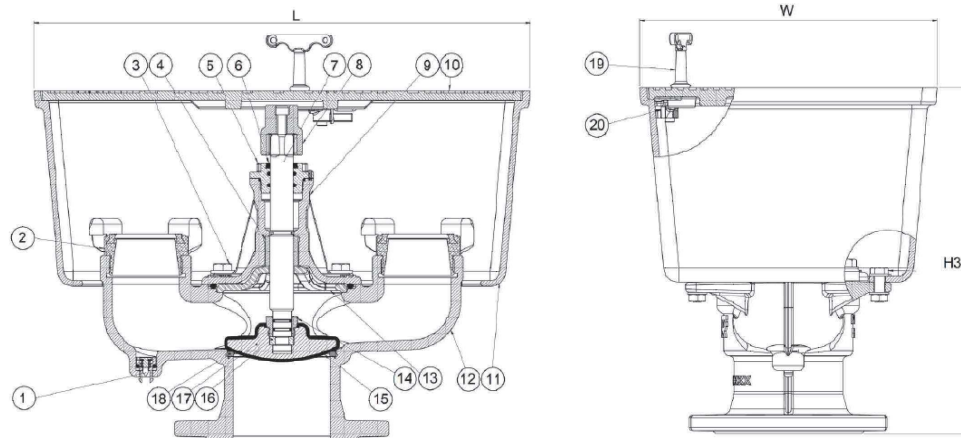


Desplece:

1. Válvula de drenaje	PA 6.6	11. Arqueta	Fundición dúctil GJS-500-7
2. Racores	Aluminio	12. Cuerpo	Fundición dúctil GJS-500-7
3. Tornillo	Acero inoxidable A2	13. Cartucho de la tuerca	Acero inoxidable AISI 430
4. Tuerca del eje	Latón CW602N (CZ132)	14. Tuerca	Latón CW602N (CZ132)
5. Tuerca sellado del eje	Latón CW614N	15. Revestimiento caucho	Caucho EPDM
6. Sellado superior	Caucho NBR	16. Casquillo	Latón, RDZ C69300, bajo contenido en plomo
7. Eje	Acero inoxidable 1.4104	17. Obturador	Fundición dúctil GJS-500-7
8. Capuchón	Fundición dúctil GJS-500-7	18. Aro de cierre	Bronce CC499K
9. Tapa	Fundición dúctil GJS-500-7	19. Lleve	Fundición gris, GJL-250 (GG-25)
10. Tapa	Fundición dúctil GJS-500-7	20. Cierre	Latón CW602N (CZ132)


HIDRANTE ENTERRADO AVK PN16 DN100



DETALLE DE DADO DE SUJECIÓN DE T

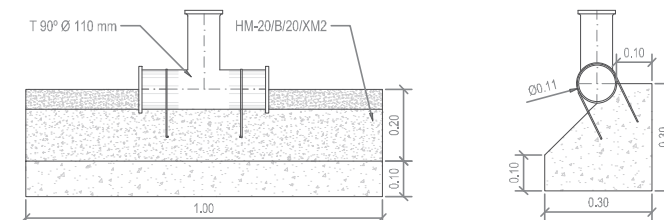

DETALLE DE DADO DE SUJECIÓN DE CODO

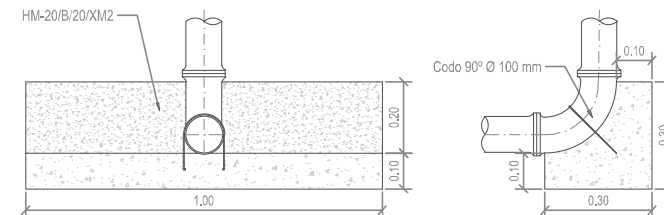

INGENIERO TÉCNICO DE O.P.

David CASERO RODRIGUEZ

INSTALACIÓN DE HIDRANTES CONTRA INCENDIOS
EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA (Cáceres)



Servicio de Ingeniería

PLANO DE:

CASAS DE DON ANTONIO. DETALLES

PLAN:


OBRA N°: 2025/028/001

FECHA: A la fecha de la firma electrónica

ESCALA: S/E

PLANO N°:

2


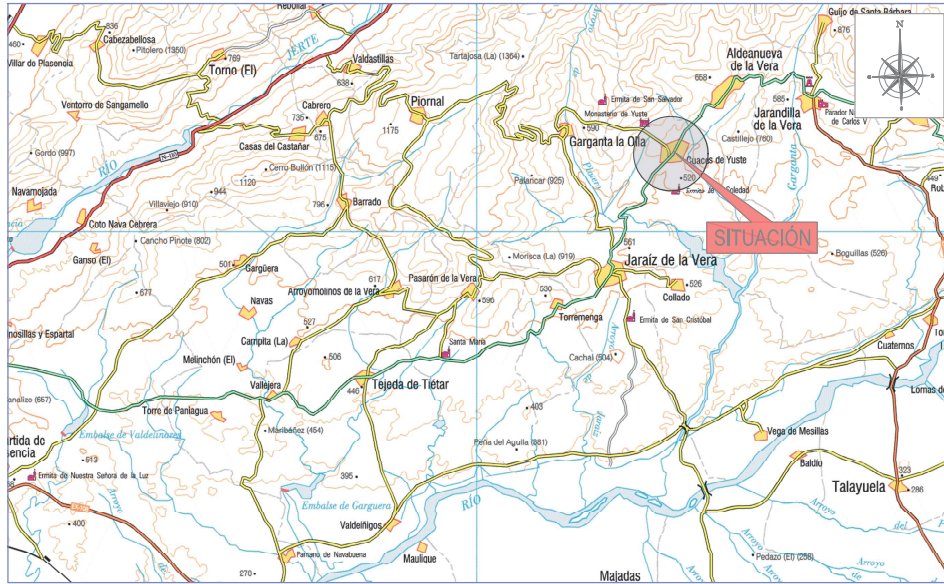


EMPLAZAMIENTO

E: 1/3000

ESQUEMA DE ACTUACIÓN

Escala: 1/15

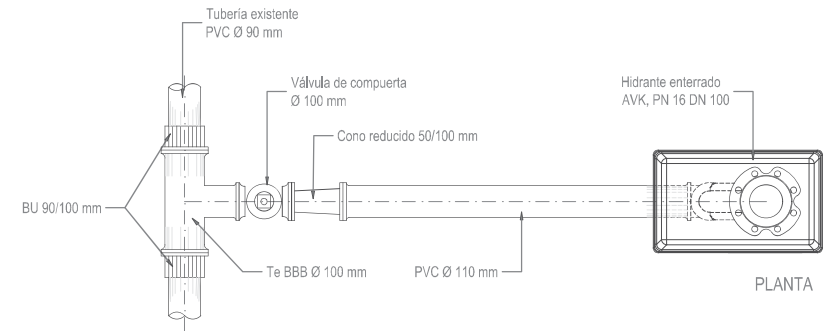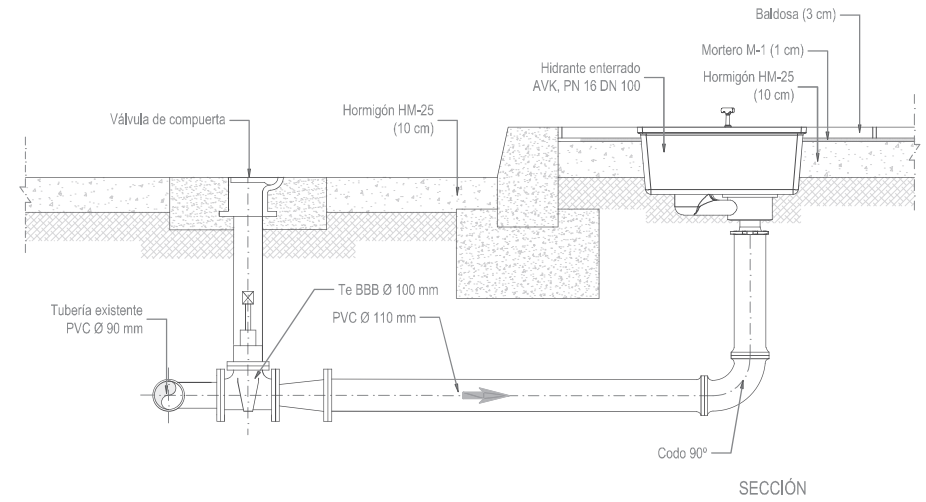

INGENIERO TÉCNICO DE O.P.

David CASERO RODRIGUEZ


INSTALACIÓN DE HIDRANTES CONTRA INCENDIOS
EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA (Cáceres)

DIPUTACIÓN DE CÁCERES
Servicio de Ingeniería

PLANO DE: CUACOS DE YUSTE
SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO, ESQUEMA DE ACTUACIÓN
PLAN:
OBRA N°: 2025/028/001
FECHA: A la fecha de la firma electrónica
ESCALA: S/PLANO

PLANO N°:
1

DESPIECE DE HIDRANTE ENTERRADO AVK PN16 DN100

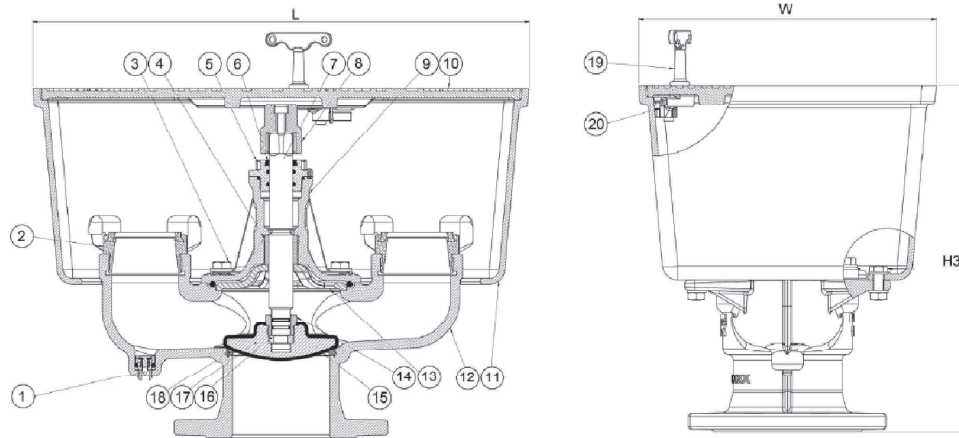


Despiece:

1. Válvula de drenaje	PA 6.6	11. Arqueta	Fundición dúctil GJS-500-7
2. Racores	Aluminio	12. Cuerpo	Fundición dúctil GJS-500-7
3. Tornillo	Acero inoxidable A2	13. Cartucho de la tuerca	Acero inoxidable AISI 430
4. Tuerca del eje	Latón CW602N (CZ132)	14. Tuerca	Latón CW602N (CZ132)
5. Tuerca sellado del eje	Latón CW614N	15. Revestimiento caucho	Caucho EPDM
6. Sellado superior	Caucho NBR	16. Casquillo	Latón, RDZ C69300, bajo contenido en plomo
7. Eje	Acero inoxidable 1.4104	17. Obturador	Fundición dúctil GJS-500-7
8. Capuchón	Fundición dúctil GJS-500-7	18. Aro de cierre	Bronce CC499K
9. Tapa	Fundición dúctil GJS-500-7	19. Llave	Fundición gris, G.JL-250 (GG-25)
10. Tapa	Fundición dúctil GJS-500-7	20. Cierre	Latón CW602N (CZ132)


HIDRANTE ENTERRADO AVK PN16 DN100



DETALLE DE DADO DE SUJECIÓN DE T

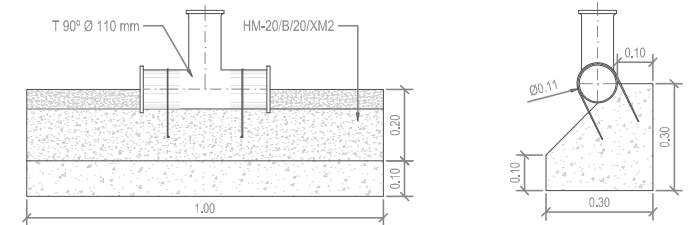

DETALLE DE DADO DE SUJECIÓN DE CODO

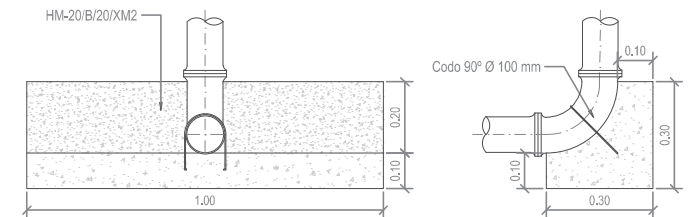

INGENIERO TÉCNICO DE O.P.

David CASERO RODRIGUEZ

INSTALACIÓN DE HIDRANTES CONTRA INCENDIOS
EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA (Cáceres)



Servicio de Ingeniería

PLANO DE:

CUACOS DE YUSTE, DETALLES

PLAN:

OBRA N°: 2025/028/001

FECHA: A la fecha de la firma electrónica

ESCALA: S/E

PLANO N°:

2




EMPLAZAMIENTO


E: 1/3000

ESQUEMA DE ACTUACIÓN

Escala: 1/15

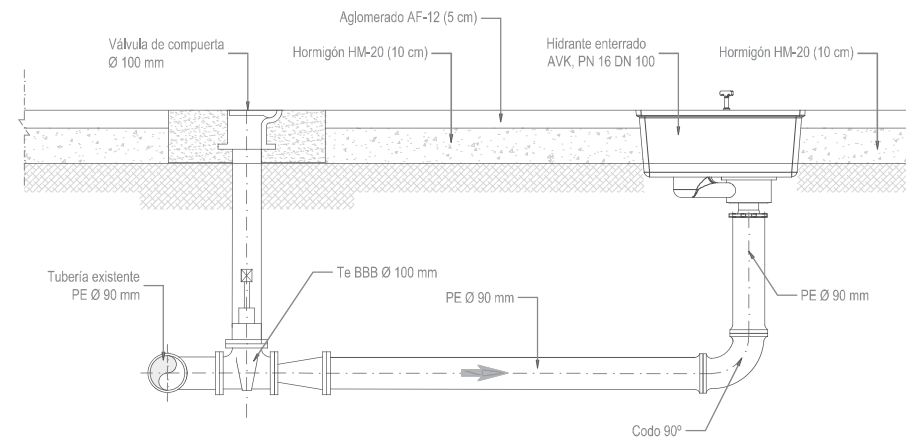

SECCIÓN

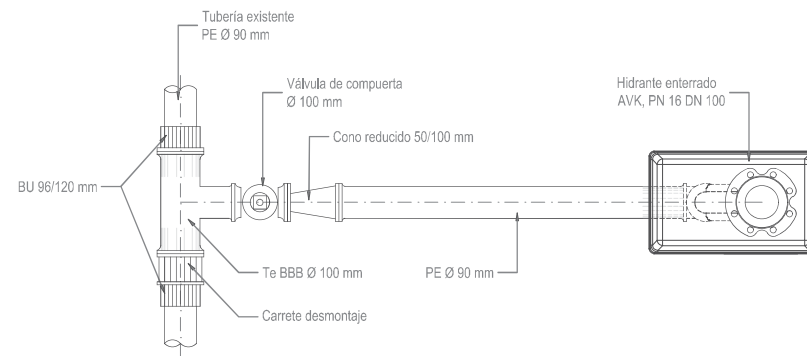

PLANTA

INGENIERO TÉCNICO DE O.P.

David CASERO RODRIGUEZ


INSTALACIÓN DE HIDRANTES CONTRA INCENDIOS
EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA (Cáceres)

DIPUTACIÓN DE CÁCERES
Servicio de Ingeniería

PLANO DE: DELEITOSA
SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO, ESQUEMA DE ACTUACIÓN
PLAN:
OBRA N°: 2025/028/001
FECHA: A la fecha de la firma electrónica
ESCALA: S/PLANO

PLANO N°:
1

DESPIECE DE HIDRANTE ENTERRADO AVK PN16 DN100

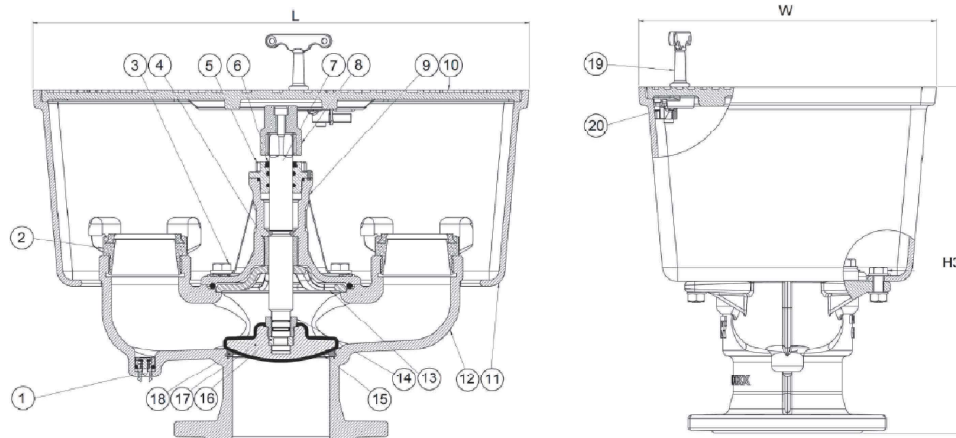


Despiece:

1. Válvula de drenaje	PA 6.6	11. Arqueta	Fundición dúctil GJS-500-7
2. Racores	Aluminio	12. Cuerpo	Fundición dúctil GJS-500-7
3. Tornillo	Acero inoxidable A2	13. Cartucho de la tuerca	Acero inoxidable AISI 430
4. Tuerca del eje	Latón CW602N (CZ132)	14. Tuerca	Latón CW602N (CZ132)
5. Tuerca sellado del eje	Latón CW614N	15. Revestimiento caucho	Caucho EPDM
6. Sellado superior	Caucho NBR	16. Casquillo	Latón, RDZ C69300, bajo contenido en plomo
7. Eje	Acero inoxidable 1.4104	17. Obturador	Fundición dúctil GJS-500-7
8. Capuchón	Fundición dúctil GJS-500-7	18. Aro de cierre	Bronce CC499K
9. Tapa	Fundición dúctil GJS-500-7	19. Llave	Fundición gris, G.JL-250 (GG-25)
10. Tapa	Fundición dúctil GJS-500-7	20. Cierre	Latón CW602N (CZ132)


HIDRANTE ENTERRADO AVK PN16 DN100



DETALLE DE DADO DE SUJECIÓN DE T

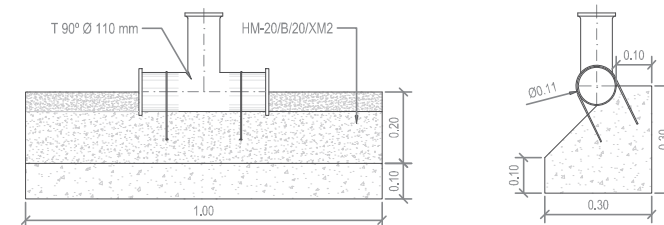

DETALLE DE DADO DE SUJECIÓN DE CODO

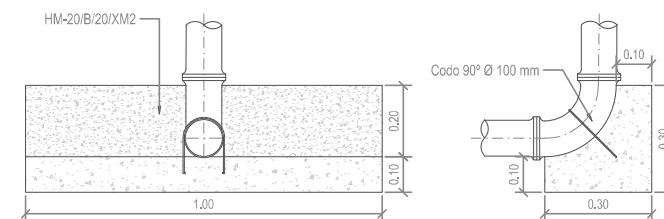

INGENIERO TÉCNICO DE O.P.

David CASERO RODRIGUEZ

INSTALACIÓN DE HIDRANTES CONTRA INCENDIOS
EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA (Cáceres)



Servicio de Ingeniería

PLANO DE:

DELEITOSA, DETALLES

PLAN:


OBRA N°: 2025/028/001

FECHA: A la fecha de la firma electrónica

ESCALA: S/E

PLANO N°:

2


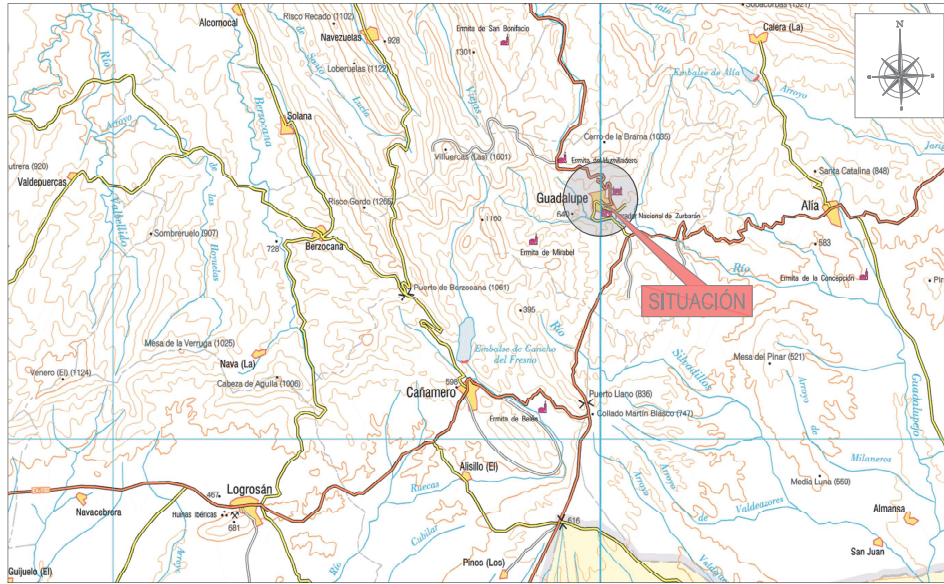


EMPLAZAMIENTO

E: 1/5000

ESQUEMA DE ACTUACIÓN

Escala: 1/15

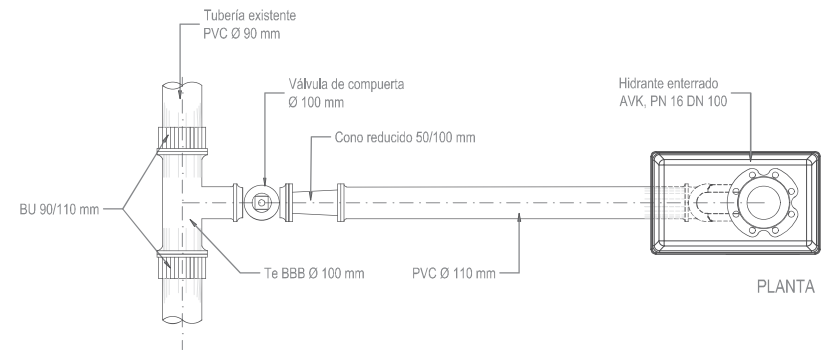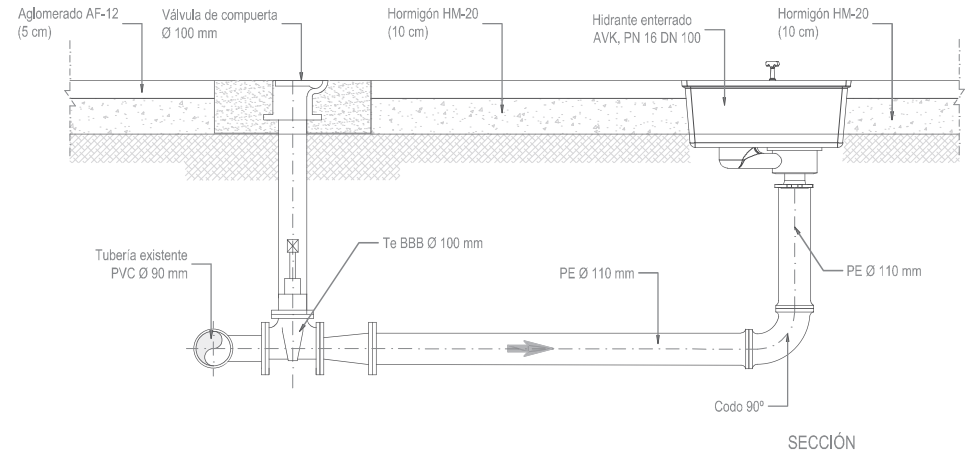

INGENIERO TÉCNICO DE O.P.

David CASERO RODRIGUEZ


INSTALACIÓN DE HIDRANTES CONTRA INCENDIOS
EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA (Cáceres)

DIPUTACIÓN DE CACERES
Servicio de Ingeniería

PLANO DE: GUADALUPE
SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO, ESQUEMA DE ACTUACIÓN
PLAN:
OBRA N°: 2025/028/001
FECHA: A la fecha de la firma electrónica
ESCALA: S/PLANO

PLANO N°:
1

DESPIECE DE HIDRANTE ENTERRADO AVK PN16 DN100

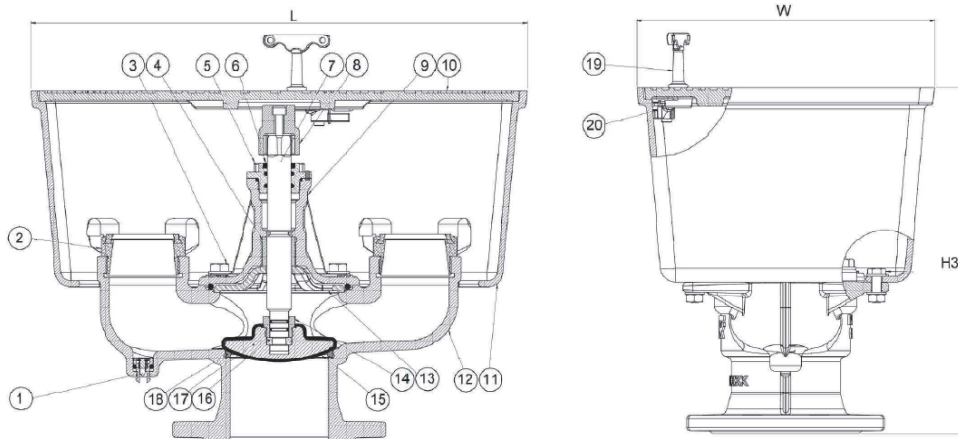


Despiece:

1. Válvula de drenaje	PA 6.6	11. Arqueta	Fundición dúctil GJS-500-7
2. Racores	Aluminio	12. Cuerpo	Fundición dúctil GJS-500-7
3. Tornillo	Acero inoxidable A2	13. Cartucho de la tuerca	Acero inoxidable AISI 430
4. Tuerca del eje	Latón CW602N (CZ132)	14. Tuerca	Latón CW602N (CZ132)
5. Tuerca sellado del eje	Latón CW614N	15. Revestimiento caucho	Caucho EPDM
6. Sellado superior	Caucho NBR	16. Casquillo	Latón, RDZ C69300, bajo contenido en plomo
7. Eje	Acero inoxidable 1.4104	17. Obturador	Fundición dúctil GJS-500-7
8. Capuchón	Fundición dúctil GJS-500-7	18. Aro de cierre	Bronce CC499K
9. Tapa	Fundición dúctil GJS-500-7	19. Llave	Fundición gris, GJL-250 (GG-25)
10. Tapa	Fundición dúctil GJS-500-7	20. Cierre	Latón CW602N (CZ132)


HIDRANTE ENTERRADO AVK PN16 DN100



DETALLE DE DADO DE SUJECIÓN DE T

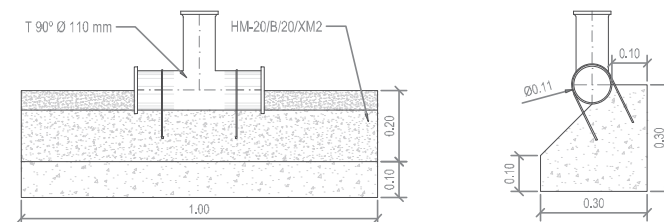

DETALLE DE DADO DE SUJECIÓN DE CODO

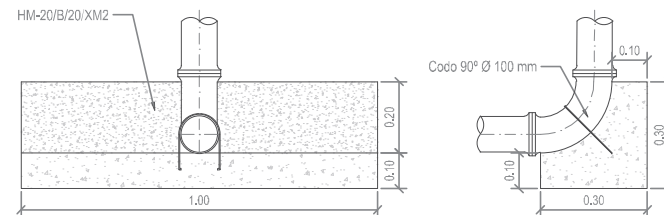

INGENIERO TÉCNICO DE O.P.

David CASERO RODRIGUEZ

INSTALACIÓN DE HIDRANTES CONTRA INCENDIOS
EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA (Cáceres)



PLANO DE:

GUADALUPE. DETALLES

PLANO Nº:


2

PLAN:

OBRA Nº: 2025/028/001

FECHA: A la fecha de la firma electrónica


ESCALA: S/E

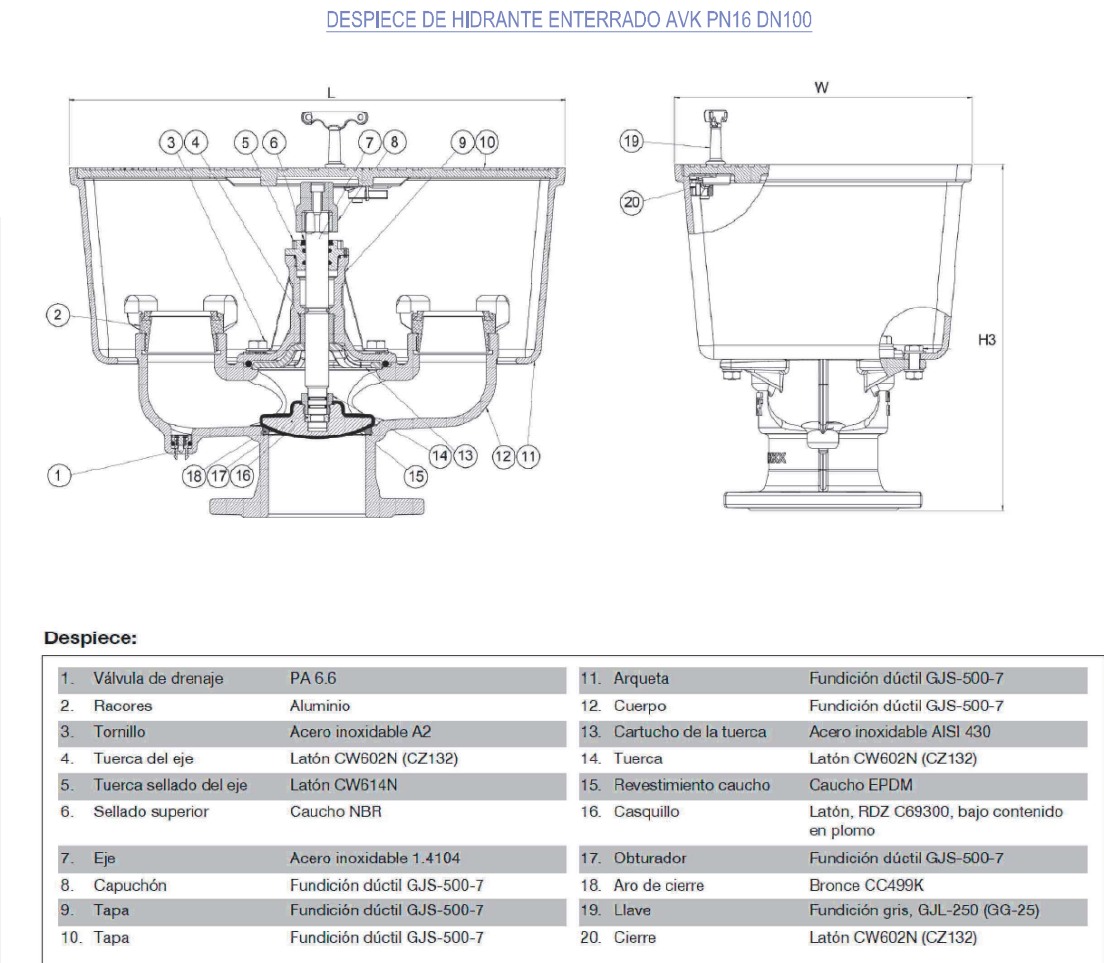


HIDRANTE ENTERRADO AVK PN16 DN100



DETALLE DE DADO DE SUJECIÓN DE T

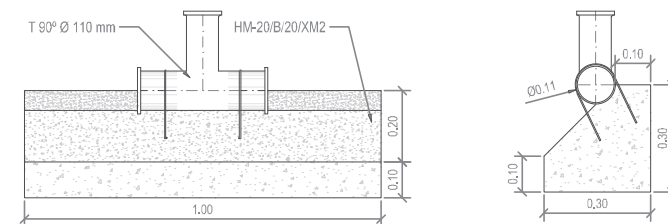

DETALLE DE DADO DE SUJECIÓN DE CODO

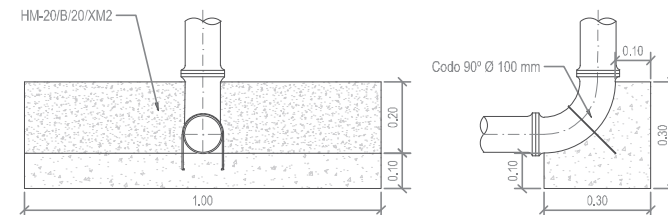

INGENIERO TÉCNICO DE O.P.

David CASERO RODRIGUEZ

INSTALACIÓN DE HIDRANTES CONTRA INCENDIOS
EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA (Cáceres)



Servicio de Ingeniería

PLANO DE:

HERGUIJUELA, DETALLES

PLAN:



OBRA N°: 2025/028/001

FECHA: A la fecha de la firma electrónica

ESCALA: S/E

PLANO N°:

2

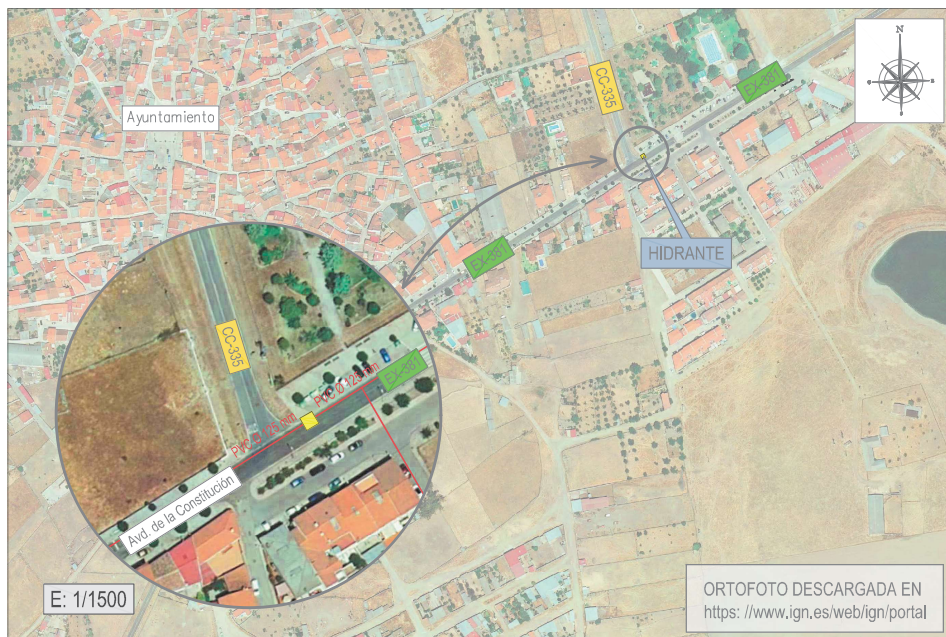
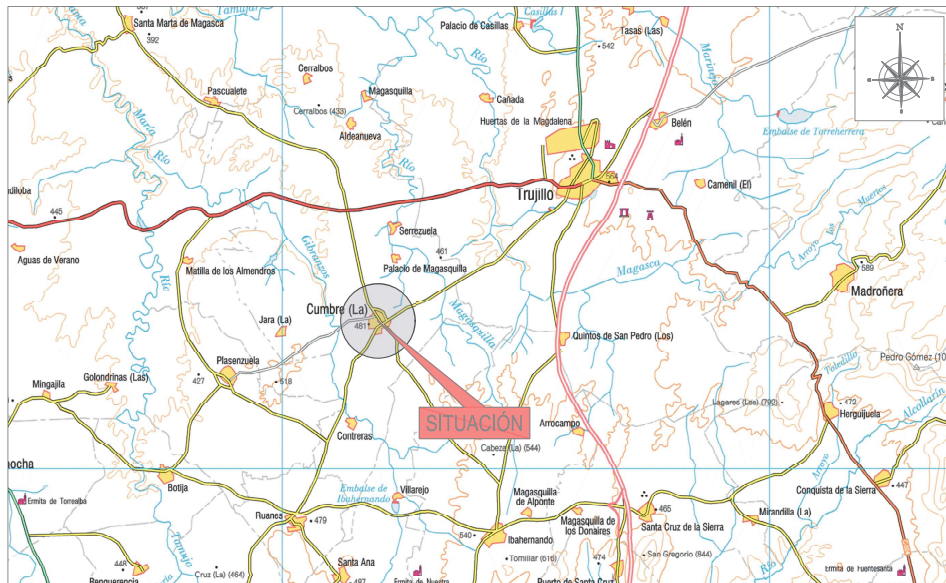


EMPLAZAMIENTO

E: 1/5000

ESQUEMA DE ACTUACIÓN

Escala: 1/15

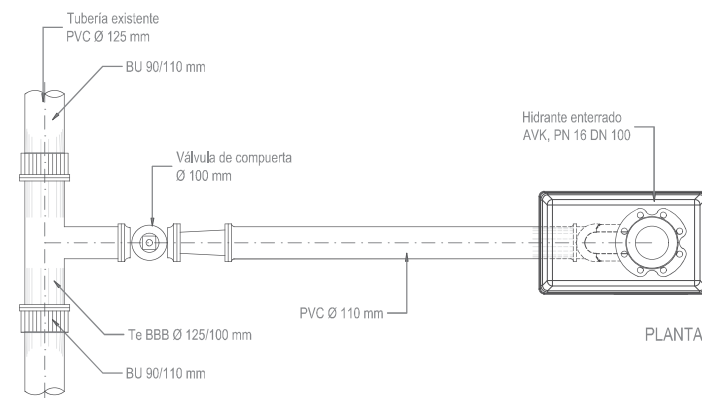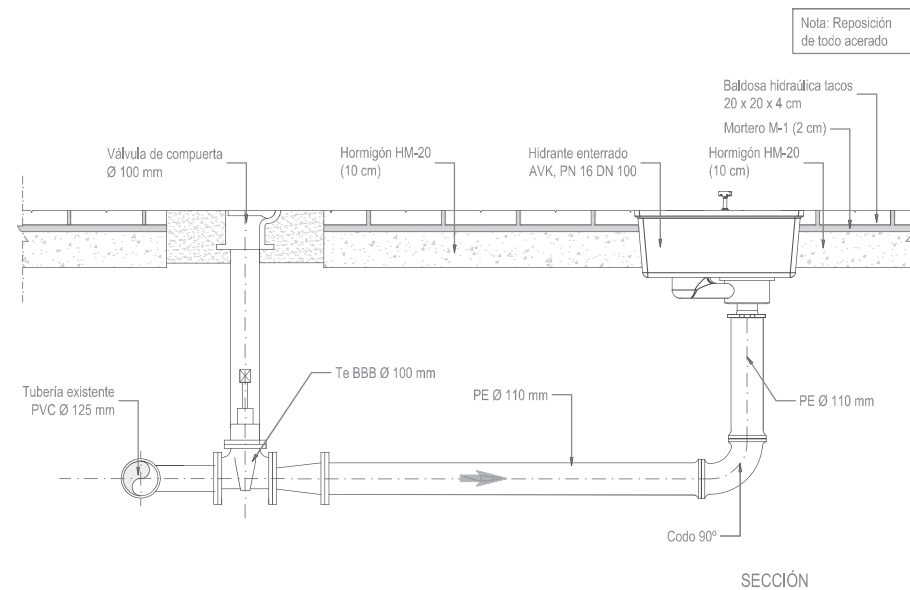

INGENIERO TÉCNICO DE O.P.


David CASERO RODRIGUEZ

INSTALACIÓN DE HIDRANTES CONTRA INCENDIOS
EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA (Cáceres)

DIPUTACIÓN DE CÁCERES
Servicio de Ingeniería

PLANO DE: LA CUMBRE
SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO, ESQUEMA DE ACTUACIÓN
PLAN:
OBRA N°: 2025/028/001
FECHA: A la fecha de la firma electrónica
ESCALA: S/PLANO


PLANO N°:
1

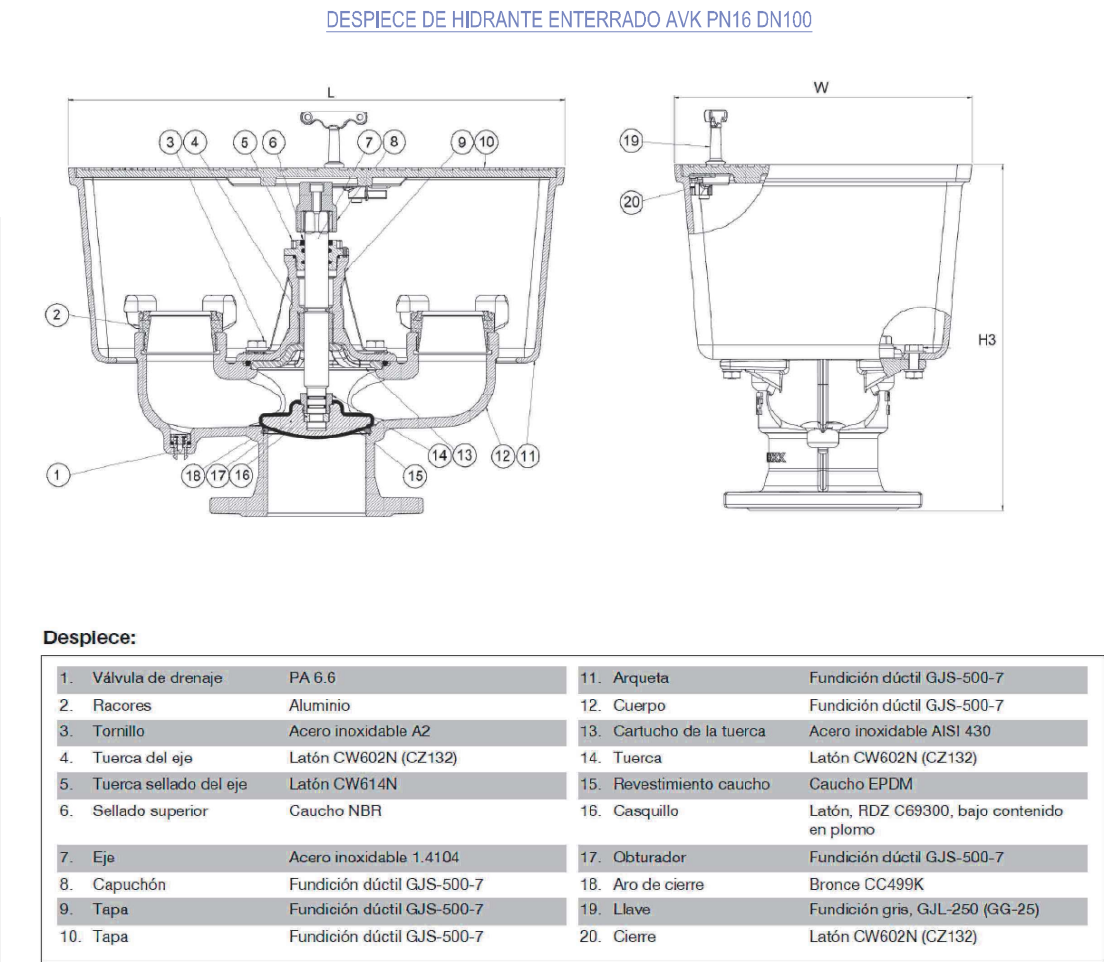


HIDRANTE ENTERRADO AVK PN16 DN100



DETALLE DE DADO DE SUJECIÓN DE T

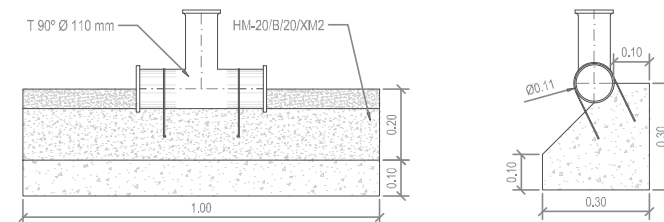

DETALLE DE DADO DE SUJECIÓN DE CODO

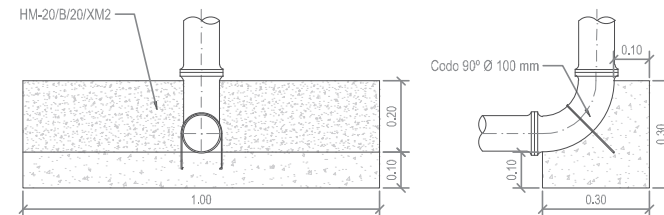

INGENIERO TÉCNICO DE O.P.

David CASERO RODRIGUEZ

INSTALACIÓN DE HIDRANTES CONTRA INCENDIOS
EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA (Cáceres)



Servicio de Ingeniería

PLANO DE:

LA CUMBRE. DETALLES

PLAN:


OBRA N°: 2025/028/001

FECHA: A la fecha de la firma electrónica

ESCALA: S/E

PLANO N°:

2


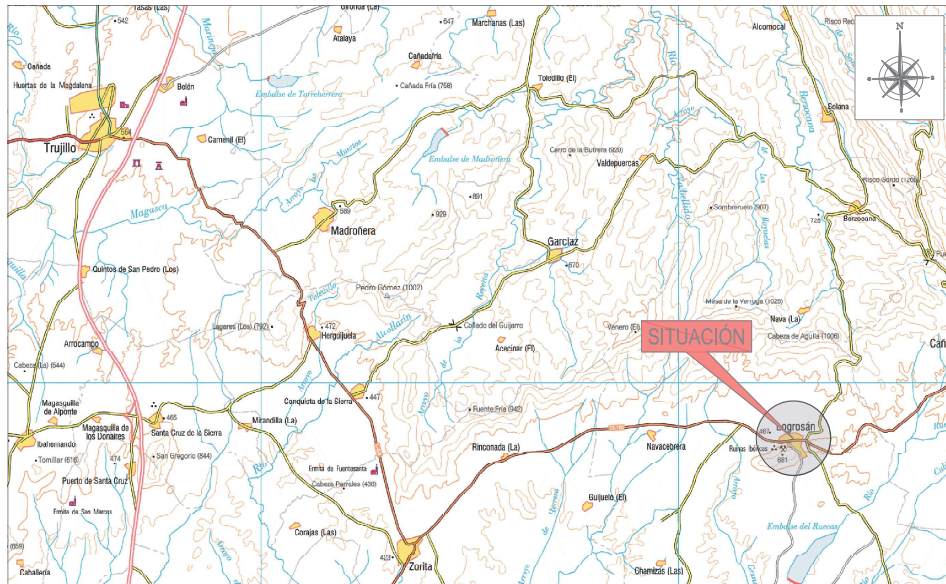


EMPLAZAMIENTO

E: 1/5000

ESQUEMA DE ACTUACIÓN

Escala: 1/15

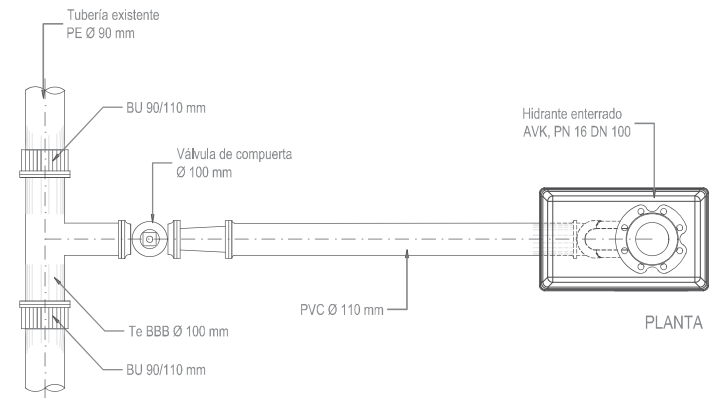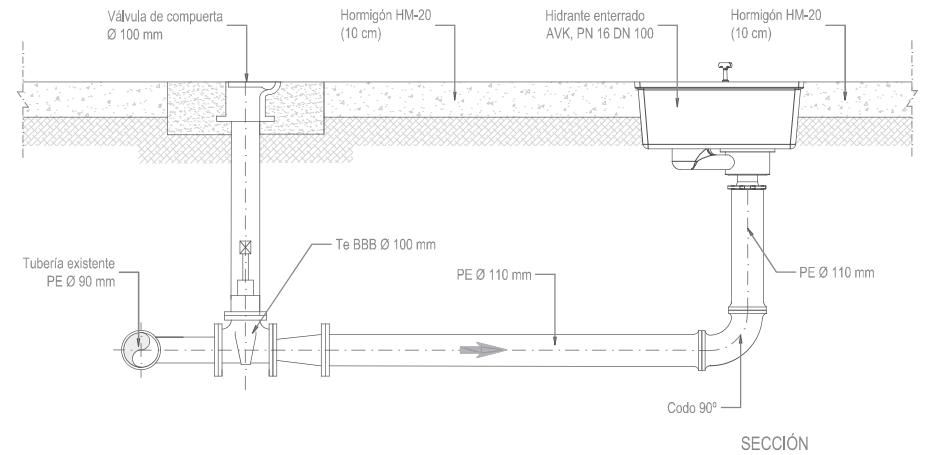

INGENIERO TÉCNICO DE O.P.

David CASERO RODRIGUEZ

INSTALACIÓN DE HIDRANTES CONTRA INCENDIOS
EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA (Cáceres)

DIPUTACIÓN DE CACERES
Servicio de Ingeniería

PLANO DE: LOGROSÁN
SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO, ESQUEMA DE ACTUACIÓN


PLAN:
OBRA N°: 2025/028/001

FECHA: A la fecha de la firma electrónica

ESCALA: S/PLANO

PLANO N°:
1

DESPIECE DE HIDRANTE ENTERRADO AVK PN16 DN100

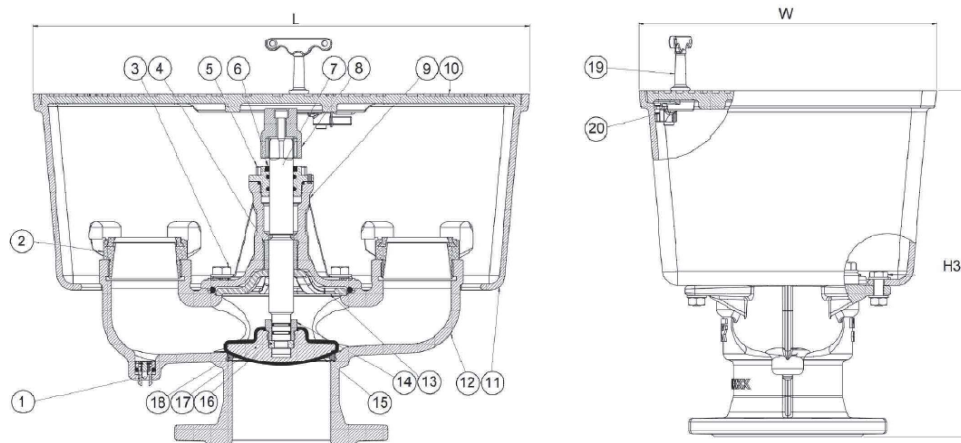


Despiece:

1. Válvula de drenaje	PA 6.6	11. Arqueta	Fundición dúctil GJS-500-7
2. Racores	Aluminio	12. Cuerpo	Fundición dúctil GJS-500-7
3. Tornillo	Acero inoxidable A2	13. Cartucho de la tuerca	Acero inoxidable AISI 430
4. Tuerca del eje	Latón CW602N (CZ132)	14. Tuerca	Latón CW602N (CZ132)
5. Tuerca sellado del eje	Latón CW614N	15. Revestimiento caucho	Caucho EPDM
6. Sellado superior	Caucho NBR	16. Casquillo	Latón, RDZ C69300, bajo contenido en plomo
7. Eje	Acero inoxidable 1.4104	17. Obturador	Fundición dúctil GJS-500-7
8. Capuchón	Fundición dúctil GJS-500-7	18. Aro de cierre	Bronce CC499K
9. Tapa	Fundición dúctil GJS-500-7	19. Llave	Fundición gris, GJL-250 (GG-25)
10. Tapa	Fundición dúctil GJS-500-7	20. Cierre	Latón CW602N (CZ132)


HIDRANTE ENTERRADO AVK PN16 DN100



DETALLE DE DADO DE SUJECIÓN DE T

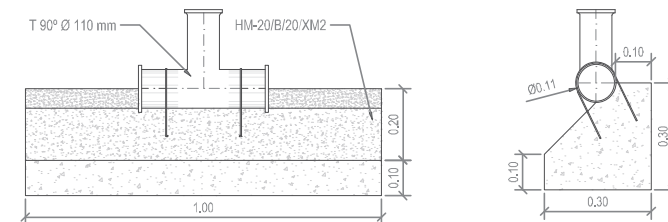

DETALLE DE DADO DE SUJECIÓN DE CODO

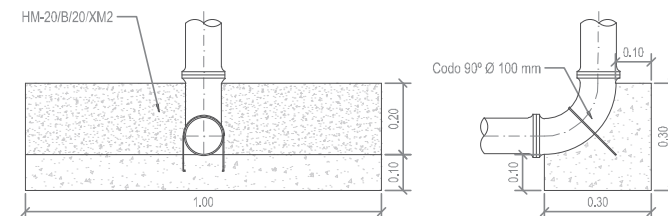

INGENIERO TÉCNICO DE O.P.

David CASERO RODRIGUEZ

INSTALACIÓN DE HIDRANTES CONTRA INCENDIOS
EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA (Cáceres)



Servicio de Ingeniería

PLANO DE:

LOGROSÁN, DETALLES

PLAN:


OBRA N°: 2025/028/001

FECHA: A la fecha de la firma electrónica

ESCALA: S/E

PLANO N°:

2


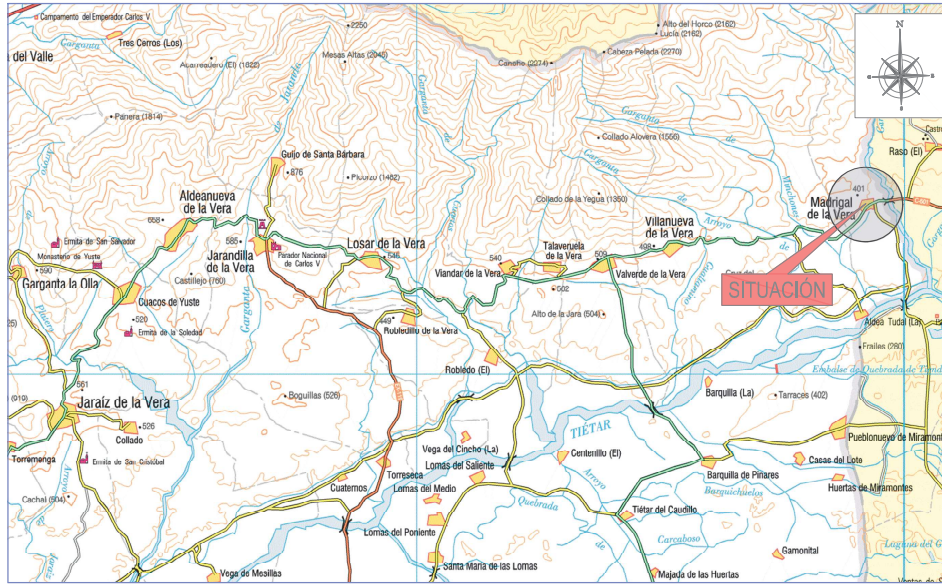


EMPLAZAMIENTO

E: 1/3000

ESQUEMA DE ACTUACIÓN

Escala: 1/15

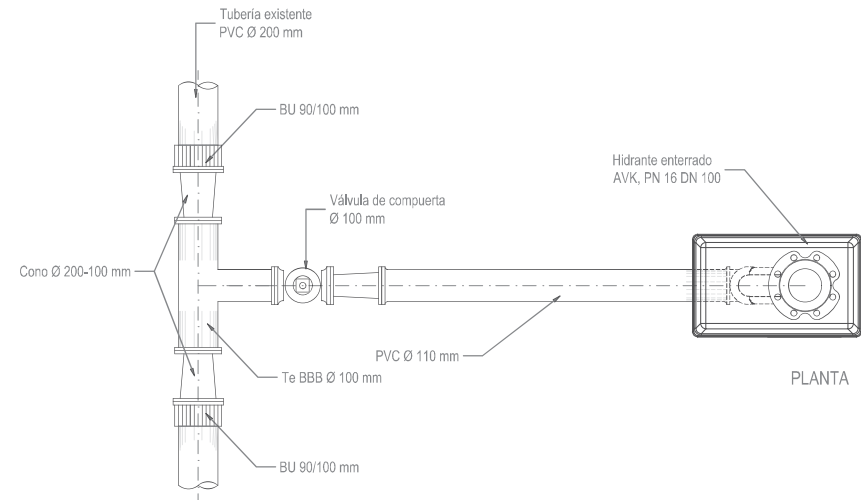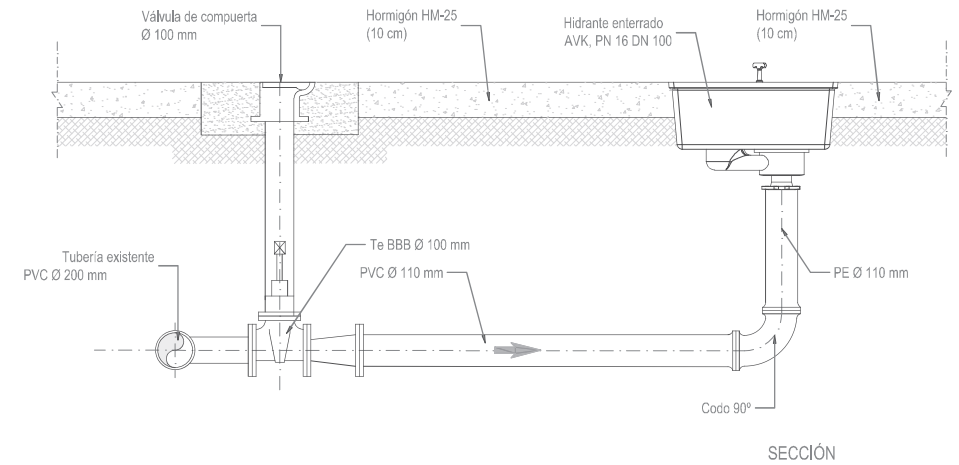

INGENIERO TÉCNICO DE O.P.

David CASERO RODRIGUEZ


INSTALACIÓN DE HIDRANTES CONTRA INCENDIOS
EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA (Cáceres)

DIPUTACIÓN DE CACERES
Servicio de Ingeniería

PLANO DE: MADRIGAL DE LA VERA
SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO, ESQUEMA DE ACTUACIÓN
PLAN:
OBRA N°: 2025/028/001
FECHA: A la fecha de la firma electrónica
ESCALA: S/PLANO

PLANO N°:
1

DESPIECE DE HIDRANTE ENTERRADO AVK PN16 DN100

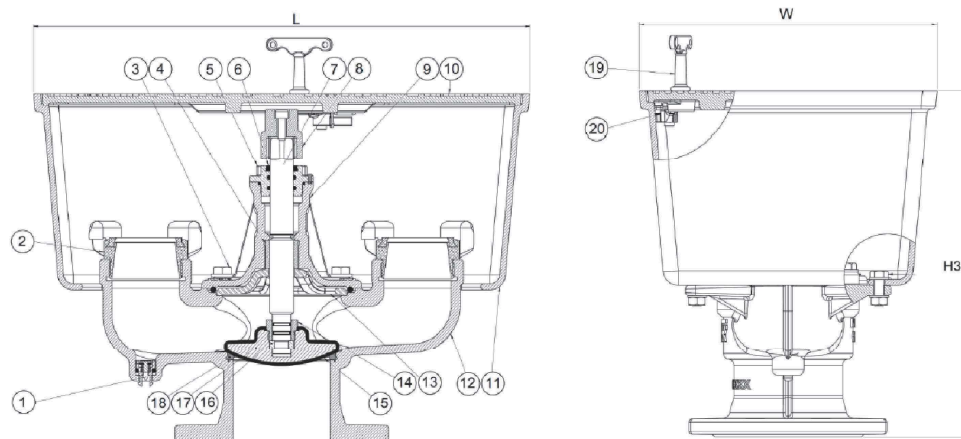


Despiece:

1. Válvula de drenaje	PA 6.6	11. Arqueta	Fundición dúctil GJS-500-7
2. Racores	Aluminio	12. Cuerpo	Fundición dúctil GJS-500-7
3. Tornillo	Acero inoxidable A2	13. Cartucho de la tuerca	Acero inoxidable AISI 430
4. Tuerca del eje	Latón CW602N (CZ132)	14. Tuerca	Latón CW602N (CZ132)
5. Tuerca sellado del eje	Latón CW614N	15. Revestimiento caucho	Caucho EPDM
6. Sellado superior	Caucho NBR	16. Casquillo	Latón, RDZ C69300, bajo contenido en plomo
7. Eje	Acero inoxidable 1.4104	17. Obturador	Fundición dúctil GJS-500-7
8. Capuchón	Fundición dúctil GJS-500-7	18. Aro de cierre	Bronce CC499K
9. Tapa	Fundición dúctil GJS-500-7	19. Llave	Fundición gris, GJL-250 (GG-25)
10. Tapa	Fundición dúctil GJS-500-7	20. Cierre	Latón CW602N (CZ132)


HIDRANTE ENTERRADO AVK PN16 DN100



DETALLE DE DADO DE SUJECIÓN DE T

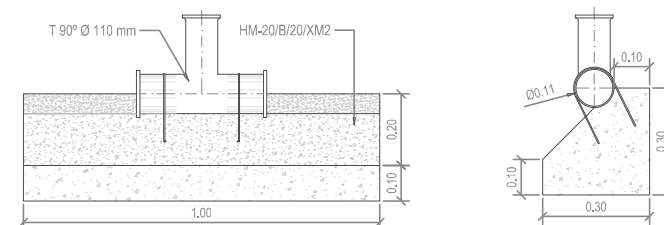

DETALLE DE DADO DE SUJECIÓN DE CODO

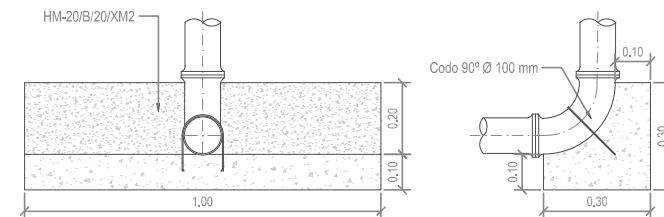

INGENIERO TÉCNICO DE O.P.

David CASERO RODRIGUEZ

INSTALACIÓN DE HIDRANTES CONTRA INCENDIOS
EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA (Cáceres)



PLANO DE:

MADRIGAL DE LA VERA, DETALLES

PLAN:


OBRA N°: 2025/028/001

FECHA: A la fecha de la firma electrónica

ESCALA: S/E

PLANO N°:

2


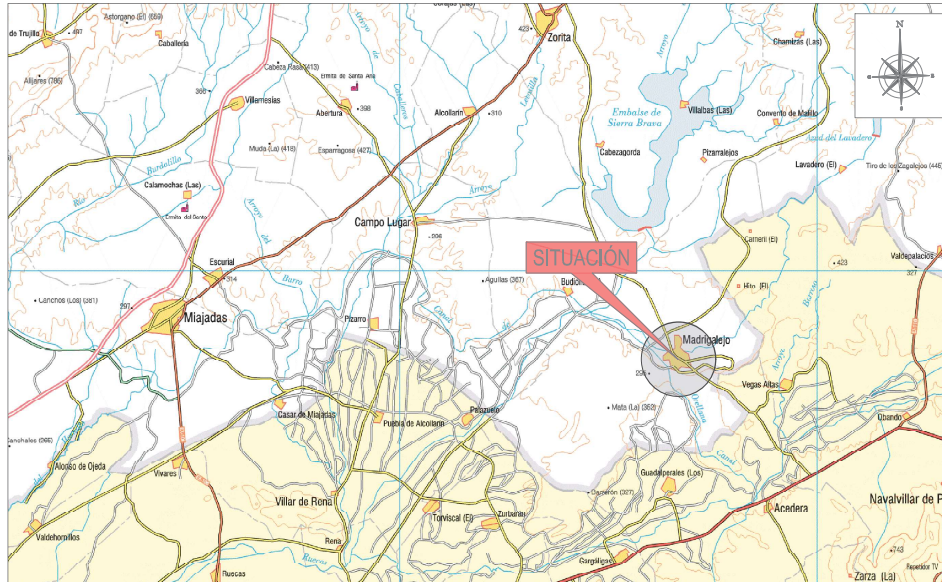


EMPLAZAMIENTO

E: 1/5000

ESQUEMA DE ACTUACIÓN

Escala: 1/15

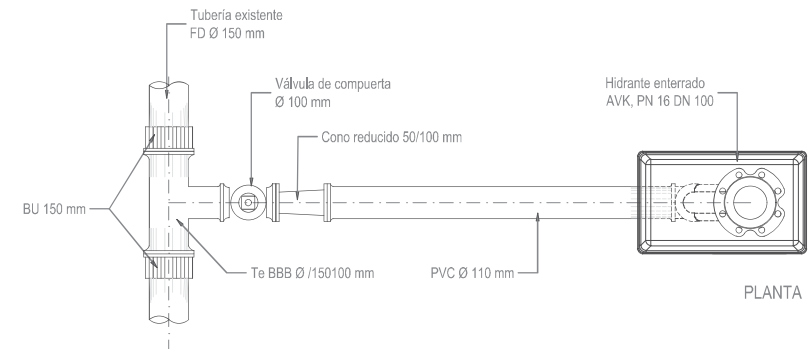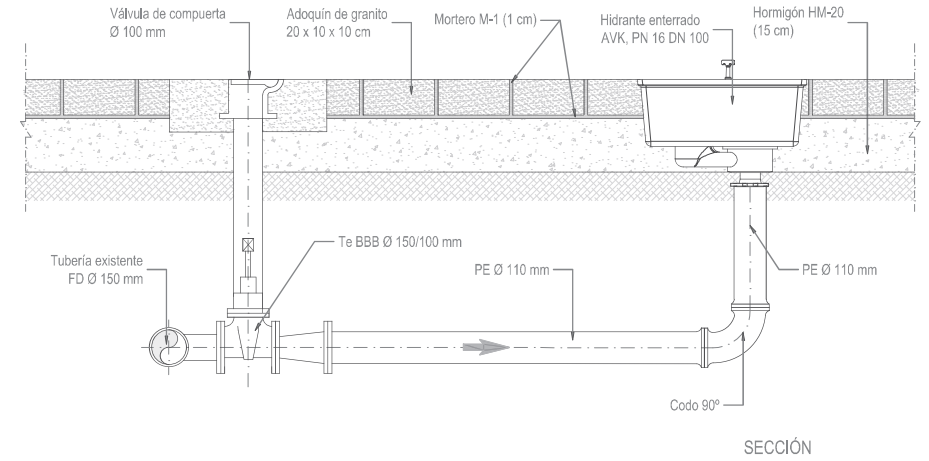

INGENIERO TÉCNICO DE O.P.

David CASERO RODRIGUEZ


INSTALACIÓN DE HIDRANTES CONTRA INCENDIOS
EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA (Cáceres)

DIPUTACIÓN DE CACERES
Servicio de Ingeniería

PLANO DE: MADRIGALEJO
SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO, ESQUEMA DE ACTUACIÓN
PLAN:
OBRA N°: 2025/028/001
FECHA: A la fecha de la firma electrónica
ESCALA: S/PLANO

PLANO N°:
1

DESPIECE DE HIDRANTE ENTERRADO AVK PN16 DN100

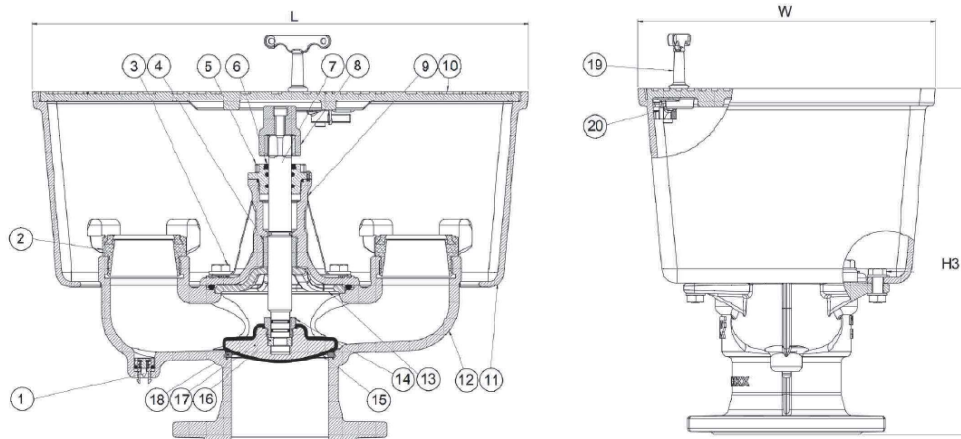


Despiece:

1. Válvula de drenaje	PA 6.6	11. Arqueta	Fundición dúctil GJS-500-7
2. Racores	Aluminio	12. Cuerpo	Fundición dúctil GJS-500-7
3. Tornillo	Acero inoxidable A2	13. Cartucho de la tuerca	Acero inoxidable AISI 430
4. Tuerca del eje	Latón CW602N (CZ132)	14. Tuerca	Latón CW602N (CZ132)
5. Tuerca sellado del eje	Latón CW614N	15. Revestimiento caucho	Caucho EPDM
6. Sellado superior	Caucho NBR	16. Casquillo	Latón, RDZ C69300, bajo contenido en plomo
7. Eje	Acero inoxidable 1.4104	17. Obturador	Fundición dúctil GJS-500-7
8. Capuchón	Fundición dúctil GJS-500-7	18. Aro de cierre	Bronce CC499K
9. Tapa	Fundición dúctil GJS-500-7	19. Llave	Fundición gris, G.JL-250 (GG-25)
10. Tapa	Fundición dúctil GJS-500-7	20. Cierre	Latón CW602N (CZ132)


HIDRANTE ENTERRADO AVK PN16 DN100



DETALLE DE DADO DE SUJECIÓN DE T

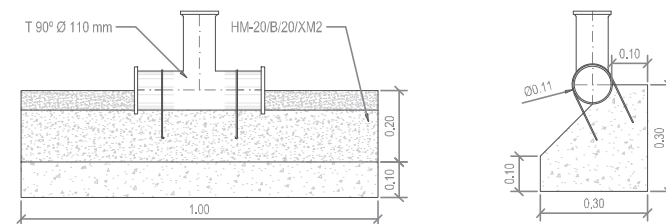

DETALLE DE DADO DE SUJECIÓN DE CODO

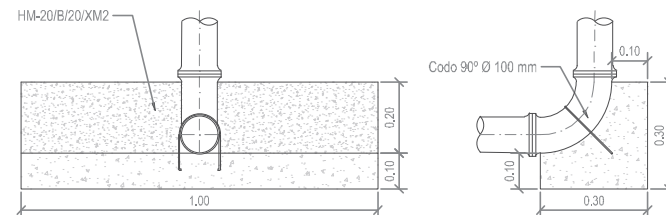

INGENIERO TÉCNICO DE O.P.

David CASERO RODRIGUEZ

INSTALACIÓN DE HIDRANTES CONTRA INCENDIOS
EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA (Cáceres)



Servicio de Ingeniería

PLANO DE:

MADRIGALEJO, DETALLES

PLAN:


OBRA N°: 2025/028/001

FECHA: A la fecha de la firma electrónica

ESCALA: S/E

PLANO N°:

2

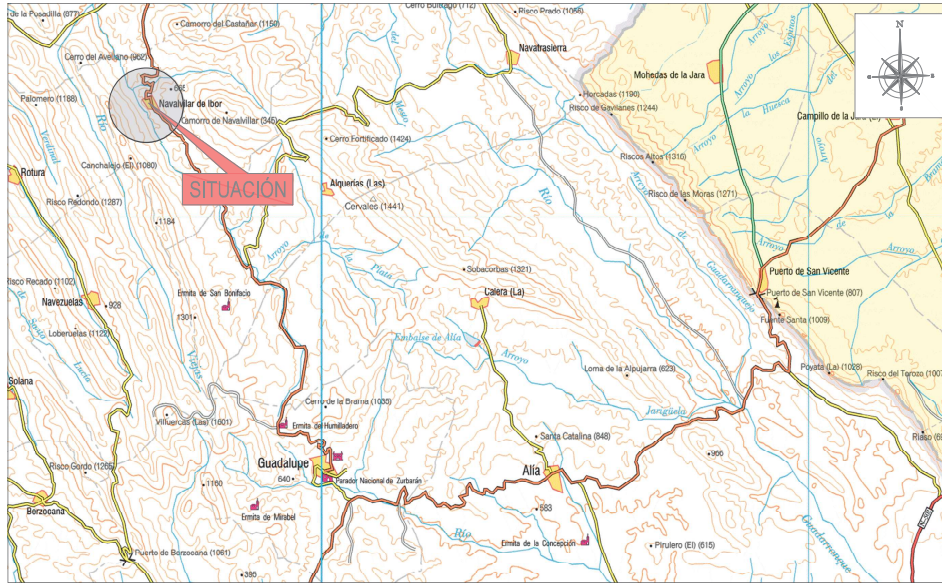


EMPLAZAMIENTO


E: 1/3000

ESQUEMA DE ACTUACIÓN

Escala: 1/15

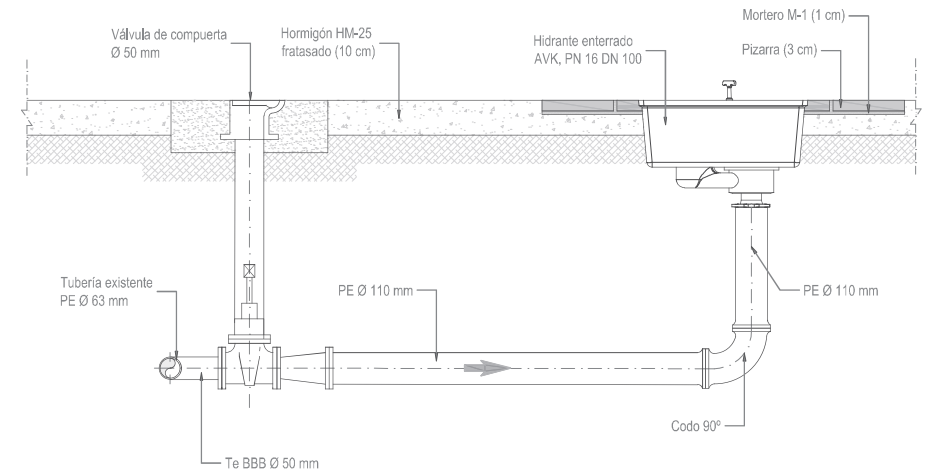

SECCIÓN

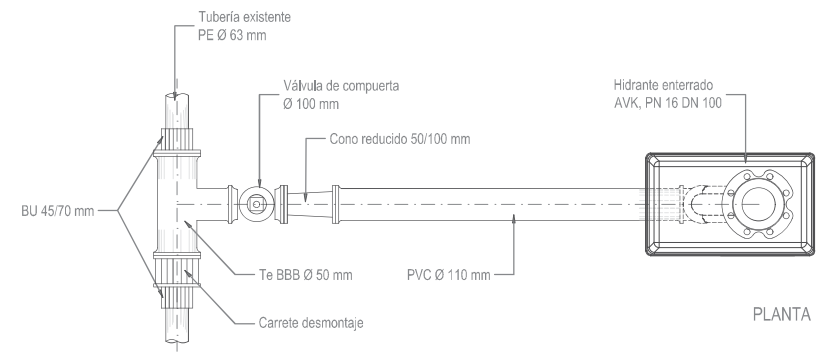

PLANTA

INGENIERO TÉCNICO DE O.P.

David CASERO RODRIGUEZ

INSTALACIÓN DE HIDRANTES CONTRA INCENDIOS
EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA (Cáceres)

DIPUTACIÓN DE CÁCERES
Servicio de Ingeniería

PLANO DE: NAVALVILLAR DE IBOR
SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO, ESQUEMA DE ACTUACIÓN


PLAN:
OBRA N°: 2025/028/001

FECHA: A la fecha de la firma electrónica

ESCALA: S/PLANO

PLANO N°:
1

DESPIECE DE HIDRANTE ENTERRADO AVK PN16 DN100

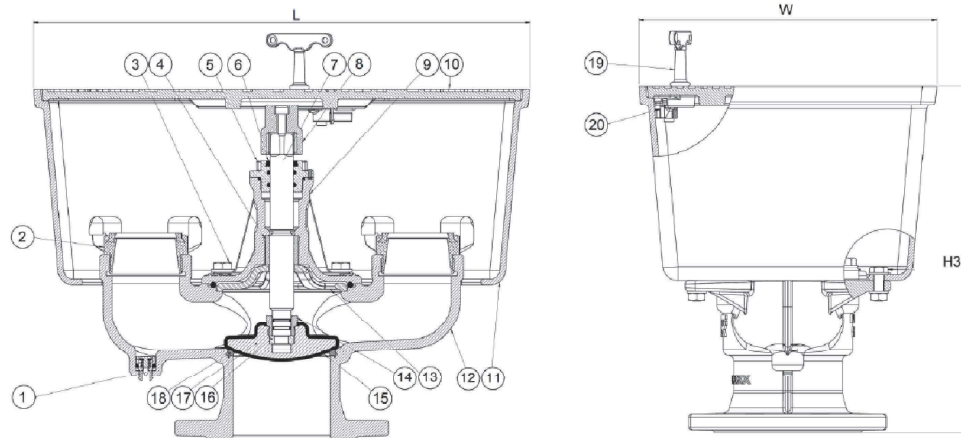


Despiece:

1. Válvula de drenaje	PA 6 6	11. Arqueta	Fundición dúctil GJS-500-7
2. Racores	Aluminio	12. Cuerpo	Fundición dúctil GJS-500-7
3. Tornillo	Acero inoxidable A2	13. Cartucho de la tuerca	Acero inoxidable AISI 430
4. Tuerca del eje	Latón CW602N (CZ132)	14. Tuerca	Latón CW602N (CZ132)
5. Tuerca sellado del eje	Latón CW614N	15. Revestimiento caucho	Caucho EPDM
6. Sellado superior	Caucho NBR	16. Casquillo	Latón, RDZ C69300, bajo contenido en plomo
7. Eje	Acero inoxidable 1.4104	17. Obturador	Fundición dúctil GJS-500-7
8. Capuchón	Fundición dúctil GJS-500-7	18. Aro de cierre	Bronce CC499K
9. Tapa	Fundición dúctil GJS-500-7	19. Llave	Fundición gris. GJL-250 (GG-25)
10. Tapa	Fundición dúctil GJS-500-7	20. Cierre	Latón CW602N (CZ132)


HIDRANTE ENTERRADO AVK PN16 DN100



DETALLE DE DADO DE SUJECIÓN DE T

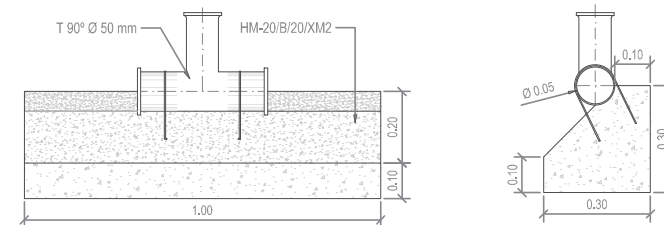

DETALLE DE DADO DE SUJECIÓN DE CODO

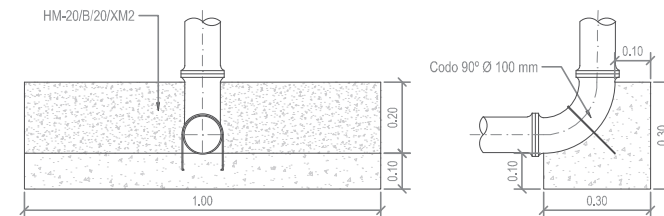

INGENIERO TÉCNICO DE O.P.

David CASERO RODRIGUEZ

INSTALACIÓN DE HIDRANTES CONTRA INCENDIOS
EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA (Cáceres)



Servicio de Ingeniería

PLANO DE:

NAVALVILLAR DE IBOR. DETALLES

PLAN:


OBRA N°: 2025/028/001

FECHA: A la fecha de la firma electrónica

ESCALA: S/E

PLANO N°:

2

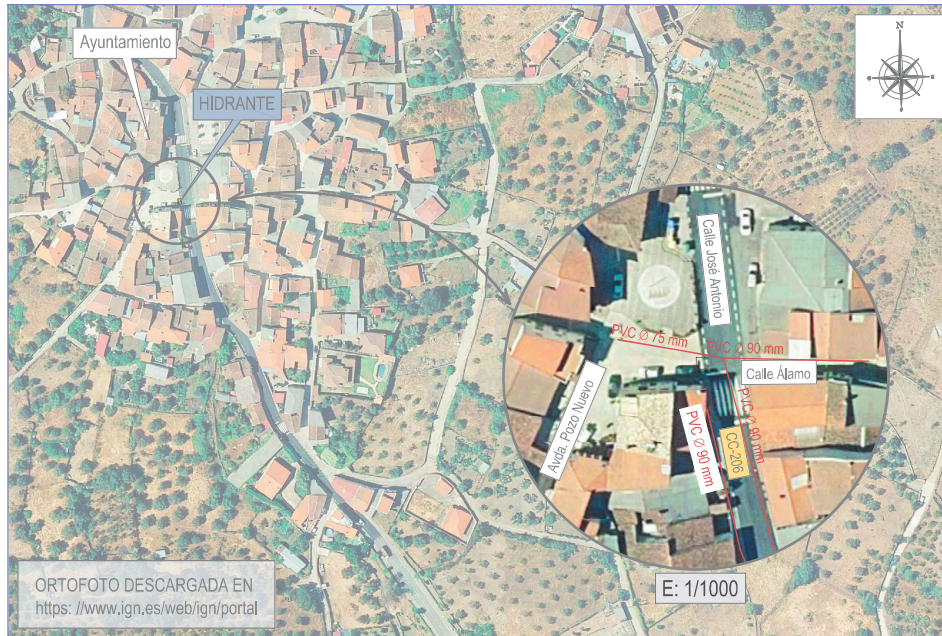


E: 1/3000


David CASERO RODRÍGUEZ

INSTALACIÓN DE HIDRANTES CONTRA INCENDIOS EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA (Cáceres)

Diagrama de sección transversal de un sistema de riego enterrado. El diagrama muestra la instalación de un hidrante enterrado AVK, PN 16 DN 100, conectado a una tubería existente de PVC Ø 90 mm. El hidrante está instalado en un hormigón HM-25 (10 cm) y tiene una válvula de compuerta Ø 100 mm. La tubería existente se conecta a una tubería de Te BBB Ø 100 mm, que a su vez se conecta a una tubería de PE Ø 110 mm. El sistema incluye un codo de 90° y una tubería de PE Ø 110 mm que se extiende horizontalmente. El diagrama está etiquetado como "SECCIÓN".

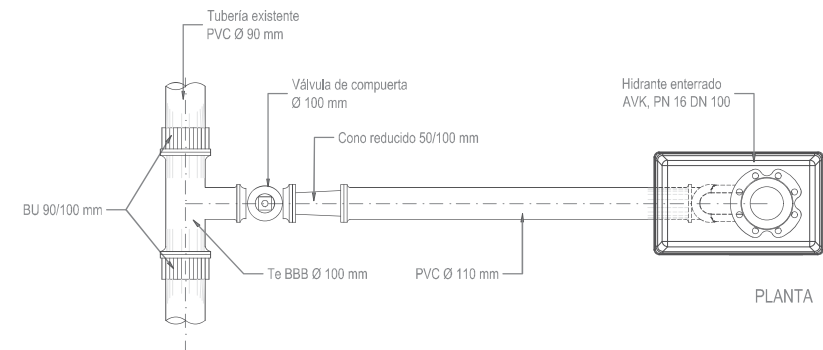

DESPIECE DE HIDRANTE ENTERRADO AVK PN16 DN100

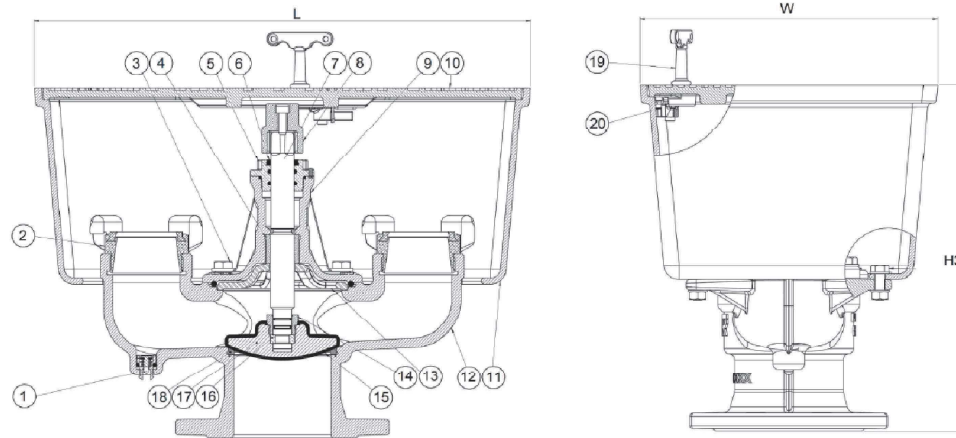


Despiece:

1. Válvula de drenaje	PA 6.6	11. Arqueta	Fundición dúctil GJS-500-7
2. Racores	Aluminio	12. Cuerpo	Fundición dúctil GJS-500-7
3. Tornillo	Acero inoxidable A2	13. Cartucho de la tuerca	Acero inoxidable AISI 430
4. Tuerca del eje	Latón CW602N (CZ132)	14. Tuerca	Latón CW602N (CZ132)
5. Tuerca sellado del eje	Latón CW614N	15. Revestimiento caucho	Caucho EPDM
6. Sellado superior	Caucho NBR	16. Casquillo	Latón, RDZ C69300, bajo contenido en plomo
7. Eje	Acero inoxidable 1.4104	17. Obturador	Fundición dúctil GJS-500-7
8. Capuchón	Fundición dúctil GJS-500-7	18. Anillo de cierre	Bronce CC499K
9. Tapa	Fundición dúctil GJS-500-7	19. Llave	Fundición gris, GJL-250 (GG-25)
10. Tapa	Fundición dúctil GJS-500-7	20. Cierre	Latón CW602N (CZ132)


HIDRANTE ENTERRADO AVK PN16 DN100



DETALLE DE DADO DE SUJECIÓN DE T

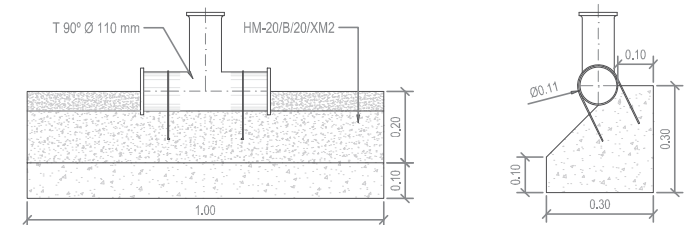

DETALLE DE DADO DE SUJECIÓN DE CODO

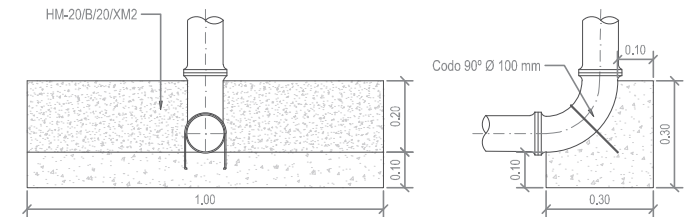

INGENIERO TÉCNICO DE O.P.

David CASERO RODRIGUEZ

INSTALACIÓN DE HIDRANTES CONTRA INCENDIOS
EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA (Cáceres)



PLANO DE:

OLIVA DE PLASENCIA. DETALLES

PLAN:


OBRA N°: 2025/028/001

FECHA: A la fecha de la firma electrónica

ESCALA: S/E

PLANO N°:

2


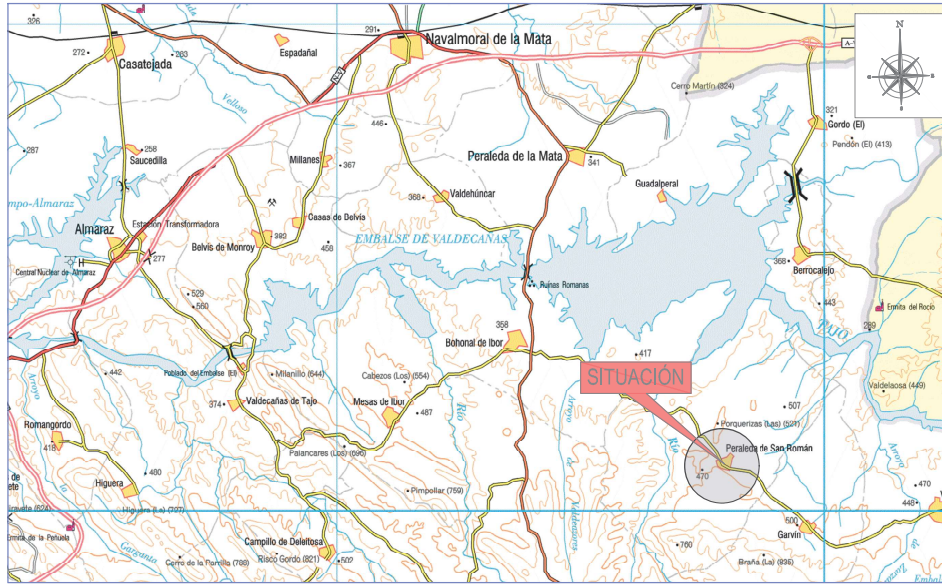


EMPLAZAMIENTO

E: 1/3000

ESQUEMA DE ACTUACIÓN

Escala: 1/15

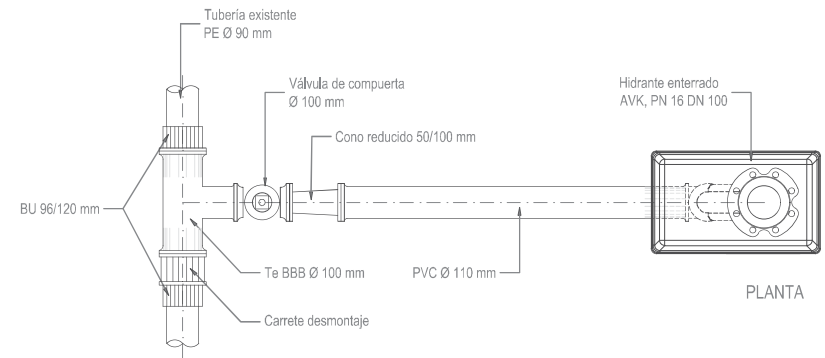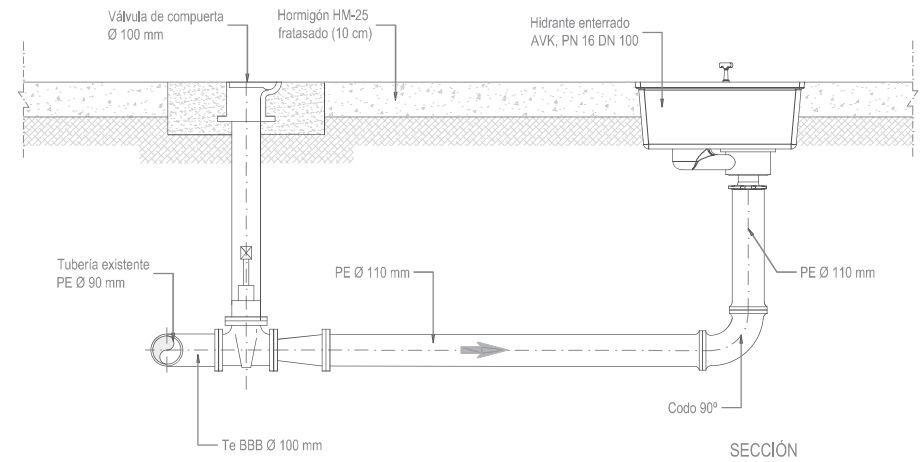

INGENIERO TÉCNICO DE O.P.

David CASERO RODRIGUEZ

INSTALACIÓN DE HIDRANTES CONTRA INCENDIOS
EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA (Cáceres)

DIPUTACIÓN DE CÁCERES
Servicio de Ingeniería

PLANO DE: PERALADA DE SAN ROMÁN
SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO, ESQUEMA DE ACTUACIÓN


PLAN:
OBRA N°: 2025/028/001

FECHA: A la fecha de la firma electrónica

ESCALA: S/PLANO

PLANO N°:
1

DESPIECE DE HIDRANTE ENTERRADO AVK PN16 DN100

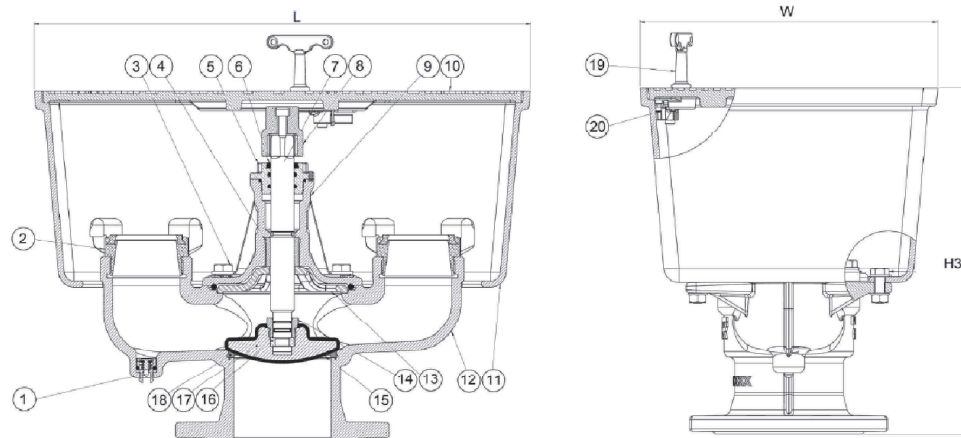


Despiece:

1. Válvula de drenaje	PA 6.6	11. Arqueta	Fundición dúctil GJS-500-7
2. Racores	Aluminio	12. Cuerpo	Fundición dúctil GJS-500-7
3. Tornillo	Acero inoxidable A2	13. Cartucho de la tuerca	Acero inoxidable AISI 430
4. Tuerca del eje	Latón CW602N (CZ132)	14. Tuerca	Latón CW602N (CZ132)
5. Tuerca sellado del eje	Latón CW614N	15. Revestimiento caucho	Caucho EPDM
6. Sellado superior	Caucho NBR	16. Casquillo	Latón, RDZ C69300, bajo contenido en plomo
7. Eje	Acero inoxidable 1.4104	17. Obturador	Fundición dúctil GJS-500-7
8. Capuchón	Fundición dúctil GJS-500-7	18. Aro de cierre	Bronce CC499K
9. Tapa	Fundición dúctil GJS-500-7	19. Llave	Fundición gris, G.JL-250 (GG-25)
10. Tapa	Fundición dúctil GJS-500-7	20. Cierre	Latón CW602N (CZ132)


HIDRANTE ENTERRADO AVK PN16 DN100



DETALLE DE DADO DE SUJECIÓN DE T

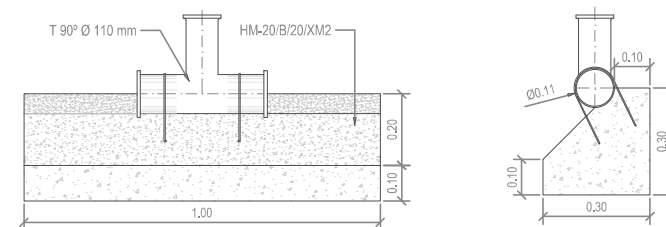

DETALLE DE DADO DE SUJECIÓN DE CODO

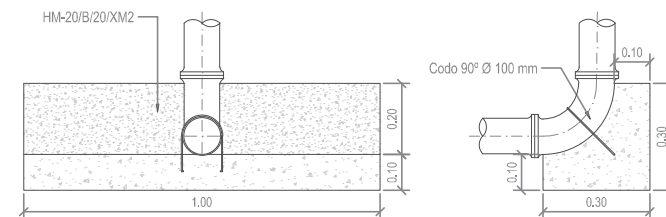

INGENIERO TÉCNICO DE O.P.

David CASERO RODRIGUEZ

INSTALACIÓN DE HIDRANTES CONTRA INCENDIOS
EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA (Cáceres)



Servicio de Ingeniería

PLANO DE:

PERALEDA DE SAN ROMÁN. DETALLES

PLAN:


OBRA N°: 2025/028/001

FECHA: A la fecha de la firma electrónica

ESCALA: S/E

PLANO N°:

2


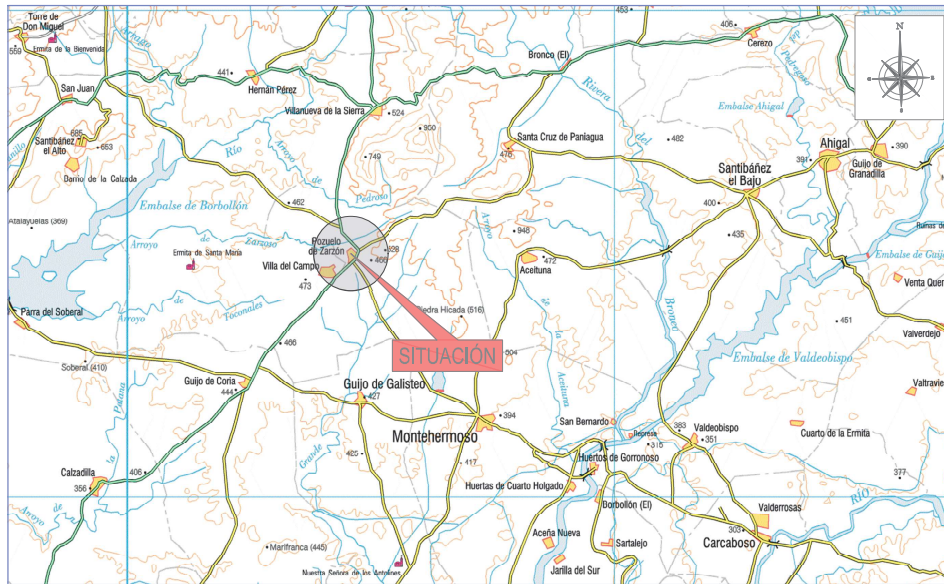


EMPLAZAMIENTO

E: 1/3000

ESQUEMA DE ACTUACIÓN

Escala: 1/15

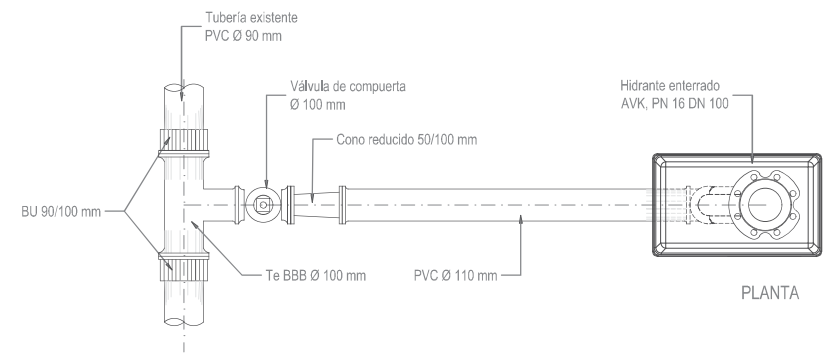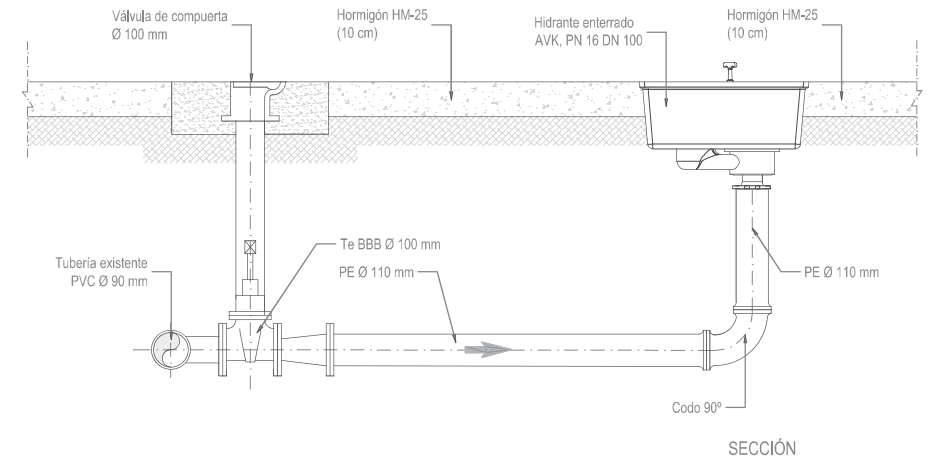

INGENIERO TÉCNICO DE O.P.

David CASERO RODRIGUEZ

INSTALACIÓN DE HIDRANTES CONTRA INCENDIOS
EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA (Cáceres)

DIPUTACIÓN DE CÁCERES
Servicio de Ingeniería

PLANO DE: POZUELO DE ZARZÓN
SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO, ESQUEMA DE ACTUACIÓN


PLAN:
OBRA N°: 2025/028/001

FECHA: A la fecha de la firma electrónica

ESCALA: S/PLANO

PLANO N°:
1

DESPIECE DE HIDRANTE ENTERRADO AVK PN16 DN100

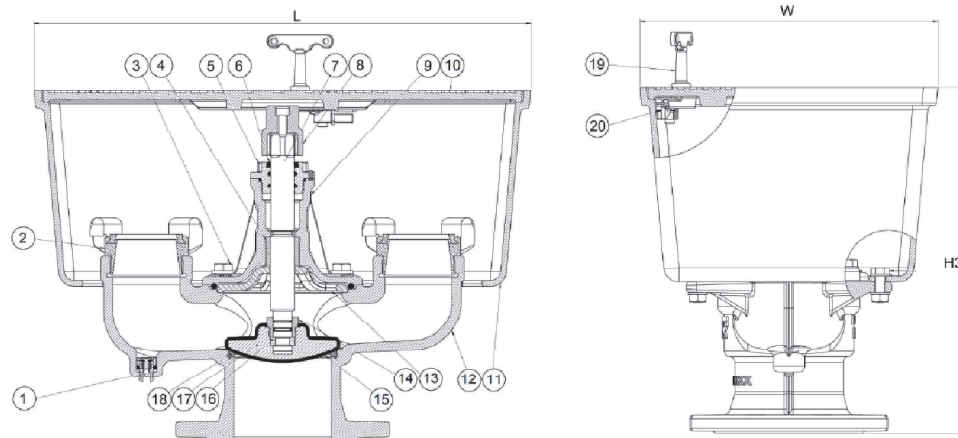


Despiece:

1. Válvula de drenaje	PA 6.6	11. Arqueta	Fundición dúctil GJS-500-7
2. Racores	Aluminio	12. Cuerpo	Fundición dúctil GJS-500-7
3. Tornillo	Acero inoxidable A2	13. Cartucho de la tuerca	Acero inoxidable AISI 430
4. Tuerca del eje	Latón CW602N (CZ132)	14. Tuerca	Latón CW602N (CZ132)
5. Tuerca sellado del eje	Latón CW614N	15. Revestimiento caucho	Caucho EPDM
6. Sellado superior	Caucho NBR	16. Casquillo	Latón, RDZ C69300, bajo contenido en plomo
7. Eje	Acero inoxidable 1.4104	17. Obturador	Fundición dúctil GJS-500-7
8. Capuchón	Fundición dúctil GJS-500-7	18. Aro de cierre	Bronce CC499K
9. Tapa	Fundición dúctil GJS-500-7	19. Llave	Fundición gris, G.II -250 (GG-25)
10. Tapa	Fundición dúctil GJS-500-7	20. Cierre	Latón CW602N (CZ132)


HIDRANTE ENTERRADO AVK PN16 DN100



DETALLE DE DADO DE SUJECIÓN DE T

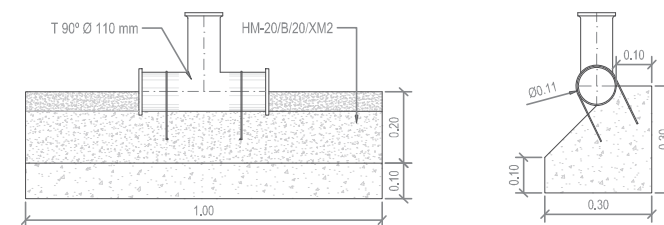

DETALLE DE DADO DE SUJECIÓN DE CODO

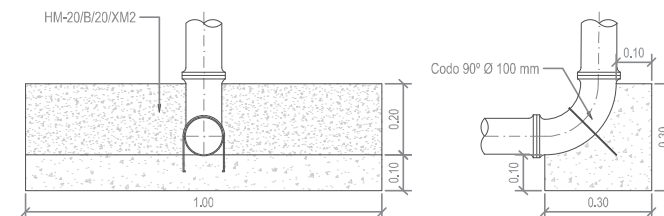

INGENIERO TÉCNICO DE O.P.

David CASERO RODRIGUEZ

INSTALACIÓN DE HIDRANTES CONTRA INCENDIOS
EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA (Cáceres)

DIPUTACIÓN DE CÁCERES
Servicio de Ingeniería

PLANO DE:

POZUELO DE ZARZÓN. DETALLES

PLAN:


OBRA N°: 2025/028/001

FECHA: A la fecha de la firma electrónica

ESCALA: S/E

PLANO N°:

2


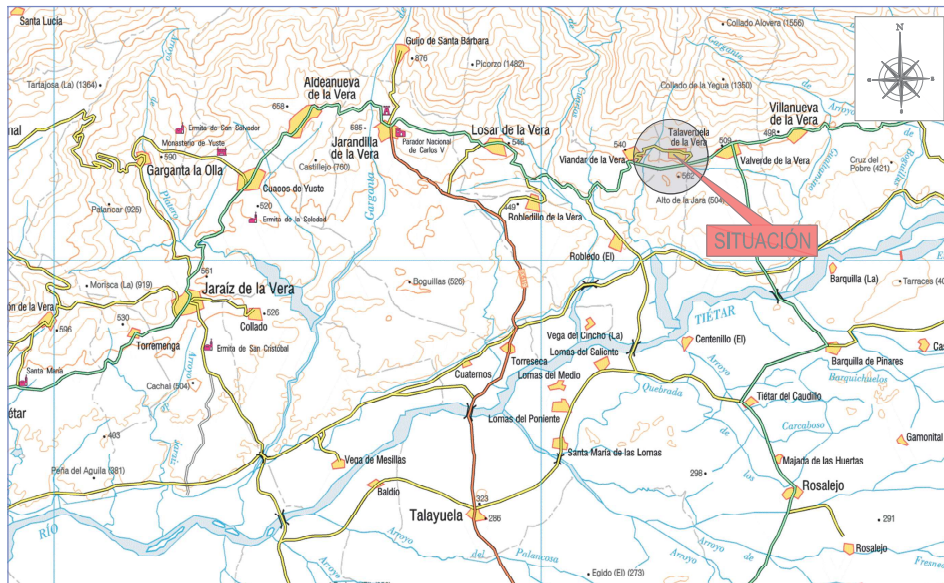


EMPLAZAMIENTO

E: 1/3000

ESQUEMA DE ACTUACIÓN

Escala: 1/15

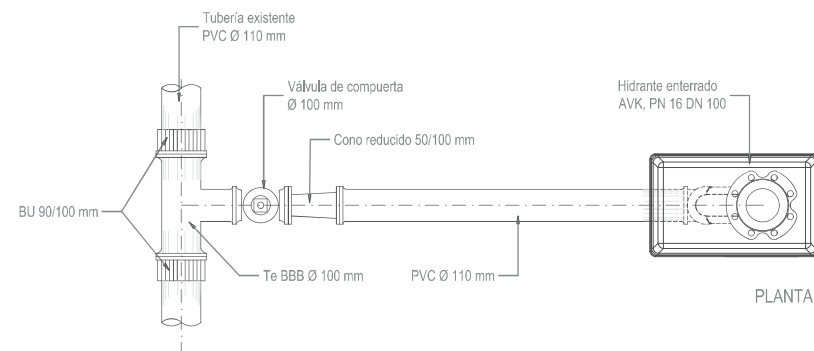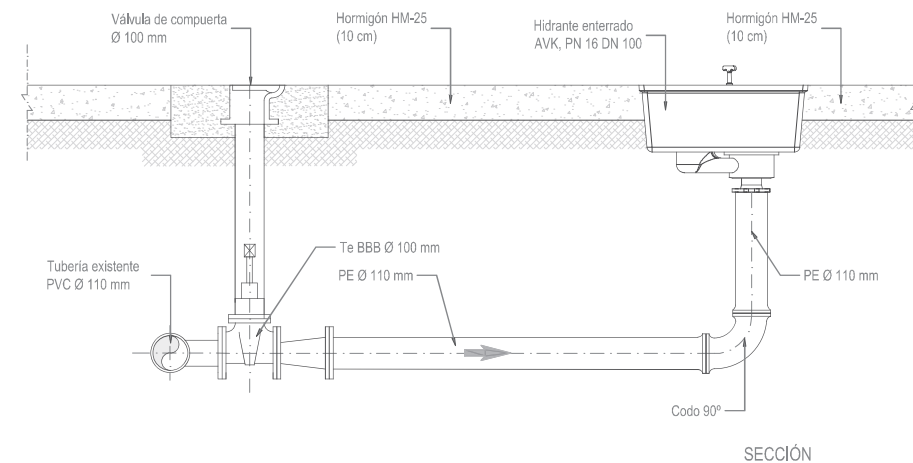

INGENIERO TÉCNICO DE O.P.

David CASERO RODRIGUEZ


INSTALACIÓN DE HIDRANTES CONTRA INCENDIOS
EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA (Cáceres)

DIPUTACIÓN DE CÁCERES
Servicio de Ingeniería

PLANO DE: TALAVERUELA DE LA VERA
SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO, ESQUEMA DE ACTUACIÓN
PLAN:
OBRA N°: 2025/028/001
FECHA: A la fecha de la firma electrónica
ESCALA: S/PLANO

PLANO N°:
1

DESPIECE DE HIDRANTE ENTERRADO AVK PN16 DN100

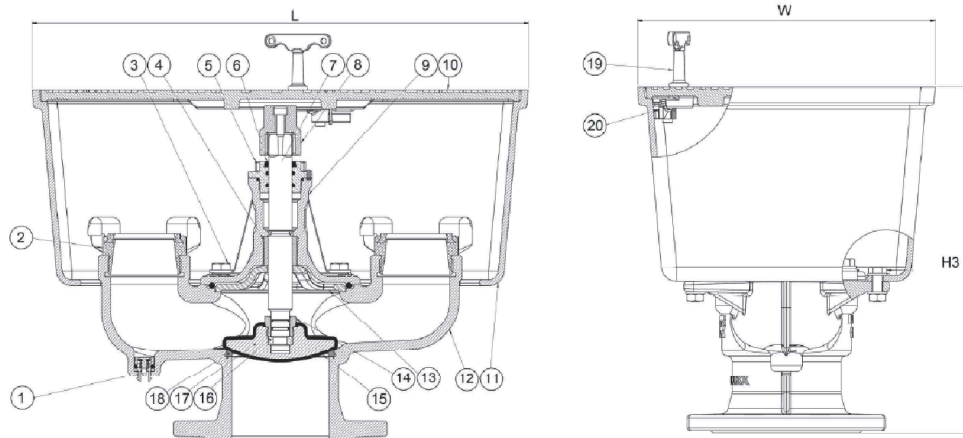


Despiece:

1. Válvula de drenaje	PA 6.6	11. Arqueta	Fundición dúctil GJS-500-7
2. Racores	Aluminio	12. Cuerpo	Fundición dúctil GJS-500-7
3. Tornillo	Acero inoxidable A2	13. Cartucho de la tuerca	Acero inoxidable AISI 430
4. Tuerca del eje	Latón CW602N (CZ132)	14. Tuerca	Latón CW602N (CZ132)
5. Tuerca sellado del eje	Latón CW614N	15. Revestimiento caucho	Caucho EPDM
6. Sellado superior	Caucho NBR	16. Casquillo	Latón, RDZ C69300, bajo contenido en plomo
7. Eje	Acero inoxidable 1.4104	17. Obturador	Fundición dúctil GJS-500-7
8. Capuchón	Fundición dúctil GJS-500-7	18. Aro de cierre	Bronce CC499K
9. Tapa	Fundición dúctil GJS-500-7	19. Llave	Fundición gris. GJL-250 (GG-25)
10. Tapa	Fundición dúctil GJS-500-7	20. Cierre	Latón CW602N (CZ132)


HIDRANTE ENTERRADO AVK PN16 DN100



DETALLE DE DADO DE SUJECIÓN DE T

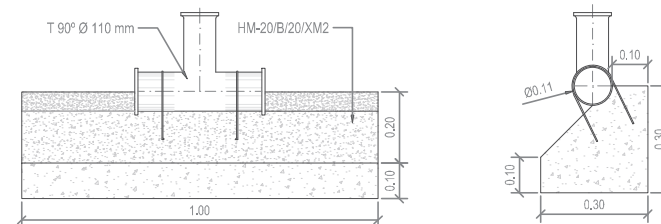

DETALLE DE DADO DE SUJECIÓN DE CODO

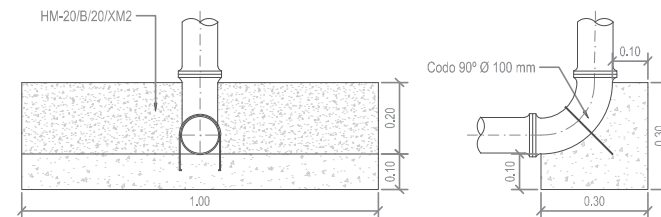

INGENIERO TÉCNICO DE O.P.

David CASERO RODRIGUEZ

INSTALACIÓN DE HIDRANTES CONTRA INCENDIOS
EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA (Cáceres)



Servicio de Ingeniería

PLANO DE:

TALAVERUELA DE LA VERA. DETALLES

PLAN:

OBRA N°: 2025/028/001


FECHA: A la fecha de la firma electrónica

ESCALA: S/E

PLANO N°:

2

DESPIECE DE HIDRANTE ENTERRADO AVK PN16 DN100

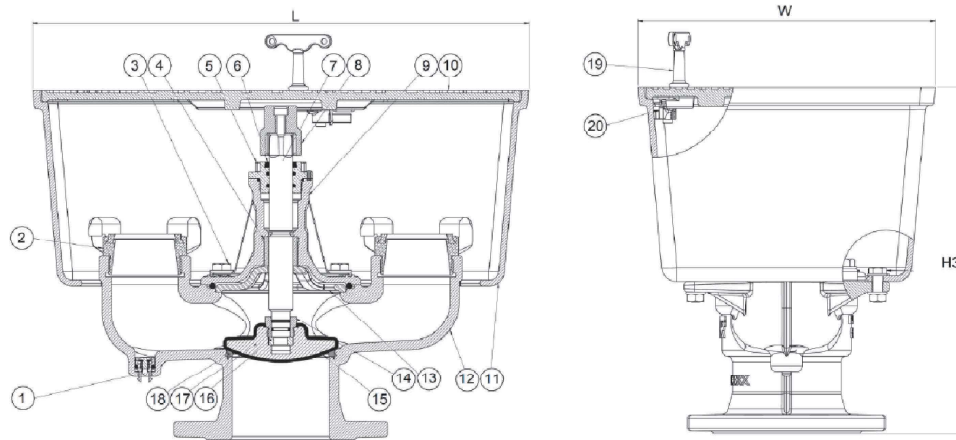


Despiece:

1. Válvula de drenaje	PA 6.6	11. Arqueta	Fundición dúctil GJS-500-7
2. Racores	Aluminio	12. Cuerpo	Fundición dúctil GJS-500-7
3. Tornillo	Acero inoxidable A2	13. Cartucho de la tuerca	Acero inoxidable AISI 430
4. Tuerca del eje	Latón CW602N (CZ132)	14. Tuerca	Latón CW602N (CZ132)
5. Tuerca sellado del eje	Latón CW614N	15. Revestimiento caucho	Caucho EPDM
6. Sellado superior	Caucho NBR	16. Casquillo	Latón, RDZ C69300, bajo contenido en plomo
7. Eje	Acero inoxidable 1.4104	17. Obturador	Fundición dúctil GJS-500-7
8. Capuchón	Fundición dúctil GJS-500-7	18. Aro de cierre	Bronce CC499K
9. Tapa	Fundición dúctil GJS-500-7	19. Llave	Fundición gris, G.II -250 (GG-25)
10. Tapa	Fundición dúctil GJS-500-7	20. Cierre	Latón CW602N (CZ132)


HIDRANTE ENTERRADO AVK PN16 DN100



DETALLE DE DADO DE SUJECIÓN DE T

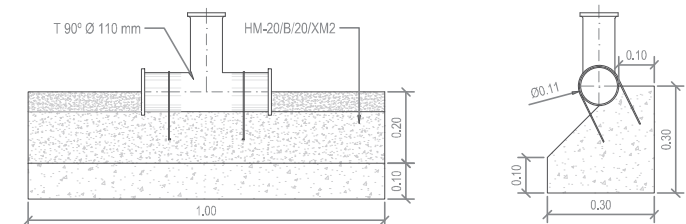

DETALLE DE DADO DE SUJECIÓN DE CODO

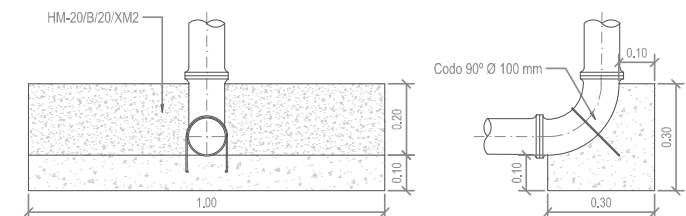

INGENIERO TÉCNICO DE O.P.

David CASERO RODRIGUEZ

INSTALACIÓN DE HIDRANTES CONTRA INCENDIOS
EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA (Cáceres)



Servicio de Ingeniería

PLANO DE:

TEJEDA DE TIÉTAR, DETALLES

PLAN:


OBRA N°: 2025/028/001

FECHA: A la fecha de la firma electrónica

ESCALA: S/E

PLANO N°:

2

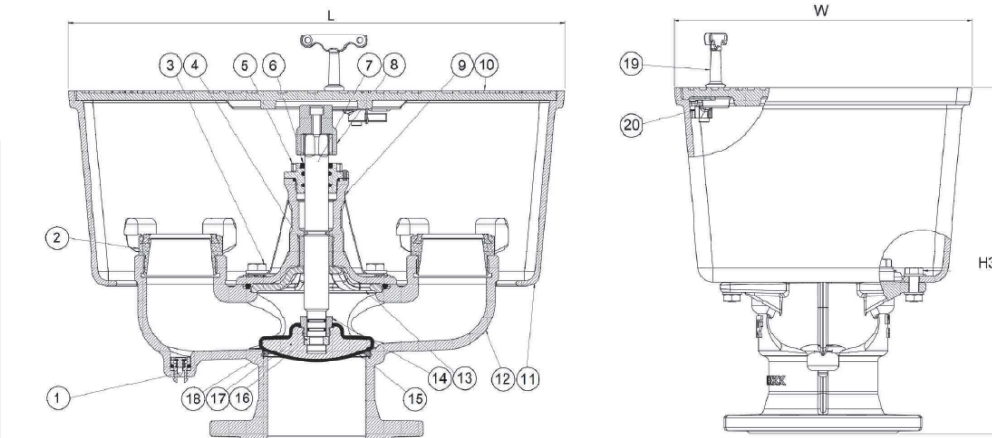


Despiece:

1. Válvula de drenaje	PA 6.6	11. Arqueta	Fundición dúctil GJS-500-7
2. Racores	Aluminio	12. Cuerpo	Fundición dúctil GJS-500-7
3. Tornillo	Acero inoxidable A2	13. Cartucho de la tuerca	Acero inoxidable AISI 430
4. Tuerca del eje	Latón CW602N (CZ132)	14. Tuerca	Latón CW602N (CZ132)
5. Tuerca sellado del eje	Latón CW614N	15. Revestimiento caucho	Caucho EPDM
6. Sellado superior	Caucho NBR	16. Casquillo	Latón, RDZ C69300, bajo contenido en plomo
7. Eje	Acero inoxidable 1.4104	17. Obturador	Fundición dúctil GJS-500-7
8. Capuchón	Fundición dúctil GJS-500-7	18. Aro de cierre	Bronce CC499K
9. Tapa	Fundición dúctil GJS-500-7	19. Llave	Fundición gris, GJL-250 (GG-25)
10. Tapa	Fundición dúctil GJS-500-7	20. Cierre	Latón CW602N (CZ132)


HIDRANTE ENTERRADO AVK PN16 DN100



DETALLE DE DADO DE SUJECIÓN DE T

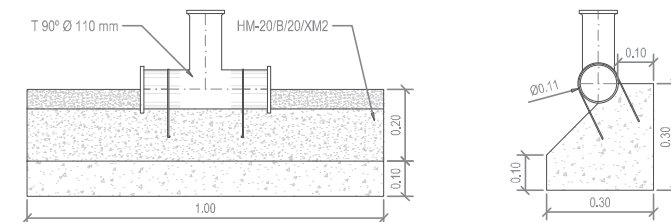

DETALLE DE DADO DE SUJECIÓN DE CODO

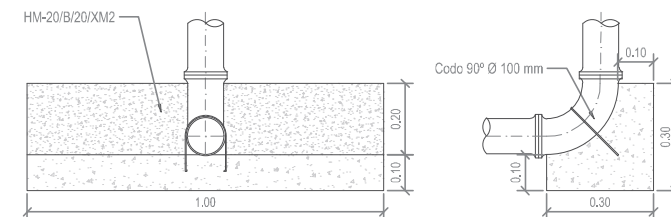

INGENIERO TÉCNICO DE O.P.

David CASERO RODRIGUEZ

INSTALACIÓN DE HIDRANTES CONTRA INCENDIOS
EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA (Cáceres)



Servicio de Ingeniería

PLANO DE:

TORNAVACAS, DETALLES

PLAN:


OBRA N°: 2025/028/001

FECHA: A la fecha de la firma electrónica

ESCALA: S/E

PLANO N°:

2


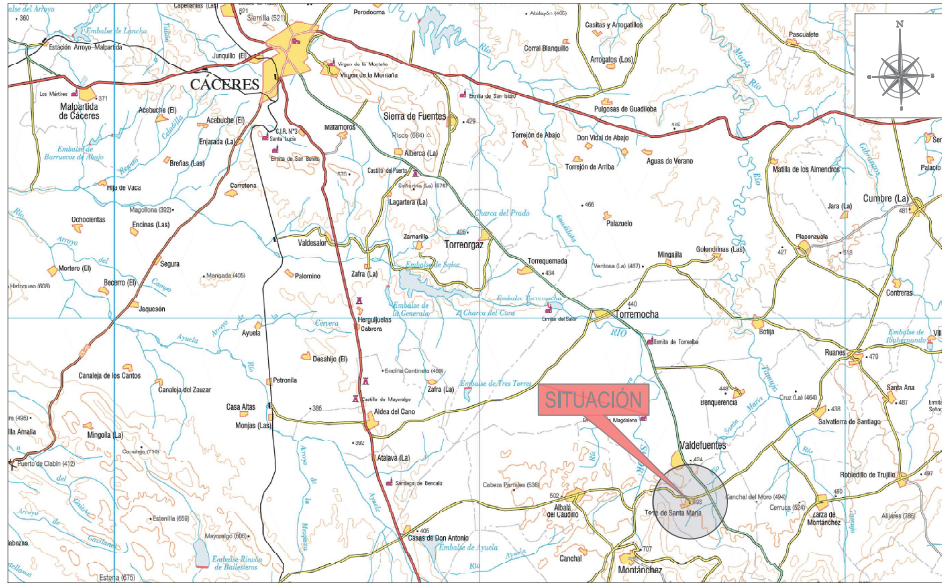


EMPLAZAMIENTO

E: 1/5000

ESQUEMA DE ACTUACIÓN

Escala: 1/15

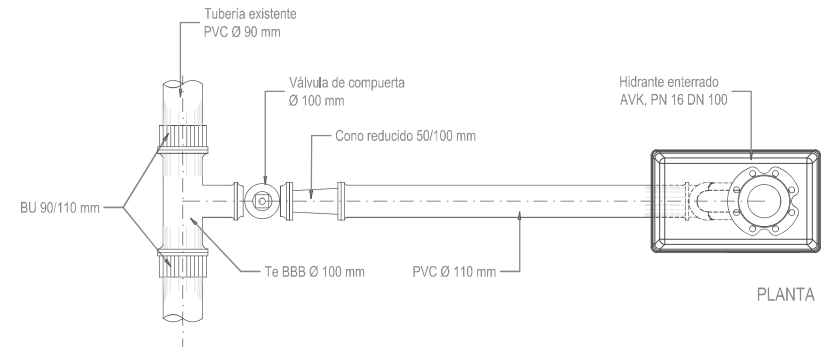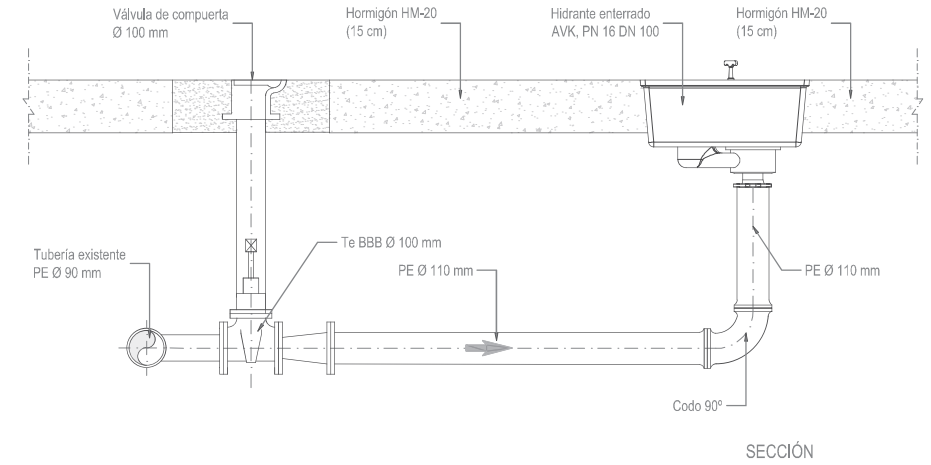

INGENIERO TÉCNICO DE O.P.

David CASERO RODRIGUEZ

INSTALACIÓN DE HIDRANTES CONTRA INCENDIOS
EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA (Cáceres)



PLANO DE: TORRE DE STA. MARÍA
SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO, ESQUEMA DE ACTUACIÓN

PLAN:


OBRA N°: 2025/028/001

FECHA: A la fecha de la firma electrónica

ESCALA: S/PLANO

PLANO N°:
1

DESPIECE DE HIDRANTE ENTERRADO AVK PN16 DN100

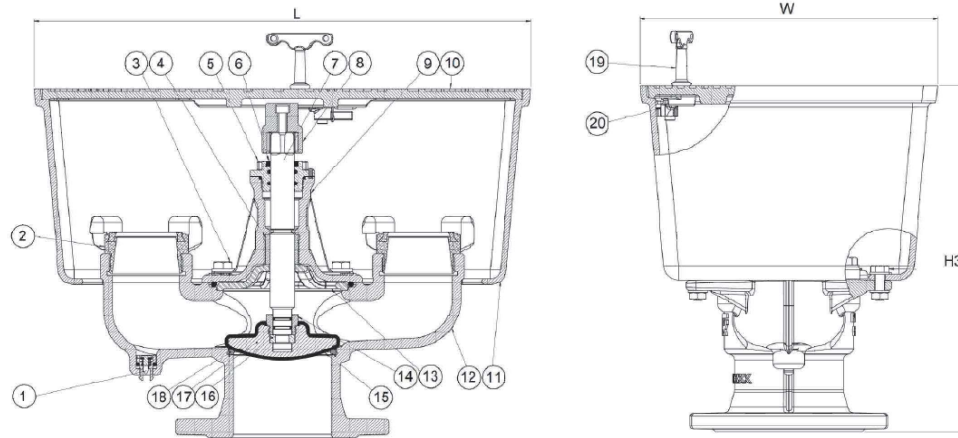


Despiece:

1. Válvula de drenaje	PA 6.6	11. Arqueta	Fundición dúctil GJS-500-7
2. Racores	Aluminio	12. Cuerpo	Fundición dúctil GJS-500-7
3. Tornillo	Acero inoxidable A2	13. Cartucho de la tuerca	Acero inoxidable AISI 430
4. Tuerca del eje	Latón CW602N (CZ132)	14. Tuerca	Latón CW602N (CZ132)
5. Tuerca sellado del eje	Latón CW614N	15. Revestimiento caucho	Caucho EPDM
6. Sellado superior	Caucho NBR	16. Casquillo	Latón, RDZ C69300, bajo contenido en plomo
7. Eje	Acero inoxidable 1.4104	17. Obturador	Fundición dúctil GJS-500-7
8. Capuchón	Fundición dúctil GJS-500-7	18. Aro de cierre	Bronce CC499K
9. Tapa	Fundición dúctil GJS-500-7	19. Llave	Fundición gris, GJL-250 (GG-25)
10. Tapa	Fundición dúctil GJS-500-7	20. Cierre	Latón CW602N (CZ132)


HIDRANTE ENTERRADO AVK PN16 DN100



DETALLE DE DADO DE SUJECCIÓN DE T

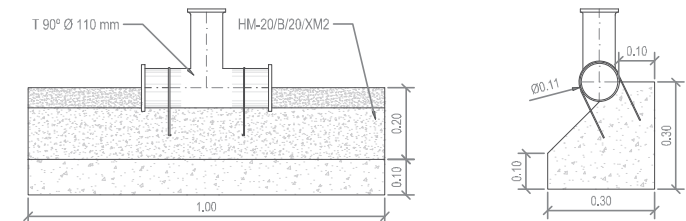

DETALLE DE DADO DE SUJECCIÓN DE CODO

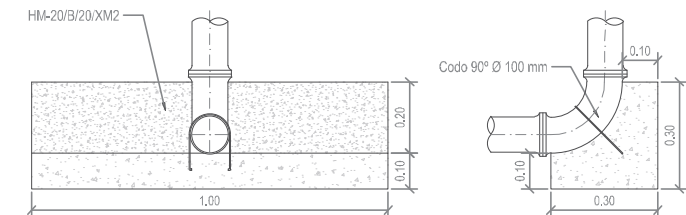

INGENIERO TÉCNICO DE O.P.

David CASERO RODRÍGUEZ

INSTALACIÓN DE HIDRANTES CONTRA INCENDIOS EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA (Cáceres)



PLANO DE:

TORRE DE STA. MARÍA. DETALLES

PLAN:


OBRA N°: 2025/028/001

FECHA: A la fecha de la firma electrónica

ESCALA: S/E

PLANO Nº:

2


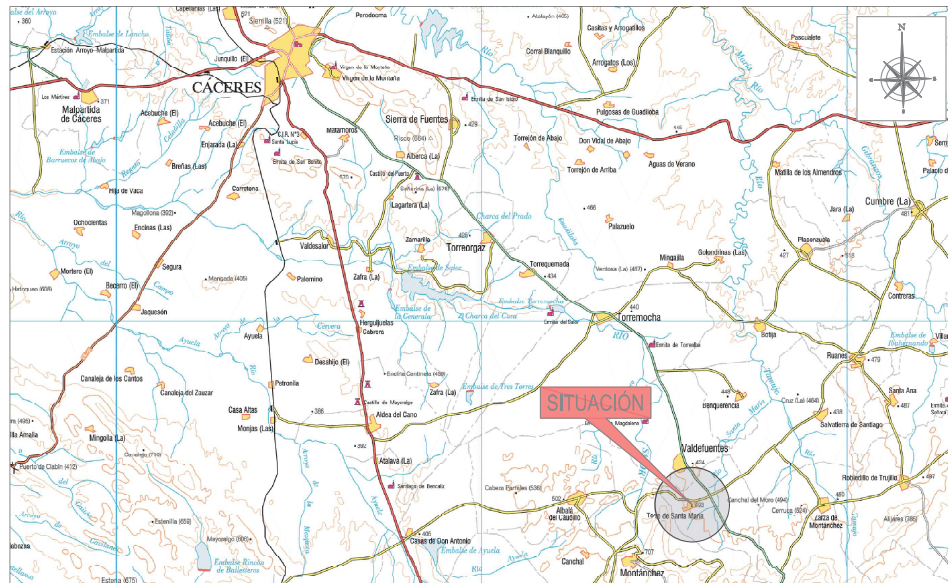


EMPLAZAMIENTO

E: 1/5000

ESQUEMA DE ACTUACIÓN

Escala: 1/15

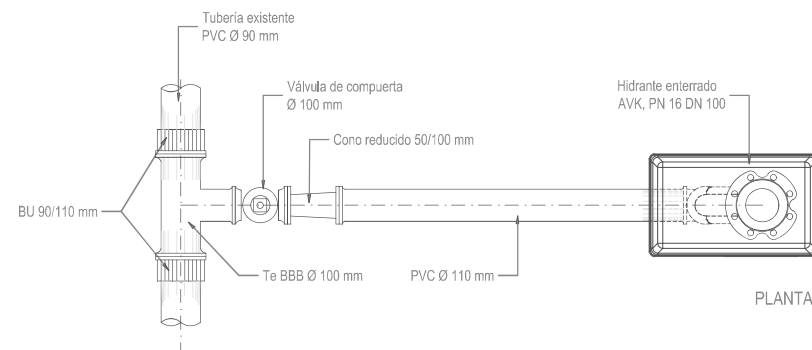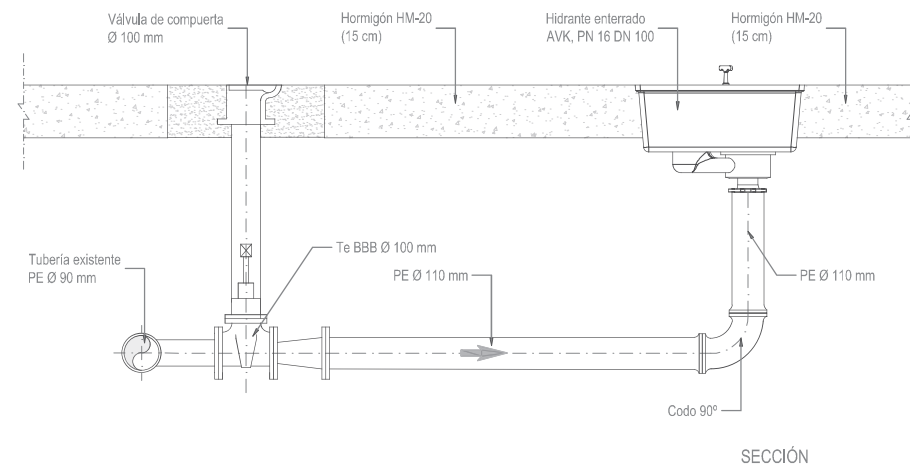

INGENIERO TÉCNICO DE O.P.

David CASERO RODRIGUEZ

INSTALACIÓN DE HIDRANTES CONTRA INCENDIOS
EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA (Cáceres)

DIPUTACIÓN DE CACERES
Servicio de Ingeniería

PLANO DE: TORRE DE STA. MARÍA
SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO, ESQUEMA DE ACTUACIÓN

PLAN:


OBRA N°: 2025/028/001

FECHA: A la fecha de la firma electrónica

ESCALA: S/PLANO

PLANO N°:
1

DESPIECE DE HIDRANTE ENTERRADO AVK PN16 DN100

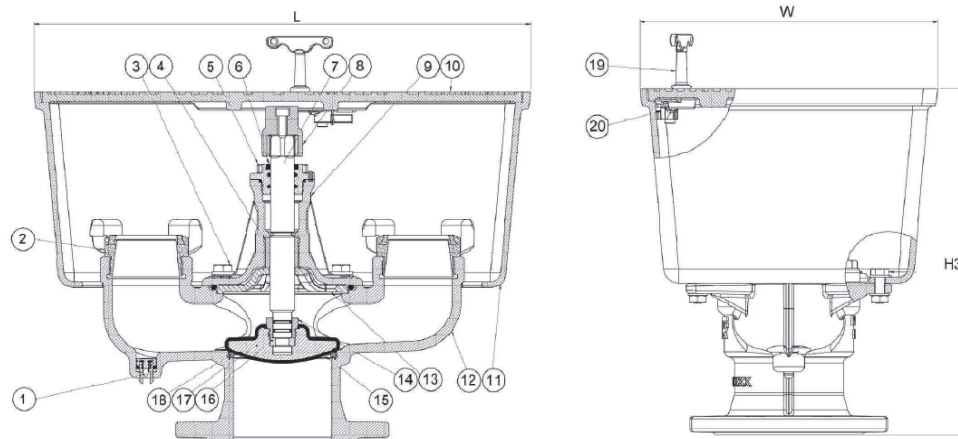


Despiece:

1. Válvula de drenaje	PA 6.6	11. Arqueta	Fundición dúctil GJS-500-7
2. Racores	Aluminio	12. Cuerpo	Fundición dúctil GJS-500-7
3. Tornillo	Acero inoxidable A2	13. Cartucho de la tuerca	Acero inoxidable AISI 430
4. Tuerca del eje	Latón CW602N (CZ132)	14. Tuerca	Latón CW602N (CZ132)
5. Tuerca sellado del eje	Latón CW614N	15. Revestimiento caucho	Caucho EPDM
6. Sellado superior	Caucho NBR	16. Casquillo	Latón, RDZ G69300, bajo contenido en plomo
7. Eje	Acero inoxidable 1.4104	17. Obturador	Fundición dúctil GJS-500-7
8. Capuchón	Fundición dúctil GJS-500-7	18. Aro de cierre	Bronce CC499K
9. Tapa	Fundición dúctil GJS-500-7	19. Llave	Fundición gris, GJL-250 (GG-25)
10. Tapa	Fundición dúctil GJS-500-7	20. Cierre	Latón CW602N (CZ132)


HIDRANTE ENTERRADO AVK PN16 DN100



DETALLE DE DADO DE SUJECIÓN DE T

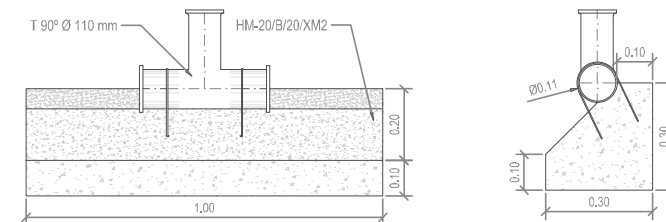

DETALLE DE DADO DE SUJECIÓN DE CODO

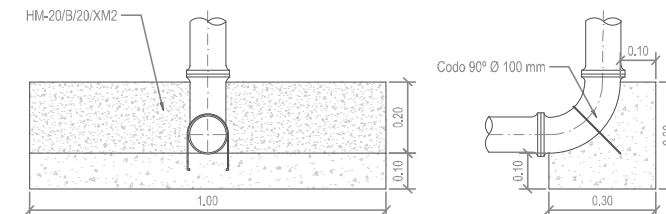

INGENIERO TÉCNICO DE O.P.

David CASERO RODRIGUEZ

INSTALACIÓN DE HIDRANTES CONTRA INCENDIOS
EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA (Cáceres)



Servicio de Ingeniería

PLANO DE:

TORRE DE STA. MARÍA. DETALLES

PLAN:

OBRA N°: 2025/028/001

FECHA: A la fecha de la firma electrónica

ESCALA: S/E

PLANO N°:

2



E: 1/5000

David CASERO RODRÍGUEZ

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA ZONA DE BAÑO EN TORRECILLA DE LOS ÁNGELES (Cáceres)

Tubería existente
PVC Ø 75 mm

BU 90/100 mm

Válvula de compuerta
Ø 100 mm

Cono Ø 80-100 mm

Te BBB Ø 100 mm


BU 90/100 mm

PVC Ø 110 mm

Hidrante enterrado
AVK, PN 16 DN 100

PLANTA

DESPIECE DE HIDRANTE ENTERRADO AVK PN16 DN100

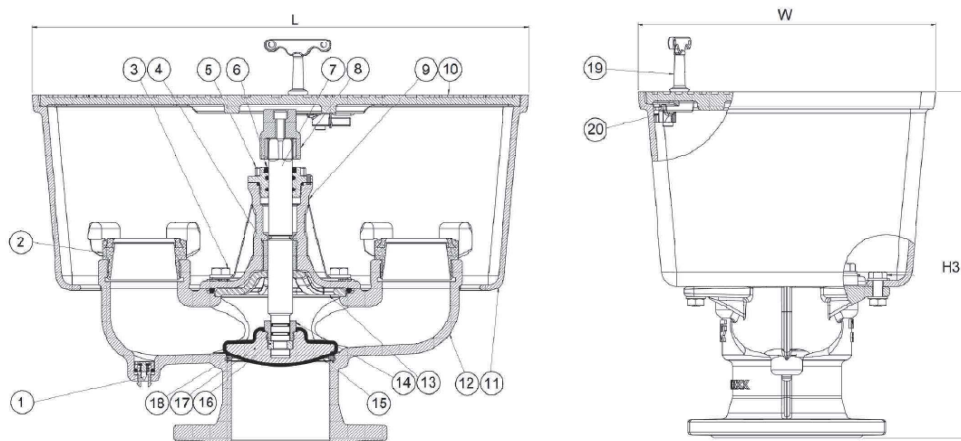


Despiece:

1. Válvula de drenaje	PA 6.6	11. Arqueta	Fundición dúctil GJS-500-7
2. Racores	Aluminio	12. Cuerpo	Fundición dúctil GJS-500-7
3. Tornillo	Acero inoxidable A2	13. Cartucho de la tuerca	Acero inoxidable AISI 430
4. Tuerca del eje	Latón CW602N (CZ132)	14. Tuerca	Latón CW602N (CZ132)
5. Tuerca sellado del eje	Latón CW614N	15. Revestimiento caucho	Caucho EPDM
6. Sellado superior	Caucho NBR	16. Casquillo	Latón, RDZ G69300, bajo contenido en plomo
7. Eje	Acero inoxidable 1.4104	17. Obturador	Fundición dúctil GJS-500-7
8. Capuchón	Fundición dúctil GJS-500-7	18. Aro de cierre	Bronce CC499K
9. Tapa	Fundición dúctil GJS-500-7	19. Llave	Fundición gris, GJL-250 (GG-25)
10. Tapa	Fundición dúctil GJS-500-7	20. Cierre	Latón CW602N (CZ132)


HIDRANTE ENTERRADO AVK PN16 DN100



DETALLE DE DADO DE SUJECIÓN DE T

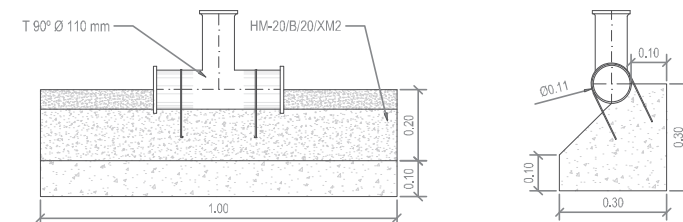

DETALLE DE DADO DE SUJECIÓN DE CODO

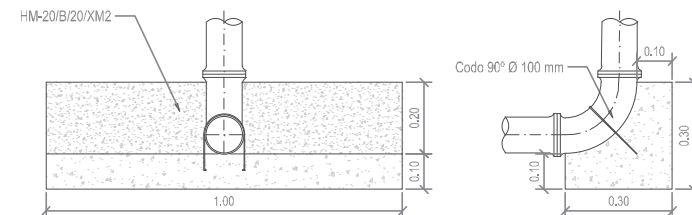

INGENIERO TÉCNICO DE O.P.


David CASERO RODRIGUEZ

INSTALACIÓN DE HIDRANTES CONTRA INCENDIOS
EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA (Cáceres)



PLANO DE: TORRECILLA DE LOS ÁNGELES. DETALLES
PLAN: OBRA N°: 2025/028/001
FECHA: A la fecha de la firma electrónica
ESCALA: S/E

PLANO N°: 2


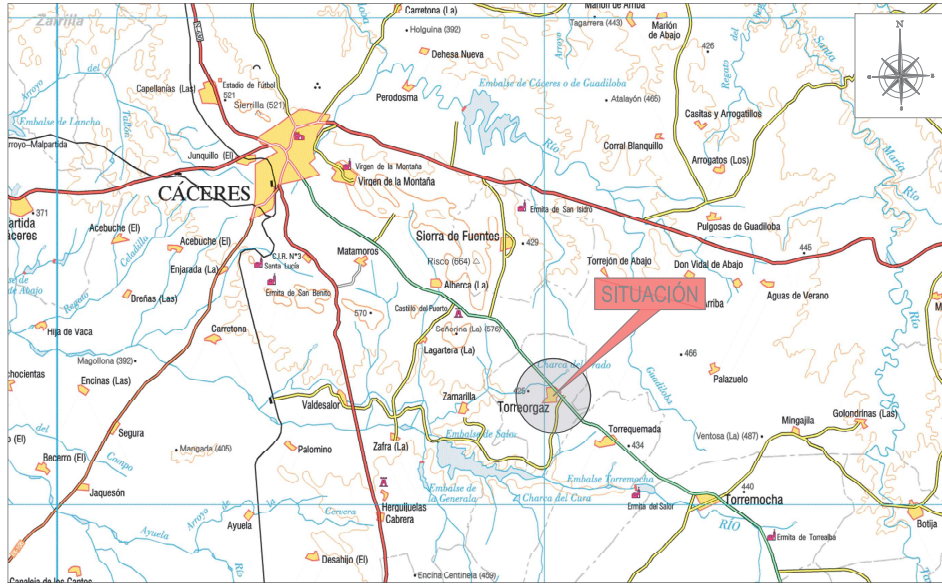


EMPLAZAMIENTO

E: 1/5000

ESQUEMA DE ACTUACIÓN

Escala: 1/15

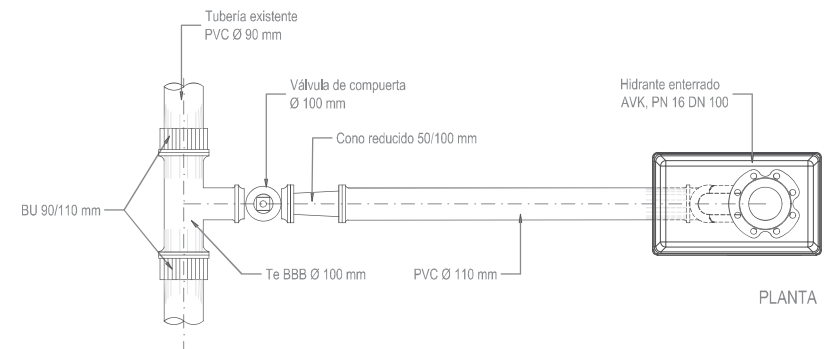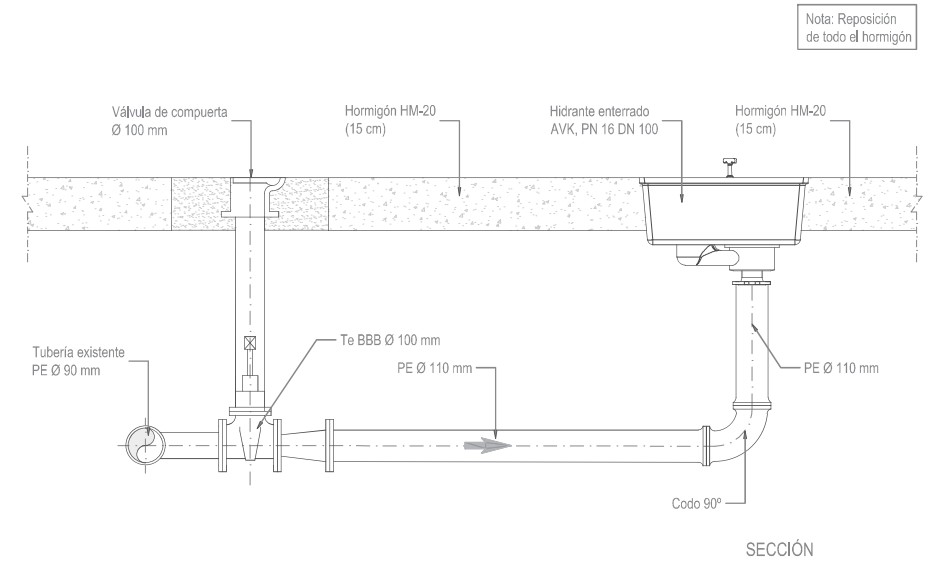

INGENIERO TÉCNICO DE O.P.

David CASERO RODRIGUEZ

INSTALACIÓN DE HIDRANTES CONTRA INCENDIOS
EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA (Cáceres)

DIPUTACIÓN DE CACERES
Servicio de Ingeniería

PLANO DE: TORREALGÁZ
SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO, ESQUEMA DE ACTUACIÓN


PLAN:
OBRA N°: 2025/028/001

FECHA: A la fecha de la firma electrónica

ESCALA: S/PLANO

PLANO N°:
1

DESPIECE DE HIDRANTE ENTERRADO AVK PN16 DN100

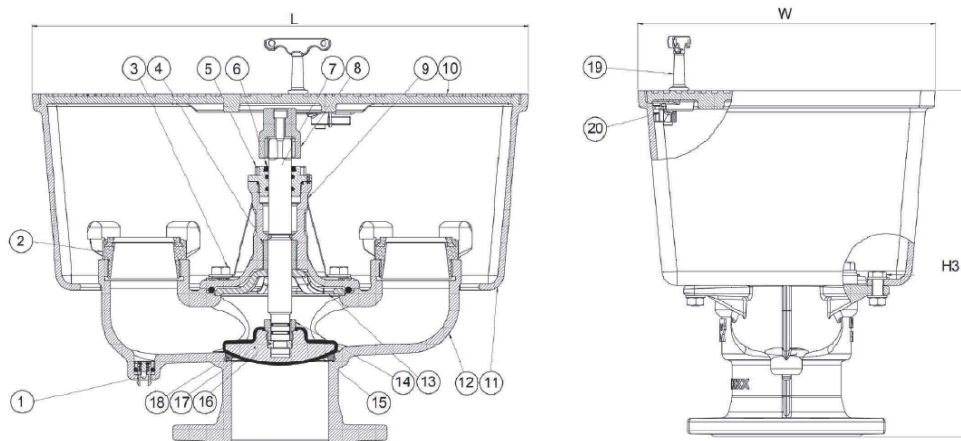


Despiece:

1. Válvula de drenaje	PA 6.6	11. Arqueta	Fundición dúctil GJS-500-7
2. Racores	Aluminio	12. Cuerpo	Fundición dúctil GJS-500-7
3. Tornillo	Acero inoxidable A2	13. Cartucho de la tuerca	Acero inoxidable AISI 430
4. Tuerca del eje	Latón CW602N (CZ132)	14. Tuerca	Latón CW602N (CZ132)
5. Tuerca sellado del eje	Latón CW614N	15. Revestimiento caucho	Caucho EPDM
6. Sellado superior	Caucho NBR	16. Casquillo	Latón, RDZ C69300, bajo contenido en plomo
7. Eje	Acero inoxidable 1.4104	17. Obturador	Fundición dúctil GJS-500-7
8. Capuchón	Fundición dúctil GJS-500-7	18. Aro de cierre	Bronce CC499K
9. Tapa	Fundición dúctil GJS-500-7	19. Llave	Fundición gris, G.JL-250 (GG-25)
10. Tapa	Fundición dúctil GJS-500-7	20. Cierre	Latón CW602N (CZ132)


HIDRANTE ENTERRADO AVK PN16 DN100



DETALLE DE DADO DE SUJECIÓN DE T

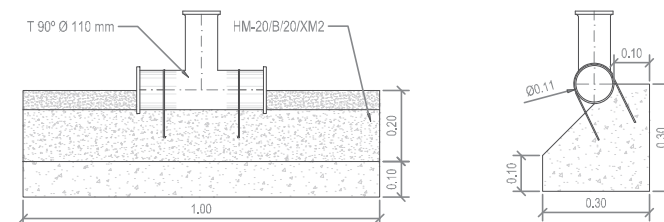

DETALLE DE DADO DE SUJECIÓN DE CODO

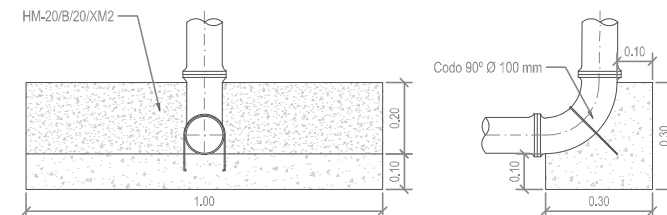

INGENIERO TÉCNICO DE O.P.

David CASERO RODRIGUEZ

INSTALACIÓN DE HIDRANTES CONTRA INCENDIOS
EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA (Cáceres)



Servicio de Ingeniería

PLANO DE:

TORREORGAZ, DETALLES

PLAN:


OBRA N°: 2025/028/001

FECHA: A la fecha de la firma electrónica

ESCALA: S/E

PLANO N°:

2


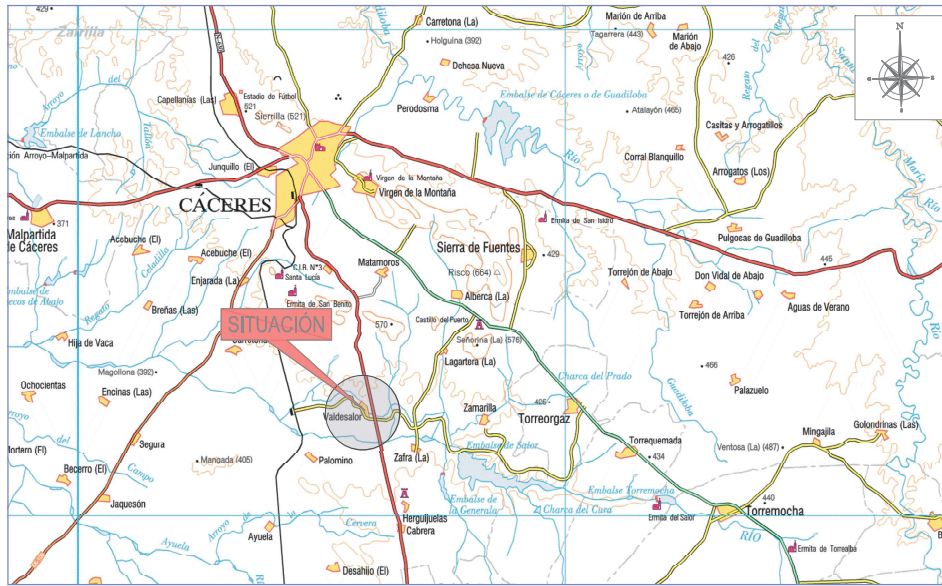


EMPLAZAMIENTO

E: 1/3000

ESQUEMA DE ACTUACIÓN

Escala: 1/15

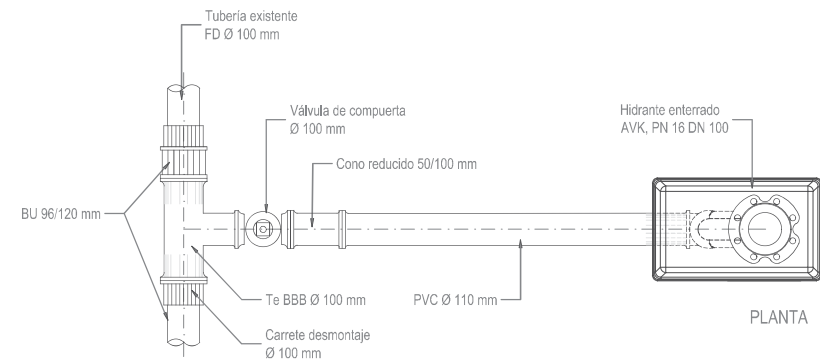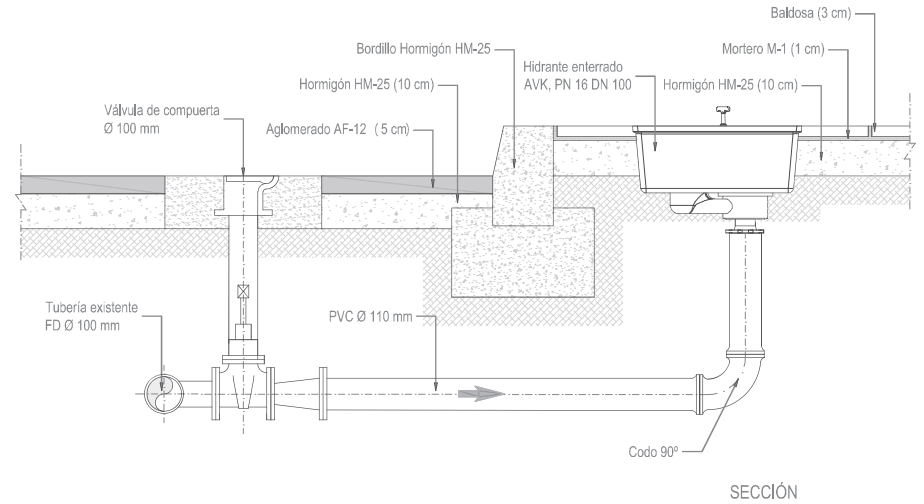

INGENIERO TÉCNICO DE O.P.

David CASERO RODRIGUEZ


INSTALACIÓN DE HIDRANTES CONTRA INCENDIOS
EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA (Cáceres)

DIPUTACIÓN DE CACERES
Servicio de Ingeniería

PLANO DE: VALDESALOR
SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO, ESQUEMA DE ACTUACIÓN
PLAN:
OBRA N°: 2025/028/001
FECHA: A la fecha de la firma electrónica
ESCALA: S/PLANO

PLANO N°:
1

DESPIECE DE HIDRANTE ENTERRADO AVK PN16 DN100

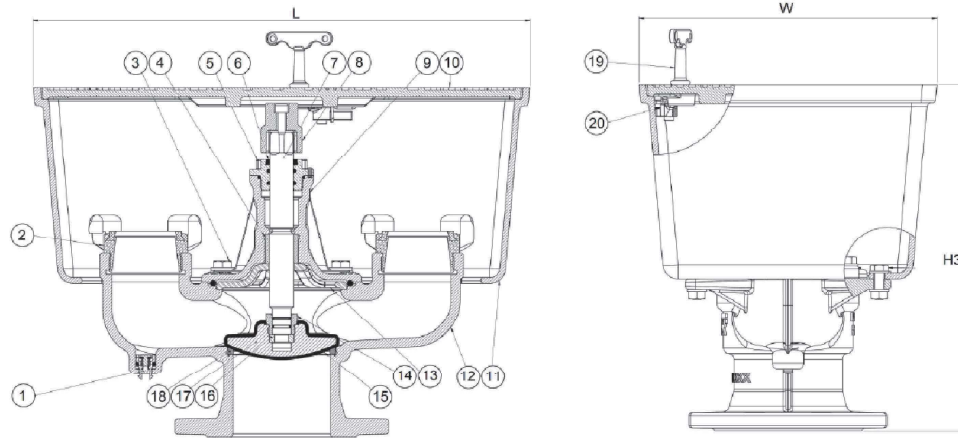


Despiece:

1. Válvula de drenaje	PA 6.6	11. Arqueta	Fundición dúctil GJS-500-7
2. Racores	Aluminio	12. Cuerpo	Fundición dúctil GJS-500-7
3. Tornillo	Acero inoxidable A2	13. Cartucho de la tuerca	Acero inoxidable AISI 430
4. Tuerca del eje	Latón CW602N (CZ132)	14. Tuerca	Latón CW602N (CZ132)
5. Tuerca sellado del eje	Latón CW614N	15. Revestimiento caucho	Caucho EPDM
6. Sellado superior	Caucho NBR	16. Casquillo	Latón, RDZ C69300, bajo contenido en plomo
7. Eje	Acero inoxidable 1.4104	17. Obturador	Fundición dúctil GJS-500-7
8. Capuchón	Fundición dúctil GJS-500-7	18. Aro de cierre	Bronce CC499K
9. Tapa	Fundición dúctil GJS-500-7	19. Llave	Fundición gris, GJL-250 (GG-25)
10. Tapa	Fundición dúctil GJS-500-7	20. Cierre	Latón CW602N (CZ132)


HIDRANTE ENTERRADO AVK PN16 DN100



DETALLE DE DADO DE SUJECIÓN DE T

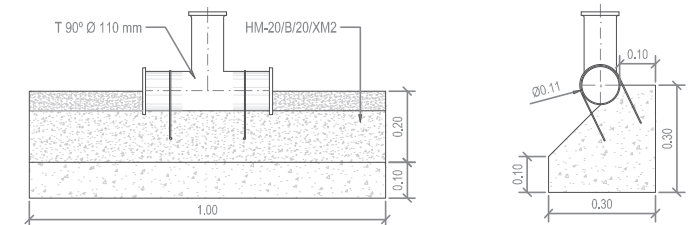

DETALLE DE DADO DE SUJECIÓN DE CODO

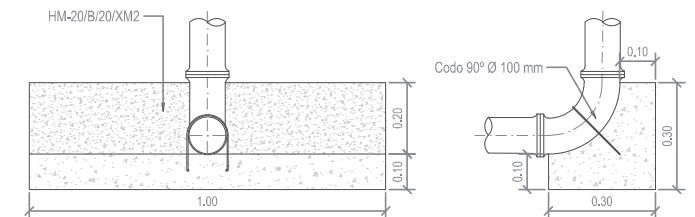

INGENIERO TÉCNICO DE O.P.

David CASERO RODRIGUEZ

INSTALACIÓN DE HIDRANTES CONTRA INCENDIOS
EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA (Cáceres)

DIPUTACIÓN DE CÁCERES
Servicio de Ingeniería

PLANO DE: VALDESALOR, DETALLES
PLAN:
OBRA N°: 2025/028/001
FECHA: A la fecha de la firma electrónica
ESCALA: S/E

PLANO N°:
2




E: 1/5000

O.P.
EZ

PLANO Nº:

1

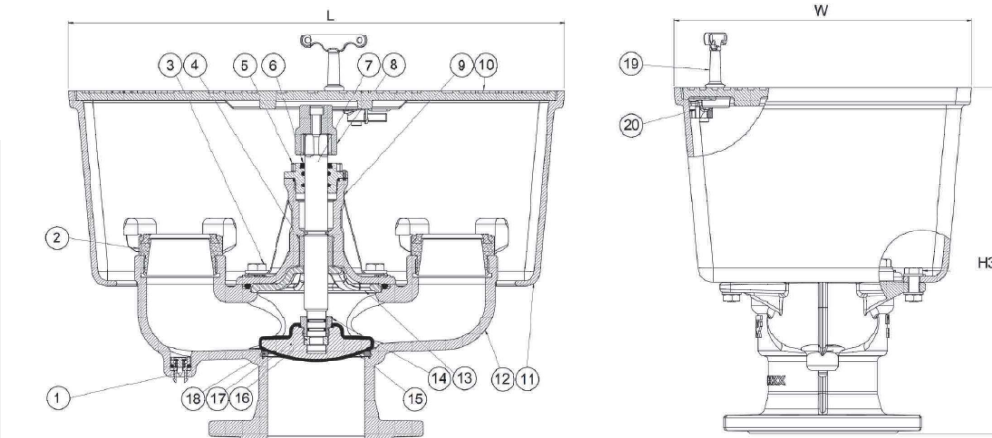


Despiece:

1. Válvula de drenaje	PA 6.6	11. Arqueta	Fundición dúctil GJS-500-7
2. Racores	Aluminio	12. Cuerpo	Fundición dúctil GJS-500-7
3. Tornillo	Acero inoxidable A2	13. Cartucho de la tuerca	Acero inoxidable AISI 430
4. Tuerca del eje	Latón CW602N (CZ132)	14. Tuerca	Latón CW602N (CZ132)
5. Tuerca sellado del eje	Latón CW614N	15. Revestimiento caucho	Caucho EPDM
6. Sellado superior	Caucho NBR	16. Casquillo	Latón, RDZ C69300, bajo contenido en plomo
7. Eje	Acero inoxidable 1.4104	17. Obturador	Fundición dúctil GJS-500-7
8. Capuchón	Fundición dúctil GJS-500-7	18. Aro de cierre	Bronce CC499K
9. Tapa	Fundición dúctil GJS-500-7	19. Llave	Fundición gris, GJL-250 (GG-25)
10. Tapa	Fundición dúctil GJS-500-7	20. Cierre	Latón CW602N (CZ132)


HIDRANTE ENTERRADO AVK PN16 DN100



DETALLE DE DADO DE SUJECIÓN DE T

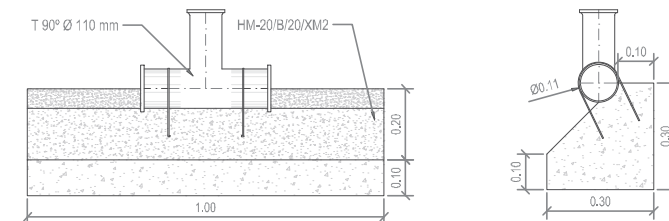

DETALLE DE DADO DE SUJECIÓN DE CODO

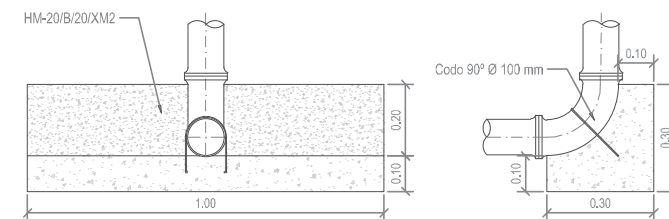

INGENIERO TÉCNICO DE O.P.

David CASERO RODRIGUEZ

INSTALACIÓN DE HIDRANTES CONTRA INCENDIOS
EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA (Cáceres)



Servicio de Ingeniería

PLANO DE:

VEGAS DE CORIA. DETALLES

PLAN:


OBRA N°: 2025/028/001

FECHA: A la fecha de la firma electrónica

ESCALA: S/E

PLANO N°:

2


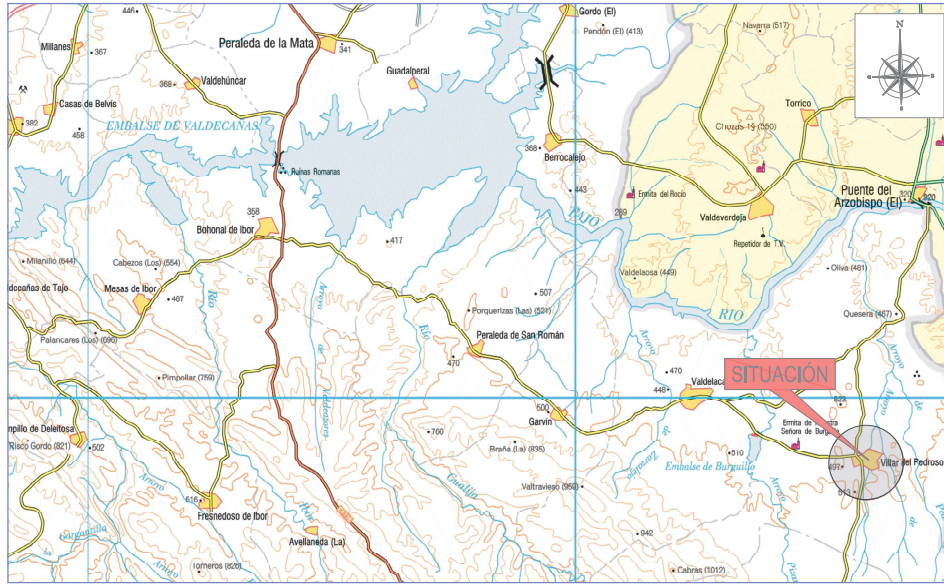


EMPLAZAMIENTO

E: 1/3000

ESQUEMA DE ACTUACIÓN

Escala: 1/15

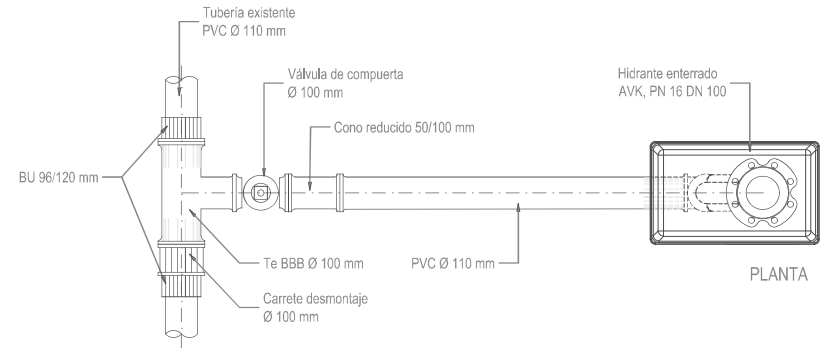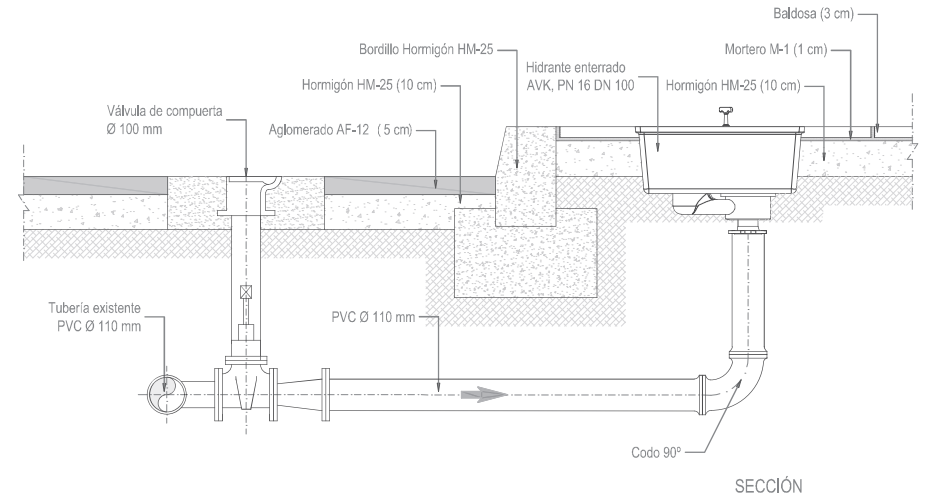

INGENIERO TÉCNICO DE O.P.

David CASERO RODRIGUEZ


INSTALACIÓN DE HIDRANTES CONTRA INCENDIOS
EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA (Cáceres)

DIPUTACIÓN DE CÁCERES
Servicio de Ingeniería

PLANO DE: VILLAR DEL PEDROSO
SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO, ESQUEMA DE ACTUACIÓN
PLAN:
OBRA N°: 2025/028/001
FECHA: A la fecha de la firma electrónica
ESCALA: S/PLANO

PLANO N°:
1

DESPIECE DE HIDRANTE ENTERRADO AVK PN16 DN100

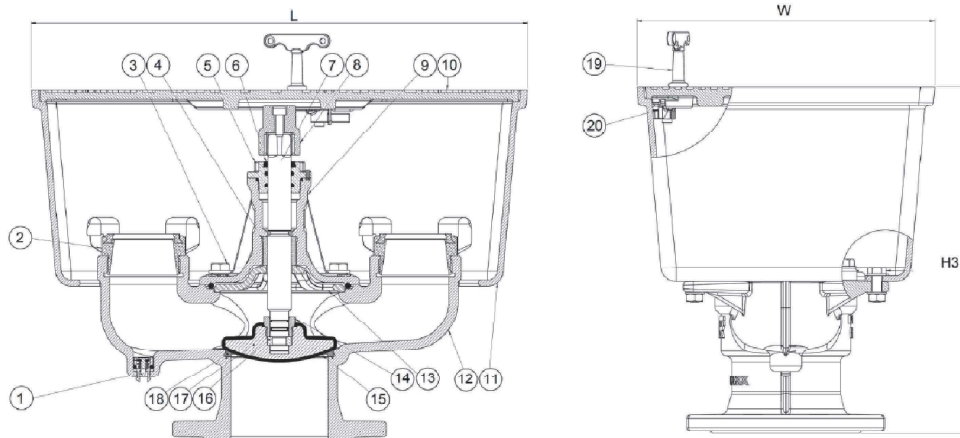


Despiece:

1. Válvula de drenaje	PA 6.6	11. Arqueta	Fundición dúctil GJS-500-7
2. Racores	Aluminio	12. Cuerpo	Fundición dúctil GJS-500-7
3. Tornillo	Acero inoxidable A2	13. Cartucho de la tuerca	Acero inoxidable AISI 430
4. Tuerca del eje	Latón CW602N (CZ132)	14. Tuerca	Latón CW602N (CZ132)
5. Tuerca sellado del eje	Latón CW614N	15. Revestimiento caucho	Caucho EPDM
6. Sellado superior	Caucho NBR	16. Casquillo	Latón, RDZ C69300, bajo contenido en plomo
7. Eje	Acero inoxidable 1.4104	17. Obturador	Fundición dúctil GJS-500-7
8. Capuchón	Fundición dúctil GJS-500-7	18. Aro de cierre	Bronce CC499K
9. Tapa	Fundición dúctil GJS-500-7	19. Llave	Fundición gris, GJL-250 (GG-25)
10. Tapa	Fundición dúctil GJS-500-7	20. Cierre	Latón CW602N (CZ132)


HIDRANTE ENTERRADO AVK PN16 DN100



DETALLE DE DADO DE SUJECIÓN DE T

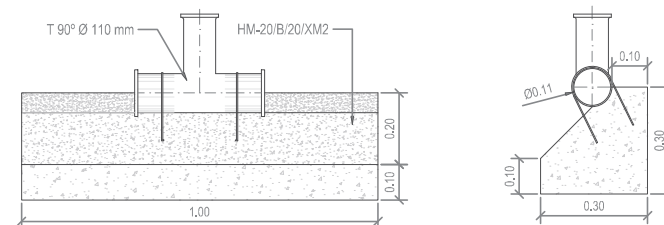

DETALLE DE DADO DE SUJECIÓN DE CODO

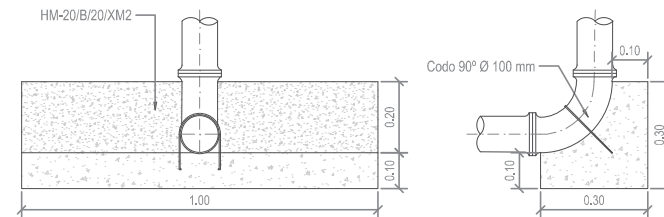

INGENIERO TÉCNICO DE O.P.

David CASERO RODRIGUEZ

INSTALACIÓN DE HIDRANTES CONTRA INCENDIOS
EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA (Cáceres)



Servicio de Ingeniería

PLANO DE:

VILLAR DEL PEDROSO. DETALLES

PLAN:


OBRA N°: 2025/028/001

FECHA: A la fecha de la firma electrónica

ESCALA: S/E

PLANO N°:

2

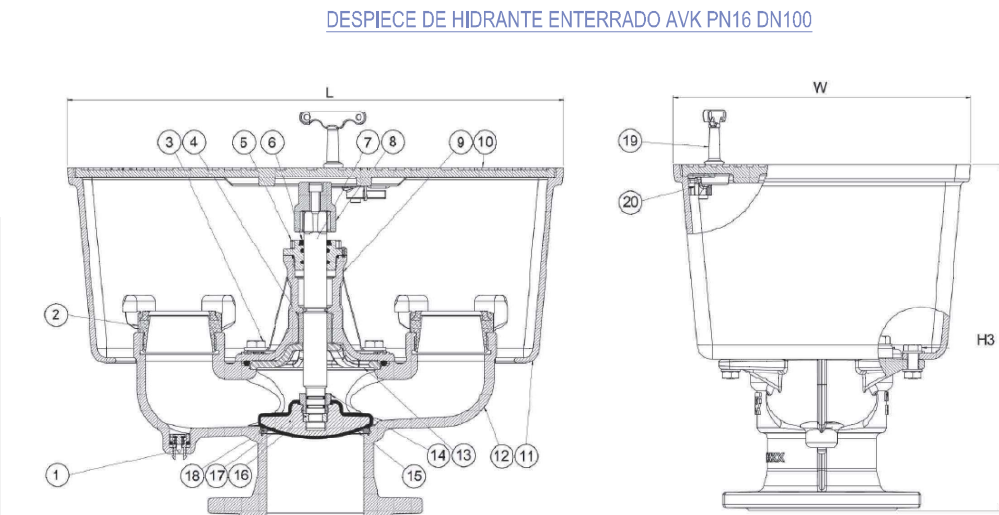


Despiece:

1. Válvula de drenaje	PA 6.6	11. Arqueta	Fundición dúctil GJS-500-7
2. Racores	Aluminio	12. Cuerpo	Fundición dúctil GJS-500-7
3. Tornillo	Acero inoxidable A2	13. Cartucho de la tuerca	Acero inoxidable AISI 430
4. Tuerca del eje	Latón CW602N (CZ132)	14. Tuerca	Latón CW602N (CZ132)
5. Tuerca sellado del eje	Latón CW614N	15. Revestimiento caucho	Caucho EPDM
6. Sellado superior	Caucho NBR	16. Casquillo	Latón, RDZ C69300, bajo contenido en plomo
7. Eje	Acero inoxidable 1.4104	17. Obturador	Fundición dúctil GJS-500-7
8. Capuchón	Fundición dúctil GJS-500-7	18. Aro de cierre	Bronce CC499K
9. Tapa	Fundición dúctil GJS-500-7	19. Lleve	Fundición gris, GJL-250 (GG-25)
10. Tapa	Fundición dúctil GJS-500-7	20. Cierre	Latón CW602N (CZ132)


HIDRANTE ENTERRADO AVK PN16 DN100



DETALLE DE DADO DE SUJECIÓN DE T

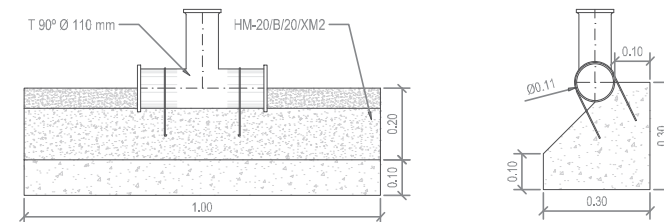

DETALLE DE DADO DE SUJECIÓN DE CODO

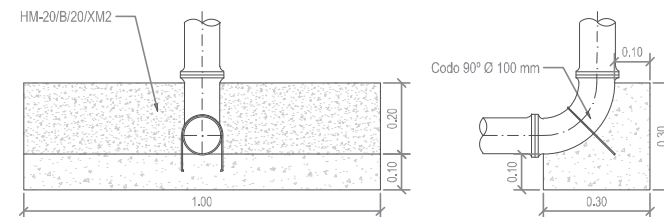

INGENIERO TÉCNICO DE O.P.

David CASERO RODRIGUEZ

INSTALACIÓN DE HIDRANTES CONTRA INCENDIOS
EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA (Cáceres)



Servicio de Ingeniería

PLANO DE:

ZARZA DE GRANADILLA, DETALLES

PLAN:

OBRA N°: 2025/028/001

FECHA: A la fecha de la firma electrónica

ESCALA: S/E

PLANO N°:

2